



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

OPTIMA spol. s r.o.  
Ing. Neudert  
Žižkova 738/IV  
566 01 Vysoké Mýto

**E.ON Servisní, s.r.o.**  
RCDS Nové Město  
Vratislavovo nám. 118  
59231 Nové Město n. M.  
www.eon.cz

Petra Hořínková  
T +420-545 14-57 27  
F +420-  
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka  
P11356 - Z051333398

Nové Město na Moravě, 24.10.2013

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Město Žďár nad Sázavou  
Název stavby: Cyklistická stezka přes řeku Sázavu- Žďár nad Sázavou  
Místo stavby: K.ú. Město Žďár- dle předložené dokumentace

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN  
Podzemní vedení VN

**Dle předložené dokumentace nezasahuje stavba do ochranného pásma (dále jen OP) výše uvedených zařízení.**

Pokud stavba zasáhne do OP nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení, elektrických stanic, nebo sdělovacího vedení, je investor povinen zajistit si písemný souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 49 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 8464.  
IČ: 25186213

ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.
2. Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 a ČSN EN 50 341-1 při umísťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytyčení kabelů zajistí p. Libor Zelený, tel. 602 539 308.** Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení normy PNE 33 3302.
6. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577.**

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Správa sítě VVN Ing. Láška - 545 141 253, p. Janáč - 545 143 838
VN+NN	RS Nové Město na Moravě, p. Jan Novotný, tel. 566 655 702
Sdělovací vedení	Správa přenosů dat a radiové sítě Brno, p. Veselý, 545 142 941

**Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 24.10.2014.**

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.



Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně                      podzemní vedení NN
- červeně plně                    podzemní vedení VN

**Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

**E.ON Servisní, s.r.o.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 99 České Budějovice  
IČ: 75186213, DIČ: CZ25186213

111

Příloha:            Orazítovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

#### ***Udělení souhlasu***

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením\**


*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy\**

E.ON Česká republika, s.r.o.

*\*Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

**E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis**

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:  
[www.eon.cz](http://www.eon.cz) -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály

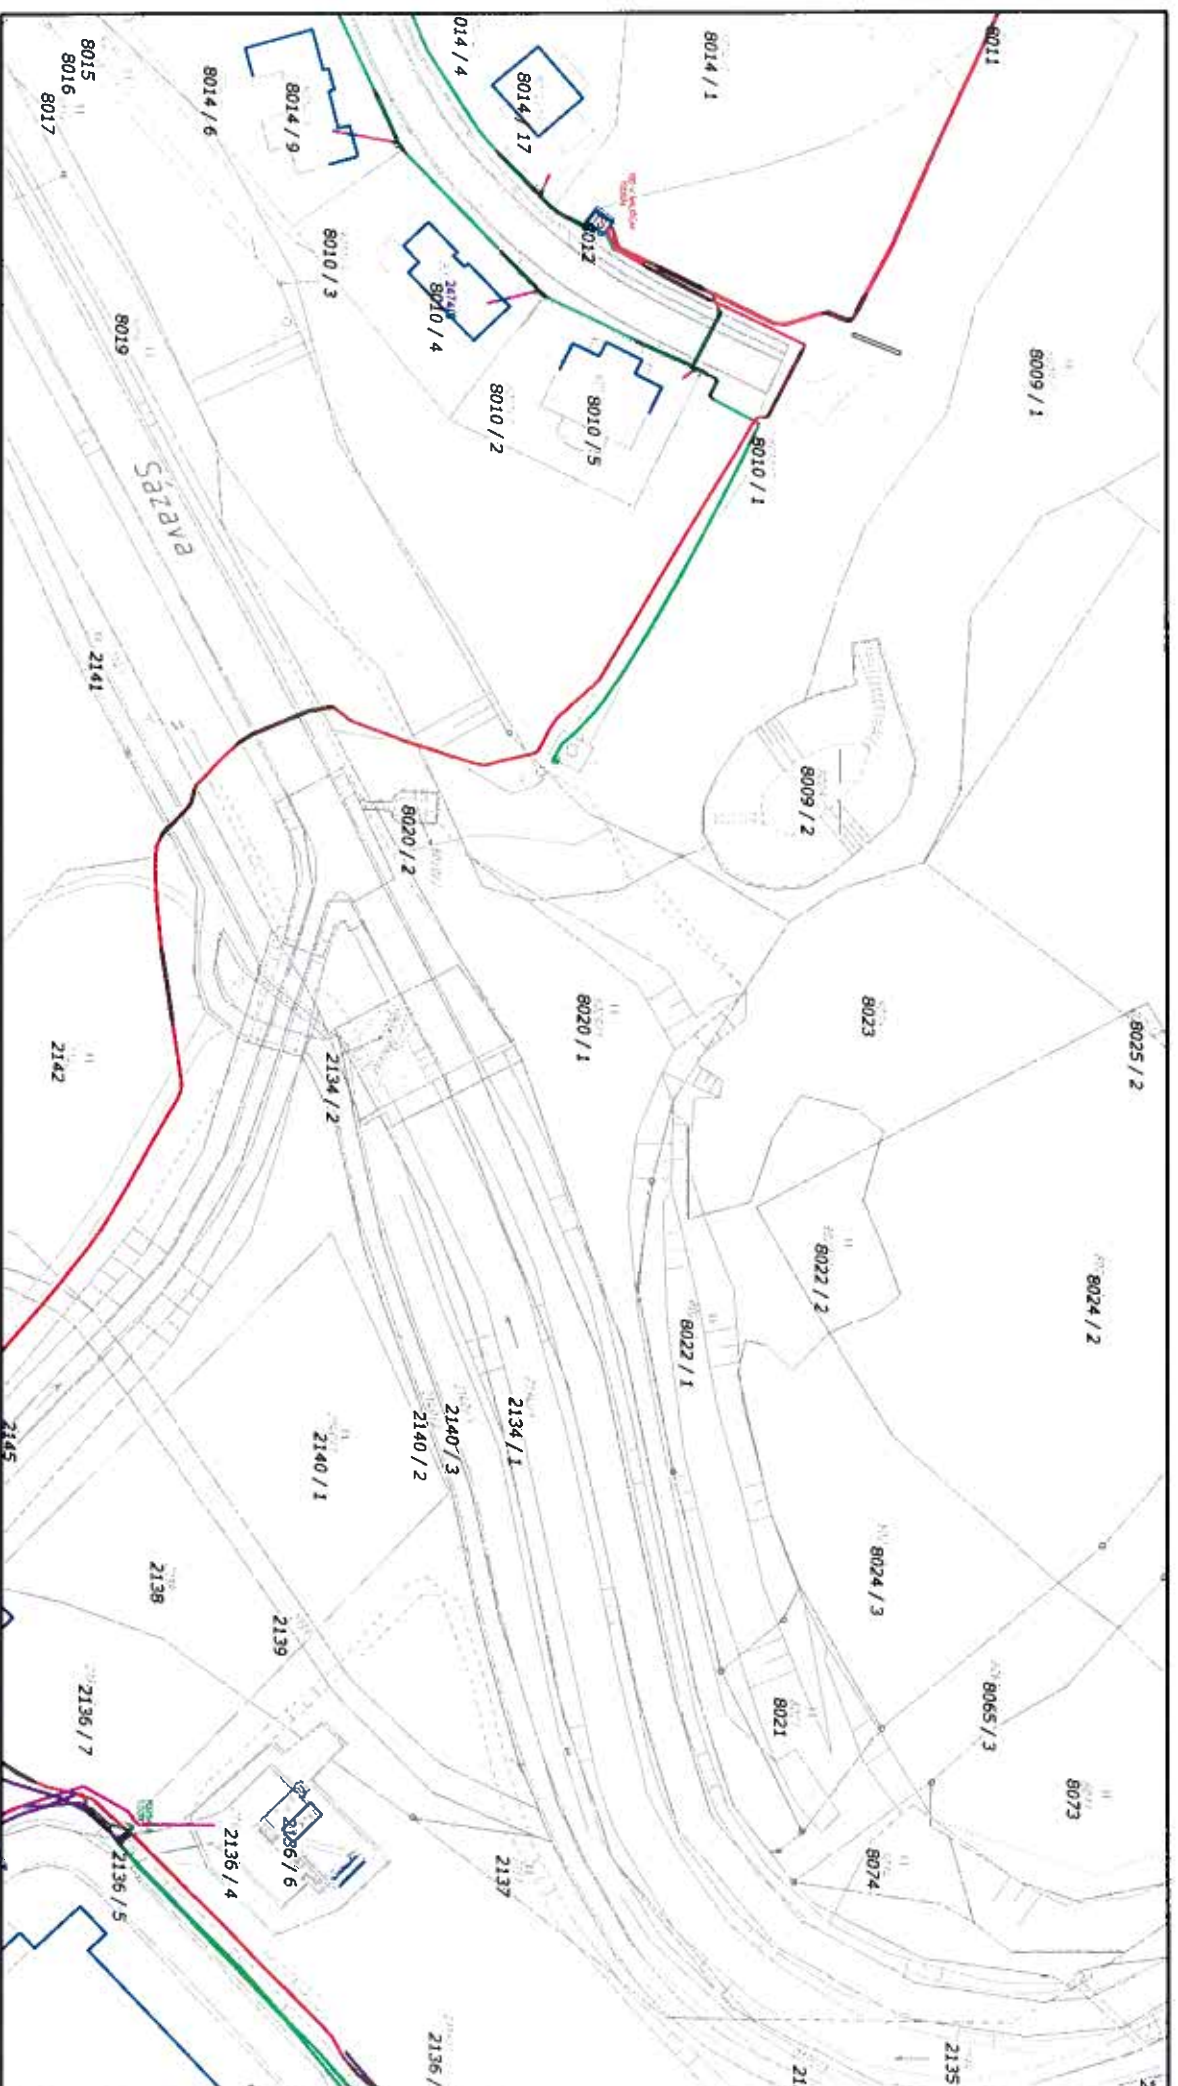

**E.ON**

Nadzemní vedení VN 400 kV  
Nadzemní vedení VN 220 kV  
Nadzemní vedení VN 110 kV  
Podzemní vedení VN 110 kV  
Nadzemní vedení VN

Podzemní vedení VN  
Nadzemní vedení NN  
Podzemní vedení NN  
Pomocný propoj NN  
Zrušené kabelové vedení NN

Nadzemní sdělovací vedení optické  
Podzemní sdělovací vedení optické  
Nadzemní sdělovací vedení metalické  
Podzemní sdělovací vedení metalické  
Zrušené kabelové vedení VN

Datum : 24.10.2013  
Měřítko : 1300

E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
370 46 České Budějovice  
IČ: 251 20213, DIČ: CZ251202113