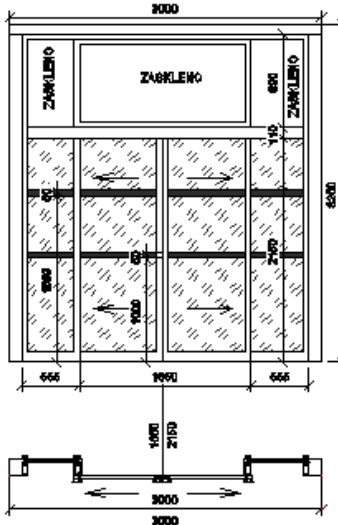
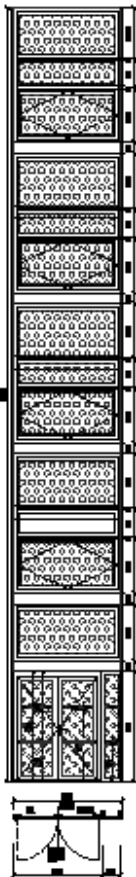
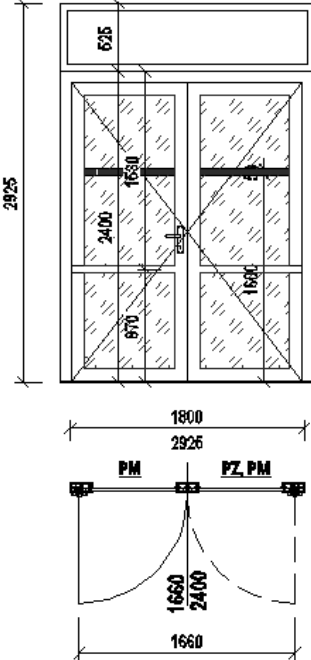


ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou											
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011											
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	C E L K E M JEDNOTEK [KS]									
						1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA	
VO/01		VSTUPNÍ SETSVA S POSUVNÝMI DVOJKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI TRÍKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 75 MM S CELOOBYVODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, V ROZSAHU DVEŘNÍCH KŘÍDEL A BOČNÍCH PŘIPOJOVACÍCH PROFILŮ UMOŽŇUJÍCÍCH NAPOJENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ, S ATESTEM, BRÁNÍCÍ PROPADNUTÍ OSOB NA OBOU POZICÍCH IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM (INTERIÉR, EXTERIÉR) - VIZ GRAFICKÉ ZNAČENÍ VE SCHÉMATU NADSVĚTLÍK PAK ZASKLEN VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NA VNĚJŠÍ POZICI S ATESTEM PRO POJIŠŤOVACÍ ÚSTAV SESTAVENÝM DO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM $U_g=1,0 \text{ W/M}^2\text{K}$ PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRvniř.=22%, LRvněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m2K <u>$U_0 = \text{max. } 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$</u> U_e=MUSÍ ZAJISTIT DODRŽENÍ POŽADAVKU NA CELKOVÝ SOUČINITEL U_0, POPŘ. JE MOŽNÉ DOSÁHNOUT POŽADOVANÉHO U_0 ZASKLENÍM S LEPŠÍMI PARAMETRY $U_g<1,0 \text{ W/M}^2\text{K}$ DVEŘE POSUVNÉ, ELEKTRICKÉ S NOUZOVÝM OTEVŘENÍM PŘI VÝPADKU ELEKTRICKÉHO PROUDU V PANIKOVÉM PROVEDENÍ BEZ NAPOJENÍ NA EPS A CENTRÁLNÍ ZÁLOŽNÍ ZDROJ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ TVOŘENÉ LEPÍCÍ VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50 X 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE MAXIMÁLNĚ 150	cca 3000x3250 DVEŘE 1650x2150 + 3000x740	1. NP	1		1							NÁTĚR: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE BARVA: RÁM DVEŘÍ RAL 7026 ALT. 7016 RÁM KŘÍDLA RAL 7026 ALT. 7016 BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM HLINÍKOVÉ PROFILY KOVÁNÍ: DLE VÝROBNÍHO PROGRAMU VÝROBCE PRO ODBLOKOVÁNÍ POHONU BUDE DOPLNĚNO PANIKOVÝM TÁHLEM PRO ODBLOKOVÁNÍ POHONNU ELEKTROPOHON: ELEKTROPOHON S POHLEDOVOU VÝŠKOU MAX. 110 MM, S DIGITALIZACÍ DIGITALIZACÍ VŠECH ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH FUNKCÍ. DIGITÁLNÍ PROGRAMOVÝ PŘEPÍNAČ DIGITÁLNÍ PROGRAMOVÝ PŘEPÍNAČ BUDE UMÍSTĚN V MÍSTNOSTI RECEPCE (POLOHA UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI). K DISPOZICI ALT. BUDE DÁLKOVÝ OVLADAČ K PROGRAMOVÉMU PŘEPÍNAČI UMÍSTĚNÉMU VE VÝŠCE - MOŽNOST DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ. NOUZOVÉ TLAČÍTKO OTEVŘENÍ BUDE UMÍSTĚNO PO OBOU STRANÁCH DVEŘÍ, NOUZOVÉ OTEVŘENÍ ZAJIŠTĚNO BEZ POŽADAVKU NA NAPOJENÍ NA EPS A ZÁLOŽNÍ CENTRÁLNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - VLASTNÍ BATERIE ZAJIŠŤUJÍCÍ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ

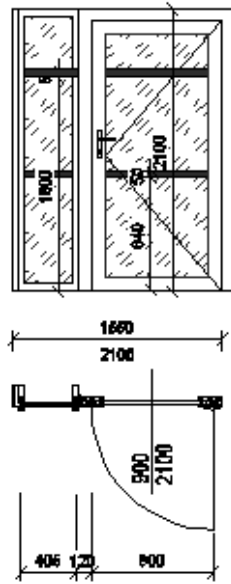
ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]								
		MM, JASNĚ VIDITELNÝMI PROTI POZADÍ VE VÝŠCE 800 -1000 A DÁLE VE VÝŠCE 1400 -1600 MM ZNAČENÍ VYBRÁNO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROUSTNÁ PÁSKA- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA- PAROPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS DOTAŽEN AŽ K VÝPLNÍ, PROTO BUDE RÁM DOPLNĚN ZESÍLENÝM PŘIPOJOVACÍM PROFILEM, KE KTERÉMU BUDE ZATEPELNÍ DOTAŽENO. PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 32 db NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1200 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C5 2000Pa, sec.3000Pa											NASTAVITELNÉ REŽIMY DIGITÁLNÍHO PROGRAMOVÉHO PŘEPÍNAČE V MIN. ROZSAHU: •VÝCHOD - DVEŘE SE OTEVÍRAJÍ POUZE OSOBÁM VYCHÁZEJÍCÍM Z BUDOVY. •AUTOMAT - DVEŘE SE OTEVÍRAJÍ AUTOMATICKY VŠEM OSOBÁM PŘÍCHÁZEJÍCÍM V OBOU SMĚRECH. •OTEVŘENO - DVEŘE JSOU TRVALE OTEVŘENY. •ZAVŘENO - DVEŘE JSOU UZAVŘENY A UZAMČENY ELEKTROZÁMKEM POKUD JE VE VÝBAVĚ POHONU. •ZIMA - DVEŘE SE OTEVÍRAJÍ JAKO VE FUNKCI AUTOMAT ALE V OMEZENÉM ROZSAHU BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM

ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]								
						1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA
VO/02		CERTIFIKOVANÝ SLOUPKOVĚ-PRÍČKOVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ FASÁDNÍ SYSTÉM S VNĚJŠÍMI PŘÍTLAČNÝMI A NAKLAPÁVACÍMI LIŠTAMI, VSAZENÝMI DVOJKŘÍLOVÝMI DVEŘMI, SLIM PANELEY (HLINÍKOVÝ PLECH RAL7026 ALT.7016 + DESKA NA BÁZI PIR + HLINÍKOVÝ PLECH RAL7026 ALT.7016) A OTOČNÝMI OKNY (LOP) BUDE TVOŘEN SYSTÉMOVÝMI PRVKY Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S PRĚRUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM A S TERMOIZOLAČNĚ ZDOKONALENÝM ZASKLÍVACÍM A CENTRÁLNÍM TĚSNĚNÍM - TERMOIZOLAČNĚ ZDOKONALENÁ CENTRÁLNÍ KOMORA S POLYETYLENOVOU VLOŽKOU. POLYETYLENOVÉ VLOŽKY BUDOU V PROFILECH RÁMU A KŘÍDLA. JAK VODOROVNÉ TAK I SVISLÉ PROFILY UVAŽOVÁNY S POHLEDOVOU ŠÍRKOU 52 MM. SYSTÉM BUDE ŘEŠEN S ODVODNĚNÍM VE TŘECH RŮZNÝCH ROVINÁCH, KTERÉ ZAJISTÍ VODOTĚSNOST FASÁDY I V NÁROČNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH LOP DOPLNĚN O HORNÍ SYSTÉMOVÝ NAPOJOVACÍ DÍL ALT. ZESÍLENÝ PŘIPOJOVACÍ PRVEK PRO MOŽNOST DOTAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU AŽ K VÝPLNĚ A DÁLE BOČNÍ A SPODNÍ PŘIPOJOVACÍ SYSTÉMOVÉ PRVKY SOUČÁSTÍ LOP I SYSTÉMOVÉ DOPOJENÍ KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM <u>U_{cw} = max. 1,2 W/M²K</u> U_G=1,0 W/M²K U_F= U_F=MUSÍ ZAJISTIT DODRŽENÍ POŽADAVKU NA CELKOVÝ SOUČINITEL U_{cw} POPŘ. JE MOŽNÉ DOSÁHNOUT POŽADOVANÉHO U_{cw} ZASKLENÍM S LEPŠÍMI PARAMETRY U_G<1,0 W/M²K DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PRAVÉ	cca 2400x17055		1								<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE <u>BARVA:</u> RÁM DVEŘÍ RAL 7026 ALT. 7016 RÁM KŘÍDLA RAL 7026 ALT. 7016 BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM HLINÍKOVÉ PROFILY <u>KOVÁNÍ:</u> ZÁVĚSY DLE VÝROBCE S OCHRANOU PROTI VYSAZENÍ <u>PROVOZNÍ KŘÍDLA</u> ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, PANIKOVÝ (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4) PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, VRCHNÍ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, ZE STRANY EXTERIÉRU KLIKA SE ŠTÍTEM S OCHRANOU PROTI VANDALISMU Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA DOPLNĚNÁ O VODOROVNÉ MADLO S PANIKOVOU FUNKCÍ PANIKOVÉ KOVÁNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 1125/1999 + ZMĚNA A1 Z 5/2002 + OPRAVA 01/2003 - STAVEBNÍ KOVÁNÍ - PANIKOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ MADLEM. <u>PEVNÉ KŘÍDLA</u> NA PEVNÉM KŘÍDLĚ MADLO S VERTIKÁLNÍ ROZVOROU SKRYTOU. PANIKOVÉ KOVÁNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 1125/1999 + ZMĚNA A1 Z 5/2002 + OPRAVA 01/2003 - STAVEBNÍ KOVÁNÍ - PANIKOVÉ

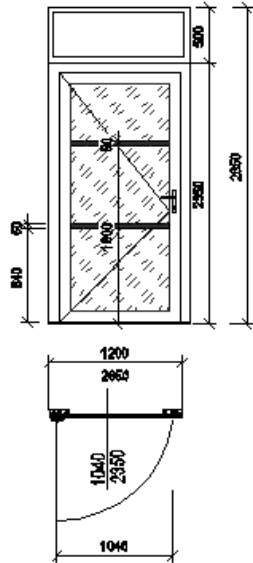
ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	C E L K E M JEDNOTEK [KS]								
		PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROUSTNÁ PÁSKA- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA-PAROPROUSTNÁ PÁSKA. ZATEPLNÍ PŘETAŽENO 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 32 db NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12152 MIN. AE750 750Pa VODOTĚSNOST: EN 12154 MIN RE750 750Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12116 MIN. 3000Pa, sec.3000Pa NÁRAZOVÝ TEST EN 14019 MIN. E5/I5 POLYETYLÉNOVÉ VLOŽKY BUDOU V PROFILECH RÁMU A KŘÍDLA. ZASKLENÍ: V ROZSAHU DVEŘÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ, S ATESTEM, BRÁNÍCÍ PROPADNUTÍ OSOB NA OBOU POZICÍCH IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM (INTERIÉR, EXTERIÉR) - VIZ GRAFICKÉ ZNAČENÍ VE SCHÉMATU U_g=1,0 W/M²K POPŘ. JE MOŽNÉ DOSÁHNOUT POŽADOVANÉHO U_{cw} ZASKLENÍM S LEPŠÍMI PARAMETRY U_g<1,0 W/M²K V ROZSAHU OKEN PAK BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ NA VNITŘNÍ POZICI IZOLAČNÍHO DVOJSKLA PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, L_{Rvnitř.}=22%, L_{Rvněj.}=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m2K PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ TVOŘENÉ LEPÍCÍ VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50 X 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE MAXIMÁLNĚ 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI PROTI POZADÍ VE VÝŠCE 800 -1000 A DÁLE VE VÝŠCE										DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ MADLEM. SAMOZAVÍRAČ TYP DLE VÝROBNÍHO PROGRAMU STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NA OBOU KŘÍDLECH Z EXTERIÉRU DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ OKNA OTOČNÁ CELOOBVODOVÉ, VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA HLINÍKOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU – ČTYŘPOLOHOVÉ (OTEVŘENO, ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE) KLIKA SE ZAMYKACÍ FUNKCÍ-BEZ ODEMČENÍ BUDE UMOŽNĚNO POUZE SKLOPENÍ (PŘÍSTUP VEŘEJNOSTI) PRO PŘÍPAD POŽÁRU KLÍČEK UMÍSTĚN V BEZPEČNOSTNÍ KRABÍČCE VŽDY U PŘÍSLUŠNÉHO OTOČNÉHO OKNA BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM	

ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]								
		1400 -1600 MM ZNAČENÍ VYBRÁNO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ				1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA
VO/03		VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ DVOJKŘÍDLÉ DVEŘE, ZASKLENÉ, S NADSVĚTLÍKEM, TŘÍKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 75 MM S CELOOBYVODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ, S ATESTEM, BRÁNÍCÍ PROPADNUTÍ OSOB NA OBOU POZICÍCH IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM (INTERIÉR, EXTERIÉR) - VIZ GRAFICKÉ ZNAČENÍ VE SCHÉMATU NADSVĚTLÍK PAK ZASKLEN IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM OKRAJEM BEZ BEZPEČNOSTNÍHO POŽADAVKU NADSVĚTLÍK ZASKLEN VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NA VNĚJŠÍ POZICI S ATESTEM PRO POJIŠŤOVACÍ ÚSTAV SESTAVENÝM DO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM $U_g=1,0 \text{ W/M}^2\text{K}$ PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRvnitř.=22%, LRvněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, $U=1,0\text{W/m}^2\text{K}$ $U_0 = \text{max. } 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$ $U_g=1,0 \text{ W/M}^2\text{K}$ $U_f=\text{MUSÍ}$ ZAJISTIT DODRŽENÍ POŽADAVKU NA CELKOVÝ SOUČINITEL U_0, POPŘ. JE MOŽNÉ DOSÁHNOUT POŽADOVANÉHO U_0 ZASKLENÍM S LEPŠÍMI PARAMETRY $U_g<1,0 \text{ W/M}^2\text{K}$ OTVÍRAVÉ, LEVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROUSTNÁ PÁSKA - TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA-	cca 1800x2925 DVEŘE 1660x2400+ 1800x525	1.NP	1		1						NÁTĚR: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE BARVA: RÁM DVEŘÍ RAL 7026 ALT. 7016 RÁM KŘÍDLA RAL 7026 ALT. 7016 BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM HLINÍKOVÉ PROFILY KOVÁNÍ: ZÁVĚSY DLE VÝROBCE S OCHRANOU PROTI VYSAZENÍ PROVOZNÍ KŘÍDLŮ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, PANIKOVÝ (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4) PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, VRCHNÍ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, ZE STRANY EXTERIÉRU KLIKA SE ŠTÍTEM S OCHRANOU PROTI VANDALISMU Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA DOPLNĚNÁ O VODOROVNÉ MADLO S PANIKOVOU FUNKCÍ PANIKOVÉ KOVÁNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 1125/1999 + ZMĚNA A1 Z 5/2002 + OPRAVA 01/2003 - STAVEBNÍ KOVÁNÍ - PANIKOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ MADLEM. PEVNÉ KŘÍDLŮ NA PEVNÉM KŘÍDLĚ MADLO S VERTIKÁLNÍ ROZVOROU

ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]								
		PARPOPROPUSTNÁ PÁSKA. TEPELNÁ IZOLACE PŘETAŽENA 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRvnitř.=22%, LRvněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U _G =1,0W/m ² K PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 32 db NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1200 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C5 2000Pa, sec.3000Pa BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ TVOŘENÉ LEPÍČÍ VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50 X 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE MAXIMÁLNĚ 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI PROTI POZADÍ VE VÝŠCE 800 -1000 A DÁLE VE VÝŠCE 1400 -1600 MM ZNAČENÍ VYBRÁNO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ										SKRYTOU. PANIKOVÉ KOVÁNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 1125/1999 + ZMĚNA A1 Z 5/2002 + OPRAVA 01/2003 - STAVEBNÍ KOVÁNÍ - PANIKOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ MADLEM. SAMOZAVÍRAČ TYP DLE VÝROBNÍHO PROGRAMU NA OBOU KŘÍDLECH S FUNKCÍ ŘÍZENÉHO ZAVŘENÍ (REGULÁTOR POSTUPNÉHO ZAVŘENÍ DVEŘÍ) INTEGROVANÝ, SKRYTÝ STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NA OBOU KŘÍDLECH Z EXTERIÉRU DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ VYMEZUJÍCÍ OTEVŘENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM	

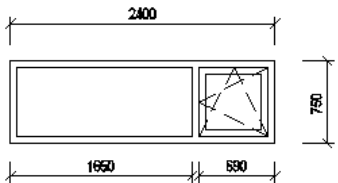
ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou											
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011											
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]	1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA	
VO/04		VSTUPNÍ SESTAVA SÍ HLINÍKOVÝMI JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI, ZASKLENÝMI VČETNĚ BOČNÍHO DÍLU, TŘÍKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 75 MM S CELOOVBODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ, S ATESTEM, BRÁNÍCÍ PROPADNUTÍ OSOB NA OBOU POZICÍCH IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM (INTERIÉR, EXTERIÉR) - VIZ GRAFICKÉ ZNAČENÍ VE SCHÉMATU U_G=1,0 W/M²K PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LR_{vniřf.}=22%, LR_{vněj.}=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m²K U₀ = max. 1.2 W/M²K U_G=1,0 W/M²K U_F=MUSÍ ZAJISTIT DODRŽENÍ POŽADAVKU NA CELKOVÝ SOUČINITEL U₀, POPŘ. JE MOŽNÉ DOSÁHNOUT POŽADOVANÉHO U₀ ZASKLENÍM S LEPŠÍMI PARAMETRY U_G<1,0 W/M²K OTVÍRAVÉ, PRAVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA - TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA-PAROPROPUSTNÁ PÁSKA. TEPELNÁ IZOLACE PŘETAŽENA 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LR_{vniřf.}=22%, LR_{vněj.}=22%, SF=49%, SC=0,57%, U_G=1,0W/m²K PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MUSÍ BÝT	cca 1550x2485 DVEŘE 900x2100	1.NP	1		1							NÁTĚR: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE BARVA: RÁM DVEŘÍ RAL 7026 ALT. 7016 RÁM KŘÍDLA RAL 7026 ALT. 7016 BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM HLINÍKOVÉ PROFILY KOVÁNÍ: JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE ZÁVĚSY DLE VÝROBCE S OCHRANOU PROTI VYSAZENÍ ZÁMEK PANIKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4) PRO HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, VRCHNÍ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, ZE STRANY EXTERIÉRU KLIKA (ALT. MADLO DLE PROVOZNÍCH POŽADAVKŮ), S DĚLENÝMI ŠTÍTY S OCHRANOU PROTI VANDALISMU Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z EXTERIÉRU DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ VYMEZUJÍCÍ OTEVŘENÍ KŘÍDLA BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM

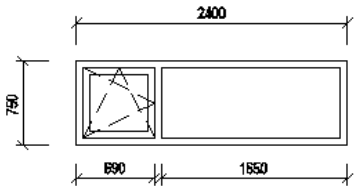
ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou											
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011											
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]									
		ZACHOVÁNA ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 32 db NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1200 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C5 2000Pa, sec.3000Pa BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ TVOŘENÉ LEPÍCÍ VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50 X 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE MAXIMÁLNĚ 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI PROTI POZADÍ VE VÝŠCE 800 -1000 A DÁLE VE VÝŠCE 1400 -1600 MM ZNAČENÍ VYBRÁNO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ- PONECHÁNO V PŘÍPADĚ UŽÍVÁNÍ BYTU OSOBOU SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM												

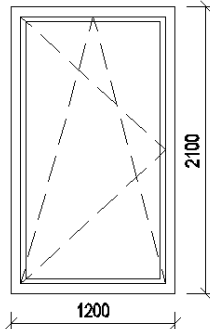
ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou											
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011											
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]	1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA	
VO/05		VSTUPNÍ EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, ZASKLENÉ, TŘÍKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 75 MM. S CELOOBVODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ, S ATESTEM, BRÁNÍCÍ PROPADNUTÍ OSOB NA OBOU POZICÍCH IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM (INTERIÉR, EXTERIÉR) - VIZ GRAFICKÉ ZNAČENÍ VE SCHÉMATU NADSVĚTLÍK ZASKLEN VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NA VNĚJŠÍ POZICI S ATESTEM PRO POJIŠŤOVACÍ ÚSTAV SESTAVENÝM DO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM $U_g=1,0 \text{ W/M}^2\text{K}$ PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRVnitř.=22%, LRVněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, $U=1,0\text{W/m}^2\text{K}$ $U_0 = \text{max. } 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$ $U_g=1,0 \text{ W/M}^2\text{K}$ U_F MUSÍ ZAJISTIT DODRŽENÍ POŽADAVKU NA CELKOVÝ SOUČINITEL U_0, POPŘ. JE MOŽNÉ DOSÁHNOUT POŽADOVANÉHO U_0 ZASKLENÍM S LEPŠÍMI PARAMETRY $U_g<1,0 \text{ W/M}^2\text{K}$ OTVÍRAVÉ, LEVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA - TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA-PAROPROPUSTNÁ PÁSKA. TEPELNÁ IZOLACE PŘETAŽENA 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	cca 1200x2850 DVEŘE 1040x2350	1.NP	1		1							NÁTĚR: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE BARVA: RÁM DVEŘÍ RAL 7026 ALT. 7016 RÁM KŘÍDLA RAL 7026 ALT. 7016 BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM HLINÍKOVÉ PROFILY KOVÁNÍ: JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE ZÁVĚSY DLE VÝROBCE S OCHRANOU PROTI VYSAZENÍ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, PANIKOVÝ (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4) PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, VRCHNÍ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, ZE STRANY EXTERIÉRU KLIKA SE ŠTÍTEM S OCHRANOU PROTI VANDALISMU Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA DOPLNĚNÁ O VODOROVNÉ MADLO S PANIKOVOU FUNKCÍ PANIKOVÉ KOVÁNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 1125/1999 + ZMĚNA A1 Z 5/2002 + OPRAVA 01/2003 - STAVEBNÍ KOVÁNÍ - PANIKOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ MADLEM. SAMOZAVÍRAČ TYP DLE VÝROBNÍHO PROGRAMU INTEGROVANÝ, SKRYTÝ STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z EXTERIÉRU DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ VYMEZUJÍCÍ OTEVŘENÍ KŘÍDLA

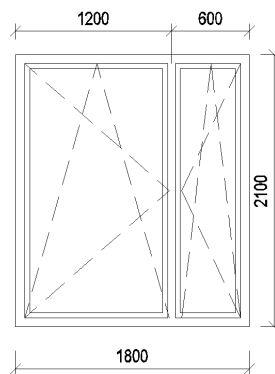
ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou											
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011											
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	C E L K E M JEDNOTEK [KS]									POZNÁMKA
						1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.		
		PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRvnitř.=22%, LRvněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U _G =1,0W/m ² K PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 32 db NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1200 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C5 2000Pa, sec.3000Pa BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ TVOŘENÉ LEPÍCÍ VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50 X 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE MAXIMÁLNĚ 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI PROTI POZADÍ VE VÝŠCE 800 -1000 A DÁLE VE VÝŠCE 1400 -1600 MM									BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM			

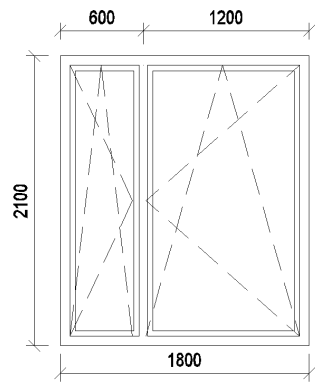
ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou											
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011											
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]									
						1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA	
VO/06		DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOJKŘÍDLOVÉ, PLNĚ TŘÍKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 75 MM S CELOOVBODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, PLNĚ, TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VÝPLŇOVÝ PANEĽ S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ PROTI VANDALISMU (PROKOPNUTÍ) DVEŘE DOPLNĚNY PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM JAKO NÁHRADOU ZA STÁVAJÍCÍ KOPILITOVÝ PROSVĚTLOVACÍ PÁS, ROZMER NADSVĚTLÍKU OVĚŘIT PO VYBOURÁNÍ KOPILITŮ - cca 1450x2400 MM NADSVĚTLÍK ZASKLEN VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NA VNĚJŠÍ POZICI S ATESTEM PRO POJIŠŤOVACÍ ÚSTAV SESTAVENÝM DO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, L_{Rvnitř.}=22%, L_{Rvněj.}=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m²K <u>U₀ = max. 1,2 W/M²K</u> PROVEDENÍ VÝPLNĚ DVEŘÍ A U_F MUSÍ ZAJISTIT DODRŽENÍ POŽADAVKU NA CELKOVÝ SOUČINITEĽ U₀ POPŘ. JE MOŽNÉ DOSÁHNOUT POŽADOVANÉHO U₀ ZASKLENÍM S LEPŠÍMI PARAMETRY U₀<1,0 W/M²K OTVÍRAVÉ, LEVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA-TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA-PAROPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘETAŽEN 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY	cca 2400X3850 DVEŘE 2260x2400 + 1450x2400	1.1-11	3		3							NÁTĚR: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE BARVA: RÁM OKNA RAL 7026 ALT. 7016 RÁM KŘÍDLA RAL 7026 ALT. 7016 BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM HLINÍKOVÉ PROFILY KOVÁNÍ:HLINÍKOVÉ ZÁVĚSY DLE VÝROBCE S OCHRANOU PROTI VYSAZENÍ PROVOZNÍ KŘÍDLO ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4) PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, VRCHNÍ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, ZE STRANY EXTERIÉRU KLIKA SE ŠTÍTEM S OCHRANOU PROTI VANDALISMU Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA PEVNÉ KŘÍDLO NA PEVNÉM KŘÍDLE PÁKA S VERTIKÁLNÍ ROZVOROU SKRYTOU. STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA NA OBOU KŘÍDLECH DVEŘNÍ ZARÁŽKA SKRYTÁ V ZÁRUBNÍ ALT. ÚHEL OTEVŘENÍ KŘÍDLA NASTAVENÍM ZÁVĚSU BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM


ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]								
		PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 32 db NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1200 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C5 2000Pa, sec.3000Pa				1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA
VO/07		OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SE SLOUPKEM, S JEDNÍM KŘÍDLEM SKLOPNÝM A OTVÍRAVÝM A DRUHÝM PEVNĚ ZASKLENÝM ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 76 MM S CELOOBVODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM (2x DORAZOVÉ, 1x STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ) PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, ZASKLENÉ VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NA VNĚJŠÍ POZICI S ATESTEM PRO POJIŠŤOVACÍ ÚSTAV SESTAVENÝM DO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM TLOUŠŤKA VÝZTUH RÁMU I KŘÍDLA MIN. 2 mm OKNO PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO O SYSTÉMOVÉ NAPOJOVACÍ DÍLY PRO MOŽNOST DOTAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU AŽ K VÝPLNĚ <u>U_w = max. 1,1 W/M²K</u> U _G =1,0 W/M ² K U _F =1,1 W/M ² K KŘÍDLO SKLOPNÉ A OTVÍRAVÉ PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRvniř.=22%, LRvněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m2K PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA-	2400x750	1.NP	2		2						<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE <u>BARVA:</u> RÁM OKNA - SVĚTLE ŠEDÁ RÁM KŘÍDLA- SVĚTLE ŠEDÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM <u>KOVÁNÍ:</u> CELOOBVODOVÉ, VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA PLASTOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU- ČTYŘPOLOHOVÉ (OTEVŘENO, ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE) DOVYBAVENO DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM (BOWDENEM) BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM


ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou											
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011											
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]									
						1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA	
		TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA- PARPOPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘETAŽEN 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 37 dB NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1050 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C4 2000Pa, sec.3000Pa												
VO/08		OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ SE SLOUPKEM, S JEDNÍM KŘÍDLEM SKLOPNÝM A OTVÍRANÝM A DRUHÝM PEVNĚ ZASKLENÝM ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 76 MM S CELOOVBODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM (2x DORAZOVÉ, 1x STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ) PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, ZASKLENÉ VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NA VNĚJŠÍ POZICI S ATESTEM PRO POJIŠŤOVACÍ ÚSTAV SESTAVENÝM DO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM TLOUŠŤKA VÝZTUH RÁMU I KŘÍDLA MIN. 2 mm OKNO PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO O SYSTÉMOVÉ NAPOJOVACÍ DÍLY PRO MOŽNOST DOTAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU AŽ K VÝPLNĚ <u>U_w = max. 1,1 W/M²K</u> U _g =1,0 W/M²K U _f =1,1 W/M²K KŘÍDLO SKLOPNÉ A OTVÍRACÍ PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRvnitř.=22%, LRVněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m2K	2400x750	1.NP	2		2						NÁTĚR: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE BARVA: RÁM OKNA - SVĚTLE ŠEDÁ RÁM KŘÍDLA- SVĚTLE ŠEDÁ FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU- ČTYŘPOLOHOVÉ (OTEVŘENO, ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE) DOVYBAVENO DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM (BOWDENEM) BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM	

ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]								
		PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA- PAROPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘETAŽEN 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 37 dB NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1050 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C4 2000Pa, sec.3000Pa											
VO/09		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 76 MM S CELOOBVODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM (2x DORAZOVÉ, 1x STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ) PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, ZASKLENÉ VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NA VNĚJŠÍ POZICI S ATESTEM PRO POJIŠŤOVACÍ ÚSTAV SESTAVENÝM DO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM TLOUŠŤKA VÝZTUH RÁMU I KŘÍDLA MIN. 2 mm OKNO PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO O SYSTÉMOVÉ NAPOJOVACÍ DÍLY PRO MOŽNOST DOTAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU AŽ K VÝPLNĚ <u>U_w = max. 1.1 W/M²K</u> U _g =1,0 W/M²K U _f =1,1 W/M²K KŘÍDLO SKLOPNÉ A OTVÍRAVÉ PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRvnitř.=22%, LRVněj.=22%, SF=49%,	1200x2100	1.NP	1		1						<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE <u>BARVA:</u> RÁM OKNA - SVĚTLE ŠEDÁ RÁM KŘÍDLA- SVĚTLE ŠEDÁ FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLESENÍ ARCHITEKTEM <u>KOVÁNÍ:</u> CELOOBVODOVÉ, VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA PLASTOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU– ČTYŘPOLOHOVÉ (OTEVŘENO, ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE) KLIKA SE ZAMYKACÍ FUNKCÍ- BEZ ODEMČENÍ BUDE UMOŽNĚNO POUZE SKLOPENÍ

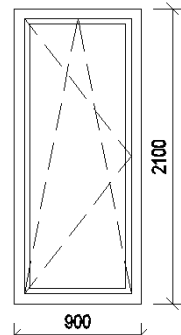
ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]	1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA
		SC=0,57%, U=1,0W/m2K PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA- PAROPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘETAŽEN 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 37 dB NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1050 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C4 2000Pa, sec.3000Pa											BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM
VO/10		OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ SE SLOUPKEM, OBĚ KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ A SKLOPNÁ ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 76 MM S CELOOBVODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM (2x DORAZOVÉ, 1x STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ) PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM OKRAJEM TLOUŠŤKA VÝZTUH RÁMU I KŘÍDLA MIN. 2 mm <u>V ROZSAHU 1.NP 5 KS ZASKLENÉ VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NA VNĚJŠÍ POZICI S ÁTESTEM PRO POJIŠŤOVACÍ ÚSTAV SEŠTAVENÝM DO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM</u> OKNO PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO O SYSTÉMOVÉ NAPOJOVACÍ DÍLY PRO MOŽNOST DOTAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU AŽ K VÝPLNĚ <u>U_w = max. 1,1 W/M²K</u> U _g =1,0 W/M²K U _f =1,1 W/M²K KŘÍDLA SKLOPNÁ A OTVÍRÁVÁ	1800x2100	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP	60		5	17	11	18	9		<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE <u>BARVA:</u> RÁM OKNA - SVĚTLE ŠEDÁ RÁM KŘÍDLA- SVĚTLE ŠEDÁ FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM <u>KOVÁNÍ:</u> CELOOBVODOVÉ, VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA PLASTOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU- ČTYŘPOLOHOVÉ (OTEVŘENO, ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE) KLIKA SE ZAMYKACÍ FUNKCÍ- BEZ ODEMČENÍ BUDE UMOŽNĚNO POUZE SKLOPENÍ

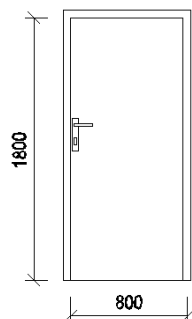
ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]								
		PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRvniř.=22%, LRvněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m2K PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROUSTNÁ PÁSKA- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA- PAROPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘĚTAŽEN 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 37 dB NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1050 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C4 2000Pa, sec.3000Pa											BAREVNÉ PŘÍPOJENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM
VO/11		OKNO PLASTOVÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ SE SLOUPKEM, OBĚ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLOPNÁ ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 76 MM S CELOOBVODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM (2x DORAZOVÉ, 1x STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ) PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM OKRAJEM TLOUŠŤKA VÝZTUH RÁMU I KŘÍDLA MIN. 2 mm <u>V ROZSAHU 1.NP 17 KS ZASKLENÉ VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NA VNĚJŠÍ POZICI S ATESTEM PRO POJIŠŤOVACÍ ÚSTAV SESTAVENÝM DO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM</u> <u>U_w = max. 1,1 W/M²K</u> U _G =1,0 W/M²K U _F =1,1 W/M²K KŘÍDLA SKLOPNÁ A OTVÍRAVÁ PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%,	1800x2100	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP	78		17	12	20	11	18	<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE <u>BARVA:</u> RÁM OKNA - SVĚTLE ŠEDÁ RÁM KŘÍDLA- SVĚTLE ŠEDÁ FINÁLNÍ BAREVNÉ PŘÍPOJENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLAŠENÍ ARCHITEKTEM <u>KOVÁNÍ:</u> CELOOBVODOVÉ, VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA PLASTOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU– ČTYŘPOLOHOVÉ (OTEVŘENO, ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE) KLIKA SE ZAMYKACÍ FUNKCÍ- BEZ ODEMČENÍ BUDE UMOŽNĚNO POUZE SKLOPENÍ	


ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]								POZNÁMKA
		LRvniřf.=22%, LRvněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m2K PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA- PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA OKNO PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO O SYSTÉMOVÉ NAPOJOVACÍ DÍLY PRO MOŽNOST DOTAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU AŽ K VÝPLNĚ PAROPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘETAŽEN 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 37 dB NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1050 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C4 2000Pa, sec.3000Pa										BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM	
VO/12		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ SE SLOUPKEM, KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 76 MM S CELOOVBODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM (2x DORAZOVÉ, 1x STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ) PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM OKRAJEM TLOUŠŤKA VÝZTUH RÁMU I KŘÍDLA MIN. 2 mm <u>V ROZSAHU 1.NP 2 KS ZASKLENÉ VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NA VNĚJŠÍ POZICI S ÁTESTEM PRO POJIŠŤOVACÍ ÚSTAV SEŠTAVENÝM DO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM</u> OKNO PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO O	900x900	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP	8			2	2	2	2		<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE <u>BARVA:</u> RÁM OKNA - SVĚTLÉ ŠEDÁ RÁM KŘÍDLA- SVĚTLÉ ŠEDÁ FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM <u>KOVÁNÍ:</u> CELOOVBODOVÉ, VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA PLASTOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU– ČTYŘPOLOHOVÉ


ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	C E L K E M JEDNOTEK [KS]								
		SYSTÉMOVÉ NAPOJOVACÍ DÍLY PRO MOŽNOST DOTAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU AŽ K VÝPLNĚ <u>U_w = max. 1.1 W/M²K</u> U _g =1.0 W/M²K U _f =1.1 W/M²K KŘÍDLA SKLOPNÁ A OTVÍRAVÁ PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRvniřf.=22%, LRvněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m2K PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA- PAROPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘETAŽEN 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 37 dB NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1050 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C4 2000Pa, sec.3000Pa										(OTEVŘENO, ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE) DOVYBAVENO DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM (BOWDENEM) BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM	
VO/13		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 76 MM S CELOOVBODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM (2x DORAZOVÉ, 1x STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ) PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM OKRAJEM TLOUŠŤKA VÝZTUH RÁMU I KŘÍDLA MIN. 2 mm OKNO PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO O SYSTÉMOVÉ NAPOJOVACÍ DÍLY PRO	1800x900	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP	3			3					NÁTĚR: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE BARVA: RÁM OKNA - SVĚTLÉ ŠEDÁ RÁM KŘÍDLA- SVĚTLÉ ŠEDÁ FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM KOVÁNÍ:

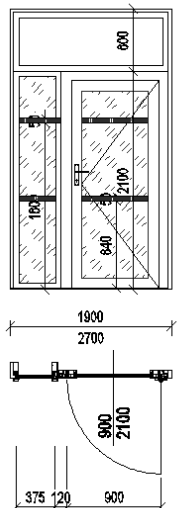
ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou											
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011											
POŘ ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	C E L K E M JEDNOTEK [KS]									
		MOŽNOST DOTAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU AŽ K VÝPLNI <u>U_w = max. 1,1 W/M²K</u> U _g =1,0 W/M²K U _f =1,1 W/M²K KŘÍDLO SKLOPNÉ A OTVÍRAVÉ PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRvniř.=22%, LRvněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m2K PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA- PAROPOPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘETAŽEN 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 37 dB NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1050 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C4 2000Pa, sec.3000Pa											CELOOBVODOVÉ, VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA PLASTOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU– ČTYŘPOLOHOVÉ (OTEVŘENO, ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE) DOVYBAVENO DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM (BOWDENEM) BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM	

ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	C E L K E M JEDNOTEK [KS]								
						1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA
VO/14		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 76 MM S CELOOBVODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM (2x DORAZOVÉ, 1x STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ) PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM OKRAJEM TLOUŠŤKA VÝZTUH RÁMU I KŘÍDLA MIN. 2 mm OKNO PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO O SYSTÉMOVÉ NAPOJOVACÍ DÍLY PRO MOŽNOST DOTAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU AŽ K VÝPLNĚ U_w = max. 1,1 W/M²K U_g=1,0 W/M²K U_f=1,1 W/M²K KŘÍDLO SKLOPNÉ A OTVÍRAVÉ PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRvniřf.=22%, LRvněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m2K PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA-TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA-PAROPOPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘETAŽEN 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘÍPOJOVACÍ SPÁRY ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 37 dB NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1050 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C4 2000Pa, sec.3000Pa	900x2100	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP	4			1	1	1	1		NÁTĚR: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE BARVA: RÁM OKNA - SVĚTLE ŠEDÁ RÁM KŘÍDLA- SVĚTLE ŠEDÁ FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ, VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA PLASTOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU– ČTYŘPOLOHOVÉ (OTEVŘENO, ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE) KLIKA SE ZAMYKACÍ FUNKCÍ- BEZ ODEMČENÍ BUDE UMOŽNĚNO POUZE SKLOPENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM

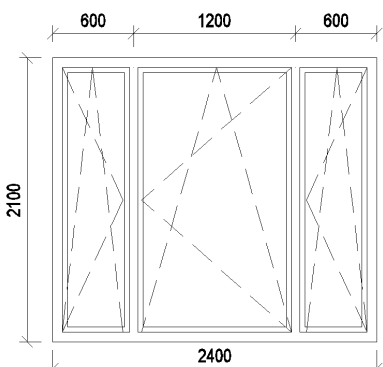
ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	C E L K E M JEDNOTEK [KS]	1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA
VO/15		DVEŘE HLINÍKOVÉ, TŘÍKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 75 MM, S CELOOVBODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, PLNĚ, VÝPLŇOVÝ PANEL S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ PROTI VANDALISMU (PROKOPNUTÍ) <u>U_D = max. 1,2 W/M²K</u> PROVEDENÍ VÝPLNĚ DVEŘÍ A U _F MUSÍ ZAJISTIT DODRŽENÍ POŽADAVKU NA CELKOVÝ SOUČINITEL U _D OTVÍRAVÉ, PRAVÉ, PLNĚ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROUSTNÁ PÁSKA- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA- PARPOPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘETAŽEN 20 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 32 db NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1200 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C5 2000Pa, sec.3000Pa	cca 800x1800	STŘECHA								1	<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE <u>BARVA:</u> RÁM RAL 7026 ALT. 7016 RÁM KŘÍDLA RAL 7026 ALT. 7016 BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM HLINÍKOVÉ PROFILY <u>KOVÁNÍ: HLINÍKOVÉ</u> ZÁVĚSY DLE VÝROBCE S OCHRANOU PROTI VYSAZENÍ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4) PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, VRCHNÍ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, ZE STRANY EXTERIÉRU KLIKA SE ŠTÍTEM S OCHRANOU PROTI VANDALISMU Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA SAMOZAVÍRAČ TYP DLE VÝROBNÍHO PROGRAMU STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z EXTERIÉRU DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM

ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou											
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011											
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	C E L K E M JEDNOTEK [KS]	1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA	
VO/16		OKNO PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 76 MM S CELOOBVODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM (2x DORAZOVÉ, 1x STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ) PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, ZASKLENĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM OKRAJEM TLOUŠŤKA VÝZTUH RÁMU I KŘÍDLA MIN. 2 mm OKNO PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO O SYSTÉMOVÉ NAPOJOVACÍ DÍLY PRO MOŽNOST DOTAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU AŽ K VÝPLNĚ <u>U_w = max. 1.1 W/M²K</u> U_g=1,0 W/M²K U_f=1,1 W/M²K KŘÍDLA SKLOPNÁ A OTVÍRAVÁ PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRvnitř.=22%, LRvněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m2K PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA-TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA-PAROPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘĚTAŽEN 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 37 dB NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1050 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C4 2000Pa,	900x900	STŘECHA	1								1	<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE <u>BARVA:</u> RÁM OKNA BILÁ RÁM KŘÍDLA BILÁ BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM <u>KOVÁNÍ:</u> CELOOBVODOVÉ, VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA PLASTOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU– ČTYŘPOLOHOVÉ (OTEVŘENO, ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE) DOVYBAVENO DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM (BOWDENEM) BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM

ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]								
						1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA
		sec.3000Pa											
VO/17		DVEŘE HLINÍKOVÉ, TŘÍKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 75 MM S CELOOBVODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, PLNÉ, VÝPLŇOVÝ PANEL S MECHANICKOU ODOLNOSTÍ PROTI VANDALISMU (PROKOPNUTÍ) <u>U_D = max. 1,2 W/M²K</u> PROVEDENÍ VÝPLNĚ DVEŘÍ A U_F MUSÍ ZAJISTIT DODRŽENÍ POŽADAVKU NA CELKOVÝ SOUČINITEL U_D OTVÍRAVÉ, LEVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA-TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA-PAROPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘETAŽEN 20 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 32 db NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1200 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C5 2000Pa, sec.3000Pa	cca 800x1970	1.PP	1	1							<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE <u>BARVA:</u> RÁM RAL 7026 ALT. 7016 RÁM KŘÍDLA RAL 7026 ALT. 7016 BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM HLINÍKOVÉ PROFILY <u>KOVÁNÍ: HLINÍKOVÉ</u> ZÁVĚSY DLE VÝROBCE S OCHRANOU PROTI VYSAZENÍ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ, (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4) PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, VRCHNÍ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, ZE STRANY EXTERIÉRU KLIKA SE ŠTÍTEM S OCHRANOU PROTI VANDALISMU Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM

ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]	1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA
VO/18		VSTUPNÍ SESTAVA NA TERASY S HLINÍKOVÝMI JEDNOKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI, ZASKLENÝMI VČETNĚ BOČNÍHO DÍLU, TŘÍKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 75 MM S CELOOVBODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR DOPLNĚNÉ ZESÍLENÝM PŘIPOJOVACÍM PROFILEM PRO MOŽNOST DOTAŽENÍ KZS ETICS K RÁMU VÝPLNĚ ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ, S ATESTEM, BRÁNÍCÍ PROPADNUTÍ OSOB NA OBOU POZICÍCH IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM (INTERIÉR, EXTERIÉR) - VIZ GRAFICKÉ ZNAČENÍ VE SCHÉMATU NADSVĚTLÍK ZASKLENÝ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S TEPLÝM OKRAJEM TLOUŠŤKA VÝZTUH RÁMU I KŘÍDLA MIN. 2 mm DVEŘE PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO O SYSTÉMOVÉ NAPOJOVACÍ DÍLY PRO MOŽNOST DOTAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU AŽ K VÝPLNĚ $U_g=1,0 \text{ W/M}^2\text{K}$ PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRVnitř.=22%, LRVněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m2K $U_D = \text{max. } 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$ $U_g=1,0 \text{ W/M}^2\text{K}$ $U_f=\text{MUSÍ}$ ZAJISTIT DODRŽENÍ POŽADAVKU NA CELKOVÝ SOUČINITEL U_D, POPŘ. JE MOŽNÉ DOSÁHNOUT POŽADOVANÉHO U_D ZASKLENÍM S LEPŠÍMI PARAMETRY $U_g<1,0 \text{ W/M}^2\text{K}$ OTVÍRAVÉ, PRAVÉ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA -	cca 1900x2700 DVEŘE 900x2100	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP	4			1	1	1	1		NÁTĚR: POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE BARVA: RÁM DVEŘÍ RAL 7026 ALT. 7016 RÁM KŘÍDLA RAL 7026 ALT. 7016 BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM HLINÍKOVÉ PROFILY KOVÁNÍ: JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE ZÁVĚSY DLE VÝROBCE S OCHRANOU PROTI VYSAZENÍ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ (BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 4) PRO HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE, VRCHNÍ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, ZE STRANY EXTERIÉRU KLIKA (ALT. MADLO DLE PROVOZNÍCH POŽADAVKŮ), S DĚLENÝMI ŠTÍTY S OCHRANOU PROTI VANDALISMU Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA STAVĚČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z EXTERIÉRU DVEŘNÍ ZARÁŽKA PODLAHOVÁ VYMEZUJÍCÍ OTEVŘENÍ KŘÍDLA BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM

ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	C E L K E M JEDNOTEK [KS]								
		TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA- PARPOPROPUSTNÁ PÁSKA. TEPELNÁ IZOLACE PŘETAŽENA 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, LRvnitř.=22%, LRvněj.=22%, SF=49%, SC=0,57%, U _G =1,0W/m ² K PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 32 db NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4 600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1200 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C5 2000Pa, sec.3000Pa BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ TVOŘENÉ LEPÍCÍ VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50 X 50 MM VZDÁLENÝMI OD SEBE MAXIMÁLNĚ 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI PROTI POZADÍ VE VÝŠCE 800 -1000 A DÁLE VE VÝŠCE 1400 -1600 MM ZNAČENÍ VYBRÁNO NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ- PONECHÁNO V PŘÍPADĚ UŽÍVÁNÍ BYTU OSOBOU SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM											

ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou											
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011											
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	CELKEM JEDNOTEK [KS]									
						1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA	
VO/19		OKNO PLASTOVÉ, TROJKŘÍDLOVÉ SE DVĚMA SLOUPKY, VŠECHNA KŘÍDLA OTVÍRAVÁ A SKLOPNÁ ŠESTIKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S VESTAVNOU HLOUBKOU RÁMU 76 MM. S CELOOBVODOVÝM SYSTÉMOVÝM TĚSNĚNÍM (2x DORAZOVÉ, 1x STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ) PRO DOKONALÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR, ZASKLENÉ VRSTVENÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM NA VNĚJŠÍ POZICI SATESTEM PRO POJIŠŤOVACÍ ÚSTAV SESTAVENÝM DO IZOLAČNÍHO DVOJSKLA S TEPLÝM OKRAJEM TLOUŠŤKA VÝZTUH RÁMU I KŘÍDLA MIN. 2 mm OKNO PŘÍPADNĚ DOPLNĚNO O SYSTÉMOVÉ NAPOJOVACÍ DÍLY PRO MOŽNOST DOTAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU AŽ K VÝPLNĚ U_w = max. 1,1 W/M²K U_g=1,0 W/M²K U_f=1,1 W/M²K KŘÍDLA SKLOPNÁ A OTVÍRAVÁ PARAMETRY ZASKLENÍ: LT=71%, L_{Rvniřf.}=22%, L_{Rvněj.}=22%, SF=49%, SC=0,57%, U=1,0W/m2K PŘIPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU PROVEDENY CERTIFIKOVANÝM TĚSNICÍM SYSTÉMEM Z INTERIÉRU VE SKLADBĚ PARONEPROPUSTNÁ PÁSKA-TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNA-PAROPROPUSTNÁ PÁSKA. KZS ETICS PŘĚTAŽEN 30 MM PŘES OSTĚNÍ PRO ELIMINACI TEPELNÉHO MOSTU PŘIPOJOVACÍ SPÁRY ZVUKOVÝ ÚTLUM EN717/EN140 37 dB NEPRŮVZDUŠNOST: EN 12207 MIN. 4	2400x2100	1.NP	1		1							<u>NÁTĚR:</u> POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE TECHNOLOGIE VÝROBCE <u>BARVA:</u> RÁM OKNA - SVĚTLE ŠEDÁ RÁM KŘÍDLA- SVĚTLE ŠEDÁ FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU VÝROBCEM PO ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM <u>KOVÁNÍ:</u> CELOOBVODOVÉ, VRCHNÍ KOVÁNÍ KLIKA PLASTOVÁ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU– ČTYŘPOLOHOVÉ (OTEVŘENO, ZAVŘENO, VENTILACE, MIKROVENTILACE) KLIKA SE ZAMYKACÍ FUNKCÍ-BEZ ODEMČENÍ BUDE UMOŽNĚNO POUZE SKLOPENÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ A TYP KOVÁNÍ BUDE KONZULTOVÁN S ARCHITEKTEM PROJEKTU VÝBĚR TYPU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POTVRZEN ARCHITEKTEM

ČÍSLO ZAKÁZKY: 003/2011, 02/2011 STAVBA: „HOTELOVÝ DŮM MORAVA,, - REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR		VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou										
ČÍSLO DOKUMENTU: 1.1 – 50		OBJEKT: SO 01 KULTURNÍ DŮM	DATUM: 02 / 2011										
POŘ. ČÍS.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS POLOŽKY	ROZMĚR (MM)	ČÍSLO VÝKRESU / PODLAŽÍ	C E L K E M JEDNOTEK [KS]								
						1 PP	1. NP	2. NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	POZNÁMKA
		600Pa VODOTĚSNOST: EN 12207 MIN E1050 1200Pa ODOLNOST PROTI VĚTRU: EN 12210 MIN. C4 2000Pa, sec.3000Pa											

ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ BUDOU OVĚŘENY PŘESNÝM DOMĚŘENÍM NA STAVBĚ VČETNĚ POTVRZENÍ SMYSLU OTEVÍRÁNÍ! ZVLÁŠTĚ PEČLIVĚ JE POTŘEBNÉ ZAMĚŘIT VÝPLNĚ, KTERÉ BUDOU DOPLNĚNY POMOCNÝMI PROFILY PRO MOŽNOST DOTAŽENÍ ZATEPLNÍ AŽ K RÁMU VÝPLNĚ.

BUDE SE JEDNAT O CERTIFIKOVANÉ A SCHVÁLENÉ SYSTÉMY A PRVKY. JEJICH POŽADOVANÉ VLASTNOSTI BUDOU DOLOŽENY ATESTY, ZKUŠEBNÍMI PROTOKOLY A PROHLÁŠENÍMI O SHODĚ. VŠECHNY VÝPLNĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, ZÁKONY A MUSÍ SPLŇOVAT MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA NĚ KLADENÉ (POKUD NENÍ VE SPECIFIKACÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ UVEDENO JINAK)

U HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ BUDE HODNOTA CELKOVÉHO SOUČiniteLE PROSTUPU TEPLA DOLOŽENA VÝPOČTEM Z NÁVRHOVÉHO SOFTWARE. POUŽÍVANÉHO PŘI TVORBĚ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE!
POKUD BY NEBYLO MOŽNÉ U HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ DOSÁHNOUT POŽADOVANÝCH HODNOT SOUČiniteLE PROSTUPU, MOHOU BÝT TYTO PO DOHODĚ A ODSOUHLASENÍ NAHRAZENY VÝROBKÝ PLASTOVÝMI (VÝJMA LOP)

OD VŠECH VÝROBKŮ BUDE GP PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ, VČETNĚ PŘEDLOŽENÍ FYZICKÝCH VZORKŮ MATERIÁLŮ (VČETNĚ SKEL) A BAREV.

VÝROBCE (DODAVATEL) ZARUČÍ, ŽE JEHO VÝROBKÝ BUDOU ODPOVÍDAT VŠEM OBECNĚ ZÁVAZNÝM TECHNICKÝM POŽADAVKŮM PO STRÁNCI TECHNICKÉ, PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ. BUDOU MÍT TAKOVÉ VLASTNOSTI, KTERÉ ZARUČÍ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ (DODRŽENÍ POŽADAVKŮ VNITŘNÍCH OKRAJOVÝCH PODMÍNEK, TUHOST, FUNKČNOST, UCHOVÁNÍ VZHLEDU A FUNKCE ATD.)

OD VŠECH VÝROBKŮ BUDOU INVESTOROVÍ PŘEDÁNY ATESTY, CERTIFIKÁTY A NÁVODY K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ.

V PŘÍPADĚ POŽADAVKU INVESTORA MŮŽOU BÝT PŘEDEM URČENÉ DVEŘE VYBYVENY SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO KLÍČE.

VYPRACOVAL: ING.ARCH. LUKÁŠ BÍLEK, ING. JAN KAMARÁD