



KŘÍŽENÍ

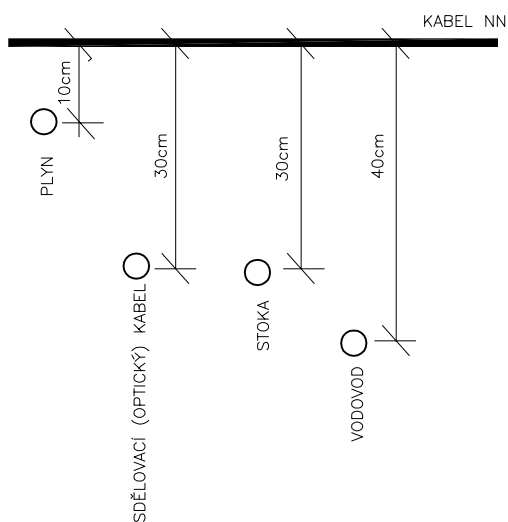

SOUBĚH

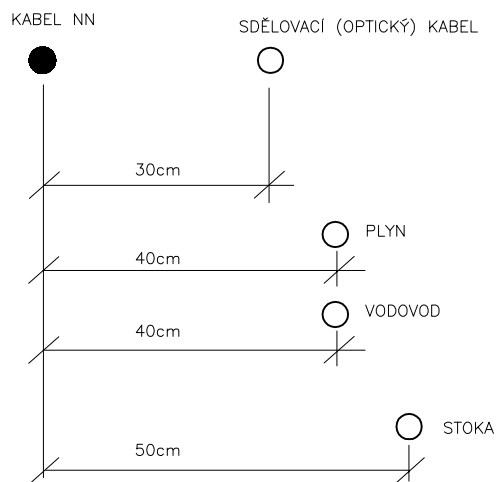

PŘI PŘECHODU KABELU PŘES VOZOVKU A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, MUSÍ BÝT KABEL ULOŽEN V CHRÁNIČKÁCH PŘESAHOJÍCÍCH NA KAŽDOU STRANU MIN. 1m.
VZDÁLENOSTI SÍTÍ OD SILOVÉHO KABELU BYLY PŘEVZATY Z ČSN 736005.

LIST C.: LISTU:	PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO: E132/19
	OBJ.C.,PJ:	ZAK.ČÍSLO: E132/19	AKCE: Rekonstrukce VO IV.etapa Žďár nad Sázavou 7	VÝKRES ČÍSLO: D.1.4.6
	PROVEDL: A. Večeřová	DATUM: 04/3019	INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou	