


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PE100 RC

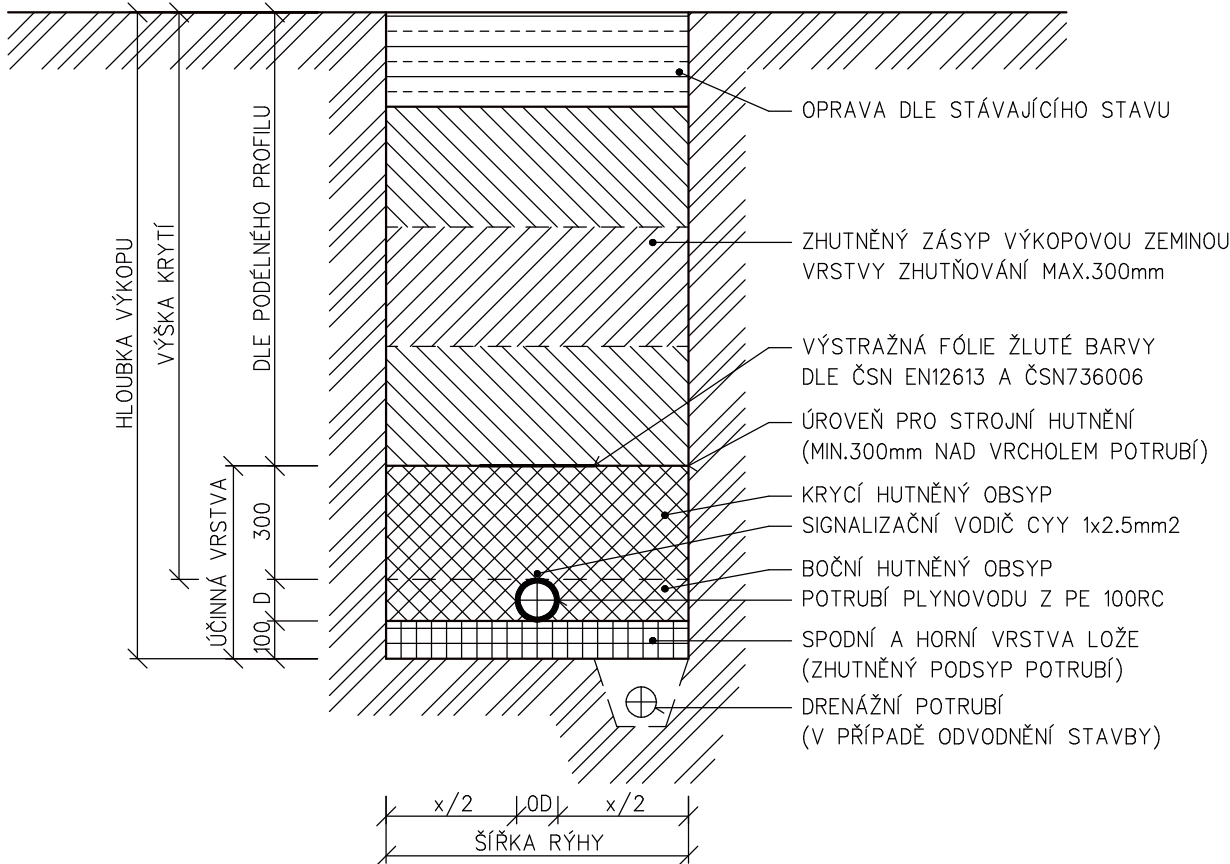

PRO OBSYP A LOŽE POTRUBÍ MŮŽE BÝT POUŽIT ŠTĚRKOPÍSEK, PÍSEK, STEJNOZRNNÝ ŠTĚRK NEBO PŮVODNÍ VHODNÁ ZEMINA Z VÝKOPU DO MAX. ZRNITOSTI 20mm.
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE POUŽIT PÍSKOVÝ PODSYP, ŠTĚRKODRŤ 8–16mm.
MATERIÁLY POUŽITÉ V ÚČINNÉ VRSTVĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE POTRUBÍ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
KRYCÍ OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUŠŤCE DLE POŽADAVKU VÝROBCE POUŽITÉHO POTRUBÍ.
OBSYP MÁ ZAJIŠŤOVAT DOSTATEČNOU POSTRANNÍ PODPORU PRO POTRUBÍ, A PROTO JE JEJ TŘEBA DOSTATEČNĚ ZHUTNIT. POŽADAVKY NA ZÁSYPOVÝ MATERIÁL A JEHO ZHUTNĚNÍ ZÁVISÍ NA TOM, ZDA SE VEDENÍ NACHÁZÍ POD ZPEVNĚNOU NEBO VOLNOU PLOCHOU.
VÝŠKA KRYTÍ POTRUBÍ VE VOLNÉM TERÉNU A V CHODNÍKU 0,8m, V KOMUNIKACI 1,0m.
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM. ŠÍŘKOU VÝKOPU SE ROZUMÍ VZDÁLENOST STĚN VÝKOPU NEBO PAŽENÍ MĚŘENÁ VE VÝŠCE VRCHOLU POTRUBÍ.
DLE VYHLÁŠKY Č. 591/2006 Sb. BUDE RÝHA VÝKOPU V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3m A V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5m PAŽENA. V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE PROVEDENO PAŽENÍ OD HLOUBKY 0.7m. PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA NA KAŽDOU STRANU O 0,15 m.
NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPŮ SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0.8m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 Sb. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S NV 591/2006Sb., ČSN EN 1610, ČSN 736133 A TPG 70201.

POZNÁMKY:

- Tato dokumentace (dokumentace pro společné povolení) nenahrazuje prováděcí dokumentaci ani tendrovou či dodavatelskou
- Veškeré změny oproti dokumentaci musí být vždy konzultovány s projektantem.
- Veškeré použité materiály musí odpovídat českým normám a platným OTP, technologickým, bezpečnostním a požárním předpisům a musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě.

Nádražní, Žďár nad Sázavou Městská třída - část I. - pěší zóna

NÁDRAŽNÍ

par. č. 261, 273/1, 290, Město Žďár (795232)

generální projektant, autor:	
GRIMM architekti	
www.grimmarch.cz	nám. Republiky 286/22
tel: +420 608 294 441	591 01 Žďár nad Sázavou
investor:	
MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	Žižkova 227/1
statutární zástupce:	591 01 Žďár nad Sázavou Ing. Martin Mrkos, ACCA
zpracovatel části:	
Stanislav Blaha	Studentská 1133
tel: +420 605 407 990	591 01 Žďár nad Sázavou
zodpovědný projektant části:	
Filip Marek	Brněnská 34
autorizace ČKAIT: 1400347	591 01 Žďár nad Sázavou

hlavní architekt projektu:		
Ing. arch. Rudolf Grimm		
		+420 608 294 411
vypracoval:		
Stanislav Blaha		
		+420 605 407 990
stupeň:		
Dokumentace pro provádění stavby		
část:		
S0 501 Plynovod		
obsah výkresu:		

ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PE VE VÝKOPU		
-----------------------------------	--	--

číslo paré:	formát:	datum:
	2xA4	11/2020
	měřítko:	export:
	1:20	
	číslo výkresu:	
	D.1.5.1.8	