


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PE100

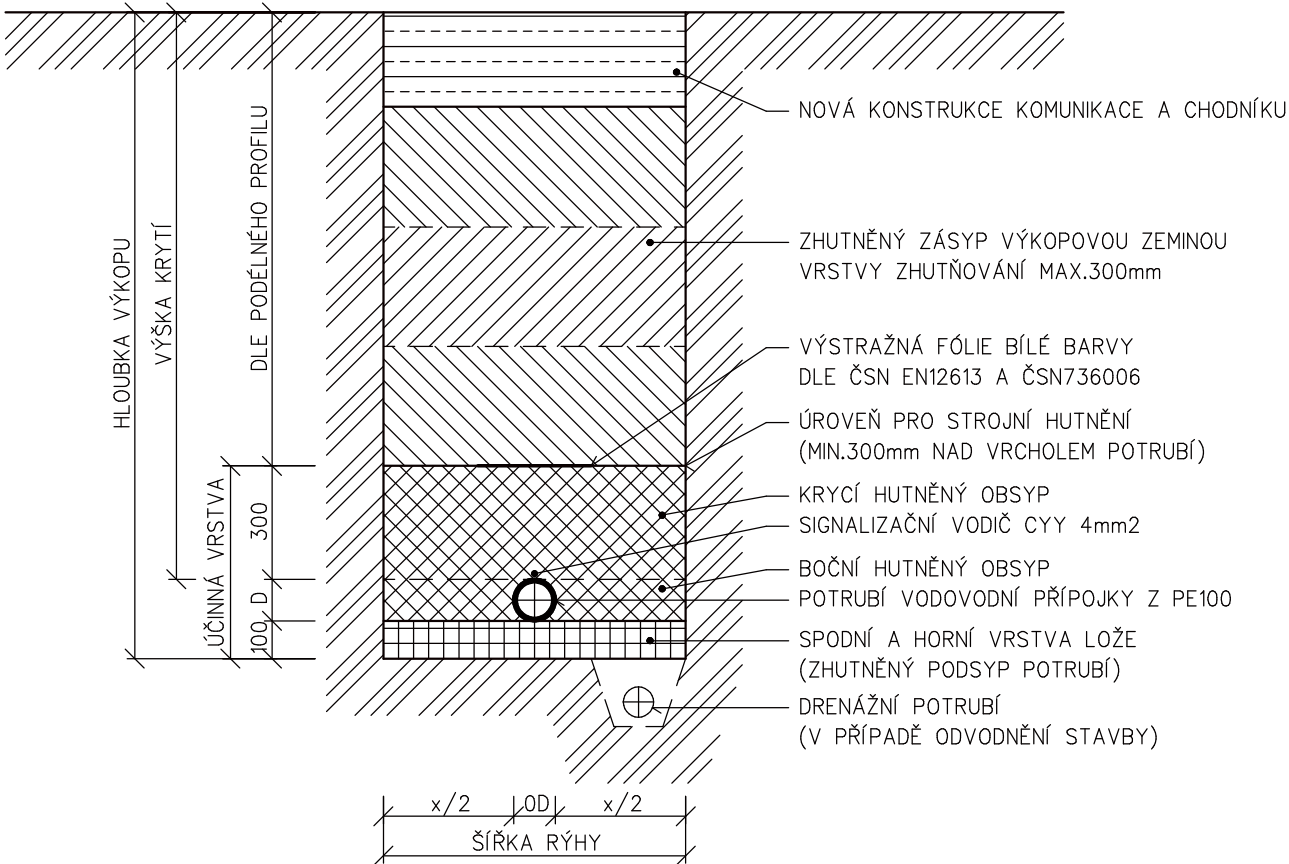

PRO OBSYP A LOŽE POTRUBÍ BUDE POUŽIT ŠTĚRKOPÍSEK S MAX. ZRNEM 16mm (PODÍL FRAKCE 8–16mm MAX. 10%)  
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY BUDE POUŽIT PÍSKOVÝ PODSYP, ŠTĚRKODRŤ 8–16mm.  
MATERIÁLY POUŽITÉ V ÚČINNÉ VRSTVĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE POTRUBÍ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.  
KRYCÍ OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUŠŤCE DLE POŽADAVKU VÝROBCE POUŽITÉHO POTRUBÍ.  
OBSYP MÁ ZAJIŠŤOVAT DOSTATEČNOU POSTRANNÍ PODPORU PRO POTRUBÍ, A PROTO JE JEJ TŘEBA DOSTATEČNĚ ZHUTNIT. POŽADAVKY NA ZÁSYPOVÝ MATERIÁL A JEHO ZHUTNĚNÍ ZÁVISÍ NA TOM, ZDA SE VEDENÍ NACHÁZÍ POD ZPEVNĚNOU NEBO VOLNOU PLOCHOU.  
VÝŠKA KRYTÍ POTRUBÍ V ROZMEZÍ 1.2–1.5m:  
V HLINITÝCH ZEMINÁCH 1.2m, V HLINITOPÍŠČITÝCH ZEMÍNÁCH 1.3m, V PÍŠČITÝCH ZEMINÁCH 1.4m  
A VE ŠTĚRKOVÝCH A SKALNATÝCH ZEMINÁCH 1.5m.  
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM. ŠÍŘKOU VÝKOPU SE ROZUMÍ VZDÁLENOST STĚN VÝKOPU NEBO PAŽENÍ MĚŘENÁ VE VÝŠCE VRCHOLU POTRUBÍ.  
DLE VYHLÁŠKY Č. 591/2006 Sb. BUDE RÝHA VÝKOPU V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3m A V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5m PAŽENA. V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE PROVEDENO PAŽENÍ OD HLOUBKY 0.7m. DLE ČSN 733055 MÁ BÝT VÝKOP ZAPAŽEN PŘI HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 1,3 m V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A PŘI HLOUBCE 1,5 m V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ.  
PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA NA KAŽDOU STRANU O 0,15 m.  
NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPŮ SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0.8m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 Sb.

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HUTNĚNÍ OBSYPU DLE ČSN 733055:  
SKLON SVAHU VÝKOPU > 75st. NEBO PAŽENÝ VÝKOP – OD MENŠÍ NEŽ 0,4 m = OD + 0.7 m (x)

POZNÁMKY:

- Tato dokumentace (dokumentace pro společné povolení) nenahrazuje prováděcí dokumentaci ani tendrovou či dodavatelskou
- Veškeré změny oproti dokumentaci musí být vždy konzultovány s projektantem.
- Veškeré použité materiály musí odpovídat českým normám a platným OTP, technologickým, bezpečnostním a požárním předpisům a musí být doloženy atestem platným v ČR, příp. dokladem o shodě.

Nádražní, Žďár nad Sázavou  
Městská třída - část I. - pěší zóna  
NÁDRAŽNÍ  
par. č. 261, 273/1, 290, Město Žďár (795232)

generální projektant, autor:	
<b>GRIMM architekti</b>	
www.grimmarch.cz	nám. Republiky 286/22
tel: +420 608 294 441	591 01 Žďár nad Sázavou
investor:	
<b>MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU</b>	Žižkova 227/1
	591 01 Žďár nad Sázavou
statutární zástupce:	Ing. Martin Mrkos, ACCA
zpracovatel části:	
<b>Stanislav Blaha</b>	Studentská 1133
tel: +420 605 407 990	591 01 Žďár nad Sázavou
zodpovědný projektant části:	
<b>Stanislav Blaha</b>	Studentská 1133
autorizace ČKAIT: 1400047	591 01 Žďár nad Sázavou

hlavní architekt projektu:		
Ing. arch. Rudolf Grimm		+420 608 294 411
vypracoval:		
Stanislav Blaha		+420 605 407 990
stupeň:		
Dokumentace pro provádění stavby		
část:		
SO 803.1 Zemní rozvaděč – Vodovodní přípojka		
obsah výkresu:		

ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU Z PE VE VÝKOPU		
--	--	--

číslo paré:	formát:	datum:
	2xA4	11/2020
	měřítko:	export:
	1:20	
	číslo výkresu:	
	D.1.8.3.6	