



KŘÍŽENÍ

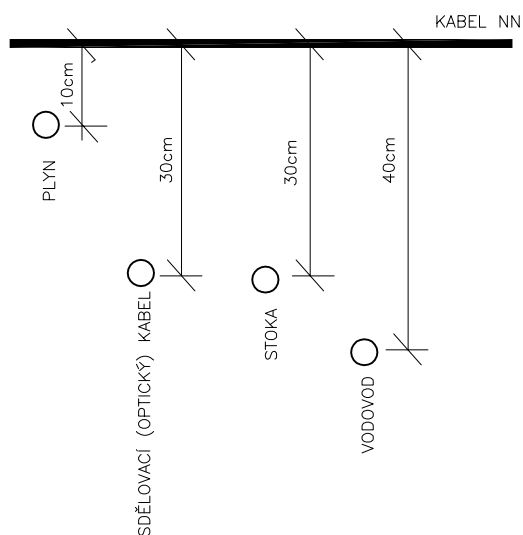

SOUBĚH

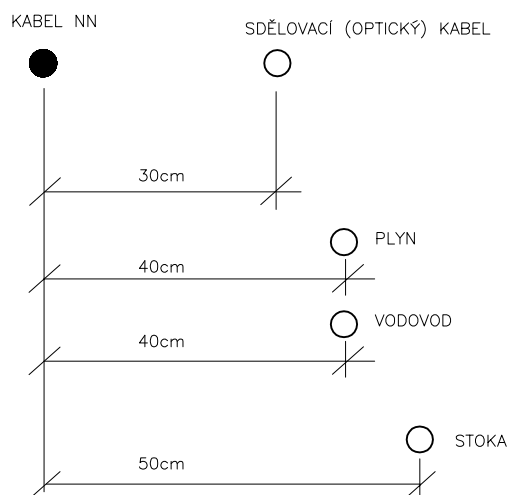

PŘI PŘECHODU KABELU PŘES VOZOVKU A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, MUSÍ BÝT KABEL ULOŽEN V CHRÁNIČKÁCH PŘESAHUJÍCÍCH NA KAŽDOU STRANO MIN. 1m. VZDÁLENOSTI SÍTÍ OD SILOVÉHO KABELU BYLY PŘEVZATY Z ČSN 736005.

LIST C.: LISTU:	PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO: E115p/17
	OBJ.C.,PJ:	ZAK.ČÍSLO: E115p/17	AKCE: Stav. úpr. VO Smíchov a Rozšíření VO Dvořákova	VYKRES ČÍSLO: D.1.4.4
	PROVEDL: A. Večeřová	DATUM: 05/2017	INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou	