



STATICKÉ POSOUZENÍ

Odpovědný projektant	Akce:	 	
ING. V. KULHÁNEK SLEPOTICE 27 530 02 PARDUBICE	POSOUZENÍ PŘÍTÍŽENÍ STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ		
Investor: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou		Datum	10.2022
Místo stavby : Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou			
Výkres: STATICKÉ POSOUZENÍ		Účel	POSUDEK
		č.kopie	č.výkresu D.1.2.1

Úvod:

Předmětem posouzení je stávající budova knihovny, na jejíž střešní plášť budou osazeny panely fotovoltaické elektrárny. Z dokumentace dodavatele fotovoltaická elektrárny vyplývá, že nové zatížení od fotovoltaické elektrárny včetně zátěžových kotevních prvků bude 162,0 kg/m².

Posouzení má za úkol ověřit možnost zrealizování fotovoltaické elektrárny na střeše objektu.


Podklady a stávající stav objektu:

Podkladem pro posouzení je dokumentace o zatížení a poloze k dodávané fotovoltaické elektrárny a dokumentace konstrukce stávajících střech.

Stávající objekt je v dobrém technickém stavu bez známek statického poškození, jako jsou trhliny a nadměrné průhyby konstrukcí.

Jedná se o budovu jejíž konstrukce je železobetonový skelet doplněný výplňovým zdívem a panely opláštění. Střešní plášť tvoří střešní dutinové panely na které jsou položeny vrstvy tepelná a hydroizolační.

Schéma rozložení panelů:

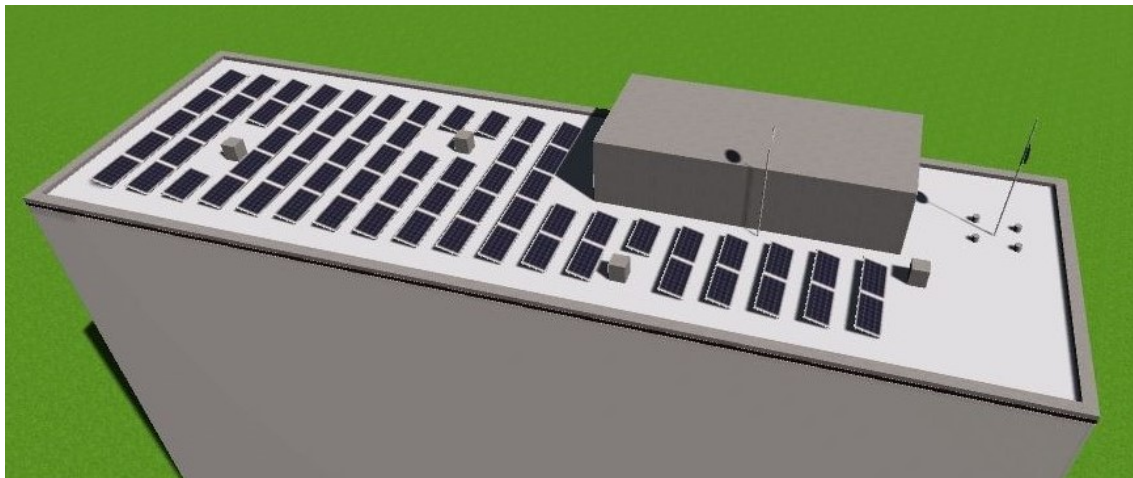


Použité normy a literatura.

ČSN EN 206-1(73 2403)	„Beton, část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, 2001
ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí
ČSN-EN 1991-1-1	Zatížení konstrukcí–objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení
ČSN-EN 1991-1-3	Zatížení konstrukcí – zatížení sněhem
ČSN-EN 1991-1-4	Zatížení konstrukcí – zatížení větrem
ČSN-EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Uvažovaná zatížení

1) stálé	charakter.
Střešní plášť	6,50 kN/m ²
Podvěsné zatížení	0,50 kN/m ²
2) stálé – přetížení fotovoltaikou	charakter.
Panely, konstrukce, zátěž	1,62 kN/m ²
3) klimatické zatížení sněhem	charakter.
ČSN EN 1991-1-3: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení – zatížení sněhem	
$s_k = 1,85 \text{ kN/m}^2$ – charakteristická hodnota zatížení sněhem dle sněhové mapy	

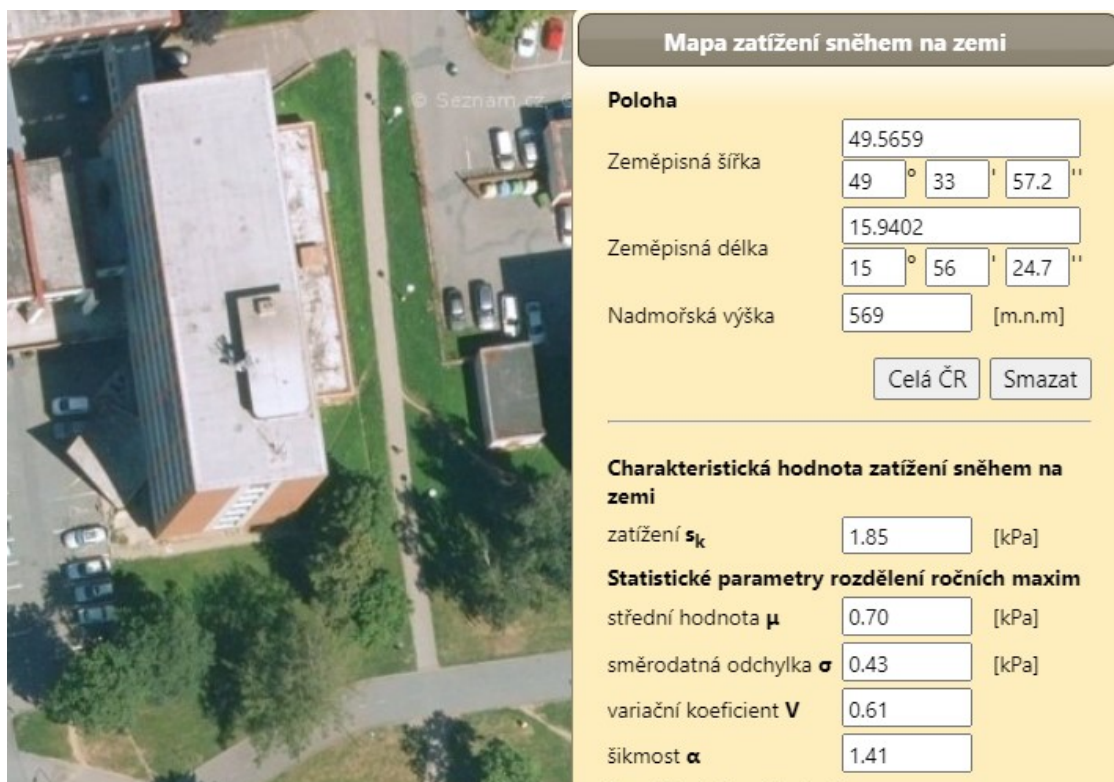

Mapa zatížení sněhem na zemi

Poloha

Zeměpisná šířka: 49.5659
49° 33' 57.2"

Zeměpisná délka: 15.9402
15° 56' 24.7"

Nadmořská výška: 569 [m.n.m.]

Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi

zatížení s_k : 1.85 [kPa]

Statistické parametry rozdělení ročních maxim

střední hodnota μ : 0.70 [kPa]

směrodatná odchylka σ : 0.43 [kPa]

variační koeficient V : 0.61

šikmost α : 1.41

Výpočet přitížení

Původní zatížení $(6,5+0,5)*1,35+1,85*1,5 = 12,23 \text{ kN/m}^2$

Nové zatížení $(6,5+0,5+1,62)*1,35+1,85*1,5 = 14,41 \text{ kN/m}^2$

Procentuální nárůst zatížení $(14,41-12,23)/0,1223 = 17,8\%$

Závěr

Přetížení střešních plášťů budov fotovoltaickou elektrárnou lze provést.

Zatížení nezpůsobí z hlediska statiky objektu žádné problémy z hlediska únosnosti a použitelnosti budov.