


Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.01	PŘEBALOVACÍ PULT	3,59
2.02	WC MUŽI	8,72
2.03	WC ŽENY	6,22
2.04	ÚKLID	0,90
2.05	VÝTAH	2,88
2.06	CHODBA	4,20
2.07	SCHODIŠTĚ	38,98
2.08	DETSKÉ ODDĚLENÍ	510,82

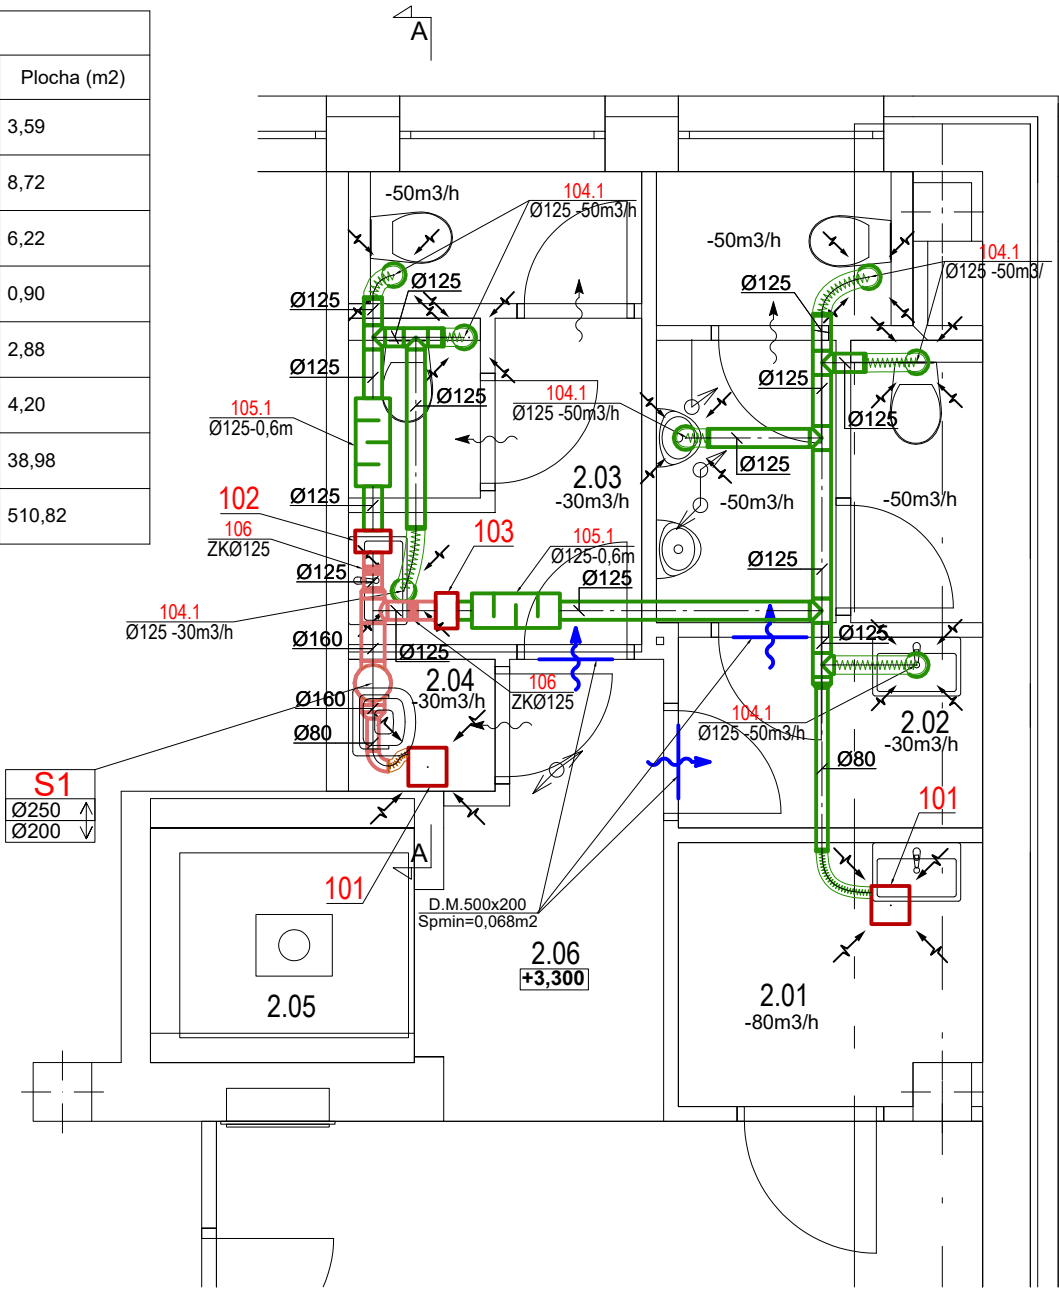

POZN.: VZT potrubí bude vedeno v podhledu pod ležatou kanalizací  
Před realizací nutno prověřit situaci na místě a koordinovat s ostatními profesemi

#### VZT ZAŘÍZENÍ

- 101** Radiální stropní ventilátor pod omítku, plast, boční vývod DN80, časový doběh, zpětná klapka  
V=80m3/hod, 50Pa, 50W/230V, IPX4  
Ovládání : spouštění se světlem popř. čidlem pohybu
- 102** Radiální potrubní ventilátor DN125, pozink., časový doběh dodá elektro  
V=150m3/hod, 100Pa, 41W/230V, IPX4  
spouštění čidly pohybu v předsíních
- 103** Radiální potrubní ventilátor DN125, pozink., časový doběh dodá elektro  
V=280m3/hod, 80Pa, 60W/230V, IPX4  
spouštění čidly pohybu v předsíních

#### LEGENDA

- Odvod odpadního vzduchu z vnitřního prostoru  
— Výfuk odpadního vzduchu do venkovního prostředí
- ~ PŘÍVOD VZDUCHU-PŘÍROZENĚ  
Dveře bez prahu (štěrbina 8-12mm)
- Dveřní mřížka (dodá stavba)
- KONDENZÁT  
-Bude odveden kondenzát od stoupaček VZT vedených nad střechu

INVESTOR Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ DVOŘÁK Šípková 2, Žďár nad Sázavou, 591 01 tel.: 777 317 084 IČO: 744 750 29, DIČ: CZ8004074804 maxtom@centrum.cz	
MÍSTO STAVBY Havlíčkovo nám. 1489/3, Žďár nad Sázavou 1, parc.č. 47 v k.ú. Město Žďár		DATUM 08/2023	
AKCE Stavební úpravy Knihovny Žďár nad Sázavou <b>D.1.4.3. Zařízení vzduchotechniky</b>		STUPEŇ PDPS	
OBSAH VÝKRESU <b>PŮDORYS 2.NP</b>		FORMÁT A4	
		Č.ZAK. 2023039	
		MĚŘITKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 3