



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230V, 50Hz
 OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ROZVOD NAVRŽEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI V PODHLEDU SE SVODY VE STĚNÁCH POD OMÍTKOU.
 PŘESNĚ ROZMÍSTĚNÍ A VÝŠI OSÁZENÍ ZÁSUVK DLE PROJEKTU ARCHITEKTA INTERIERU S
 OHLEDEM NA PLATNÉ ČSN.
 V MÍSTĚCH VÝVODŮ PRO LED PÁSKY PONECHAT VOLNÝ KABEL MIN. 1m.
 ZÁSUVKY OZNAČENÉ A BUDOU BARVY SEDE
 PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TYP SVÍTEL VIZ TABULKA SVÍTEL

Vypracoval: NOVOŤNÝ	Proj. profano	Techn. kontrola	<div><div><div>JAROSLAV NOVOTNÝ</div><div>inženýrský technik pro techniku prostředí</div><div>realizace elektrotechnických projektů</div></div><div><div>ČKAIT</div><div>1837/16</div><div>1000333381</div></div></div>	
Kreslil	Zodp. projektant	Vedoucí oddělení		
		Místo ŽDAR NAD SÁZAVOU	Formát	2x14
Investor MĚSTO ŽDAR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1			Datum	2/2024
Akce			Stupně	DPS
POLIKLINIKA ŽDAR NAD SÁZ – ZMĚNA UŽÍVÁNÍ			Zak. číslo	4/24
PROSTOR V 3NP NA ORDINACI KARDIOLOGIE			Arch. č.	Kapla
ELEKTRICKÉ ROZVODY SILNOPROUDÉ			<div><div>ČKAIT</div><div>1837/16</div><div>1000333381</div></div>	
			DL 4-E1	

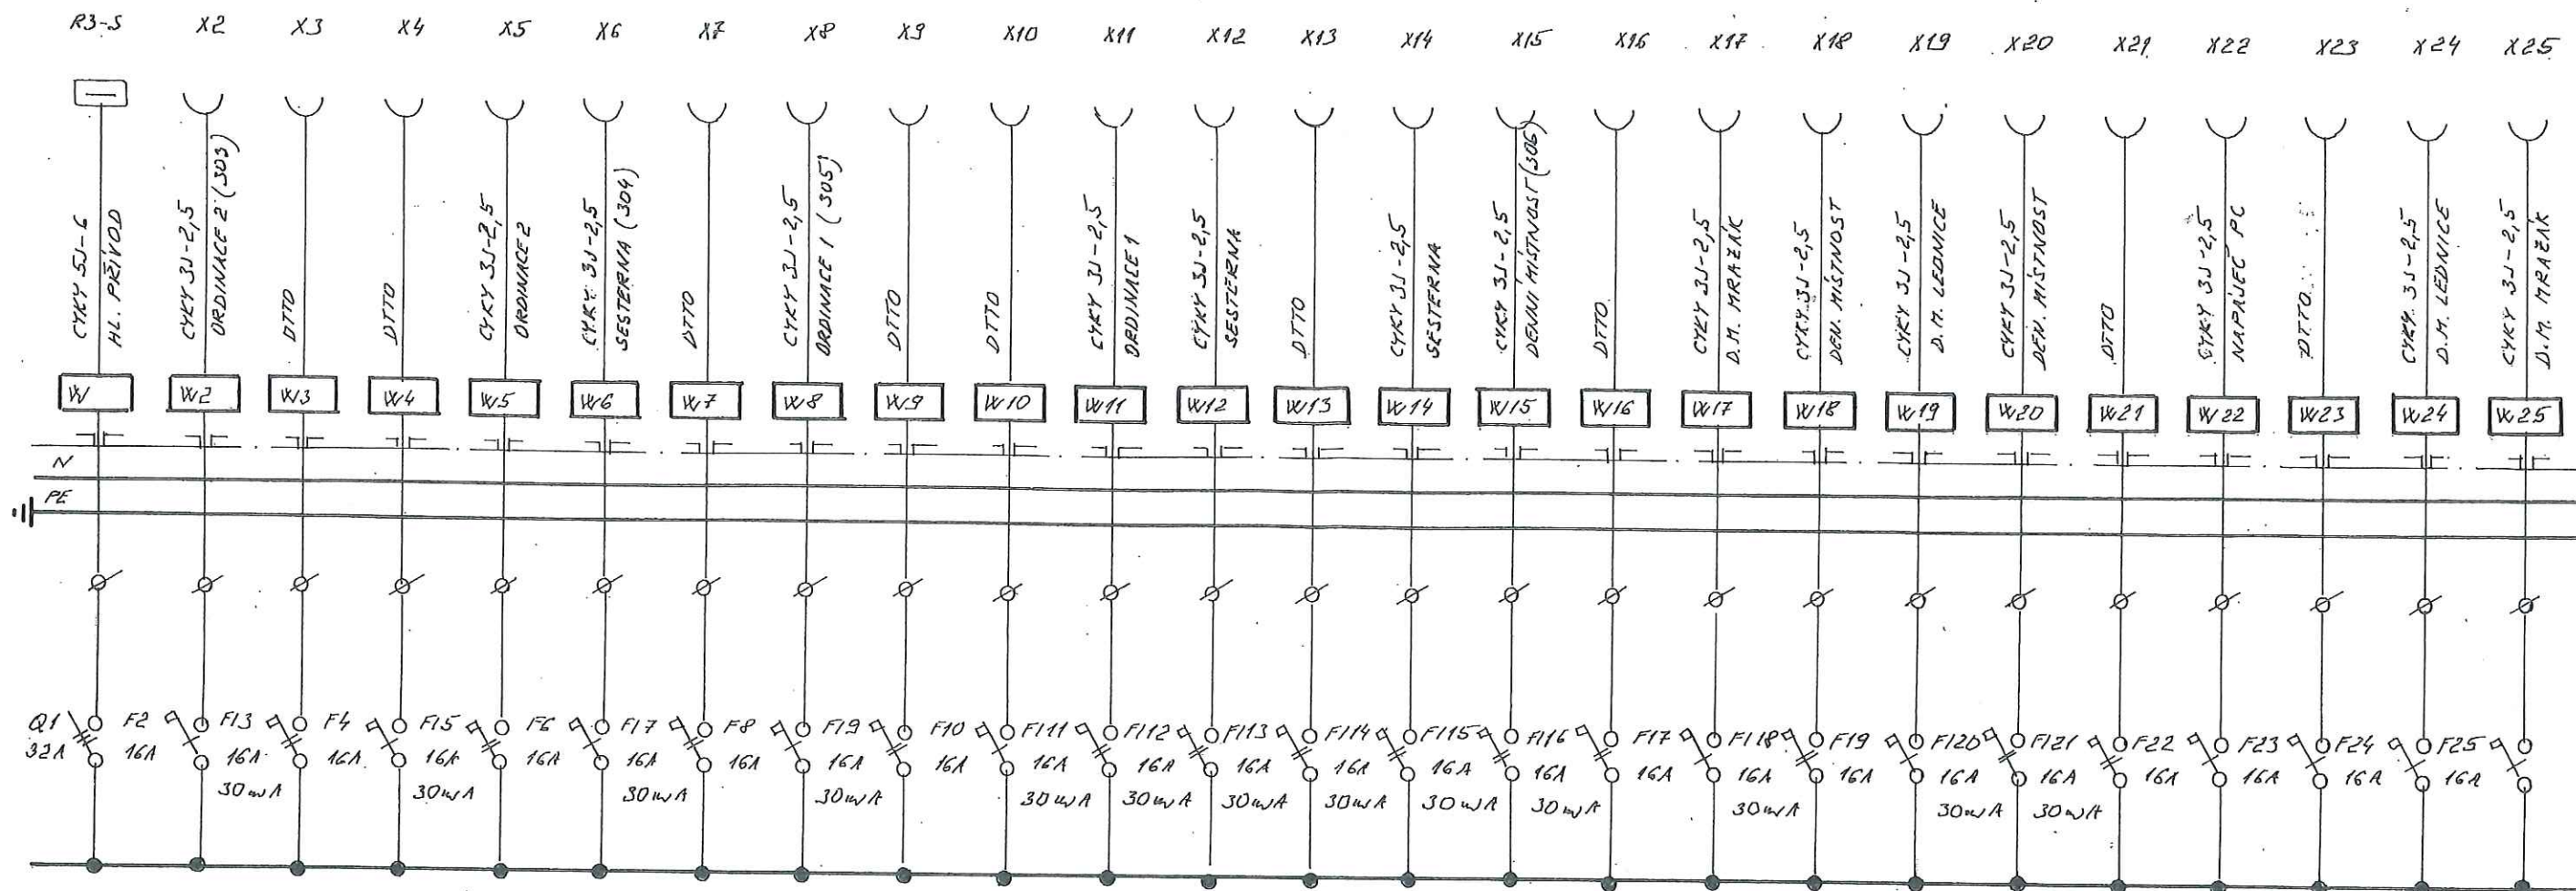


EL 28 EL 29 X30 X31 X32

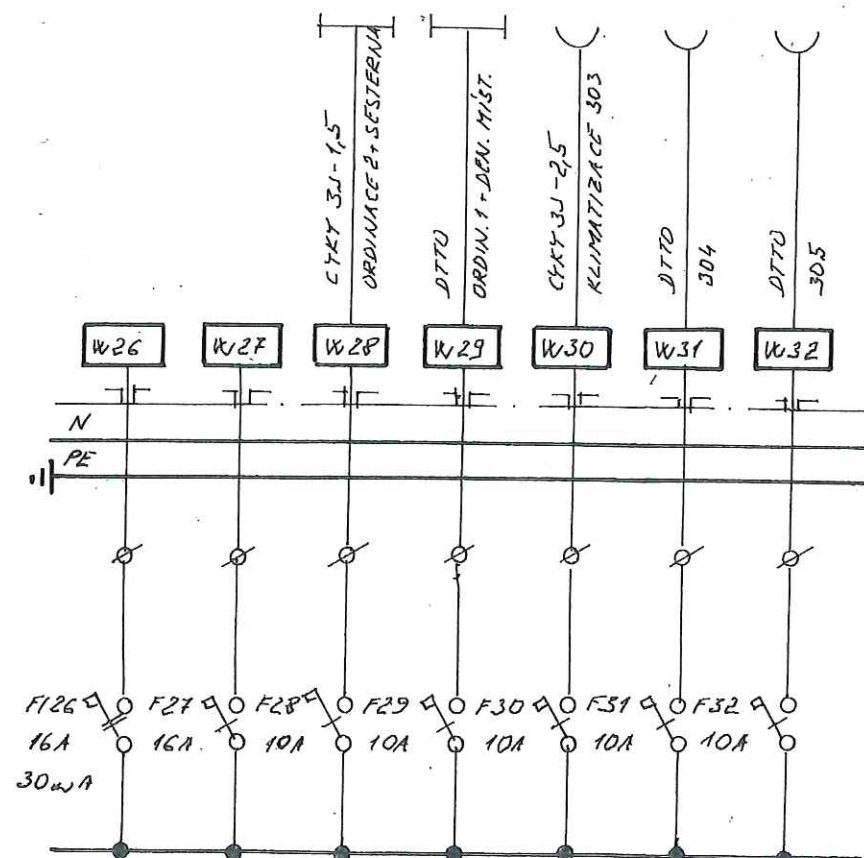

PLASTOVÁ ROZVODNICE NA STĚNU, ROZMĚRY 542x605x155 mm, KRYTÍ IP40/20,
PŘÍVOD I VÝVODY VRCHEM SE ZAKONČENÍM NA SVORKOVNICI.
ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61439-3.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3 PE+N, AC, 400/230V, 50Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE



Vypracoval: NOVOTNÝ	Proj. profus <i>[Signature]</i>	Techn. kontrola	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6 591 01 Žďár nad Sáz. IČO: 185 35 381	
Kontrola	Zodp. projektant	Vedoucí střediska	Formát	2x A4
Investor MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1			Datum	2/2024
Akce POLIKLINIKA ŽDĚR NAD SÁZ-ZMĚNA UŽÍVÁNÍ PROSTOR V 3NP NA ORDINACI KARDIOLOGIE			Stupeň	DPS
Obsah R-OR-1 ROZVADEČ			Zak. číslo	4/24
			Arch. č.	Kopie
			Město	Č. výkresu DL 4-E2

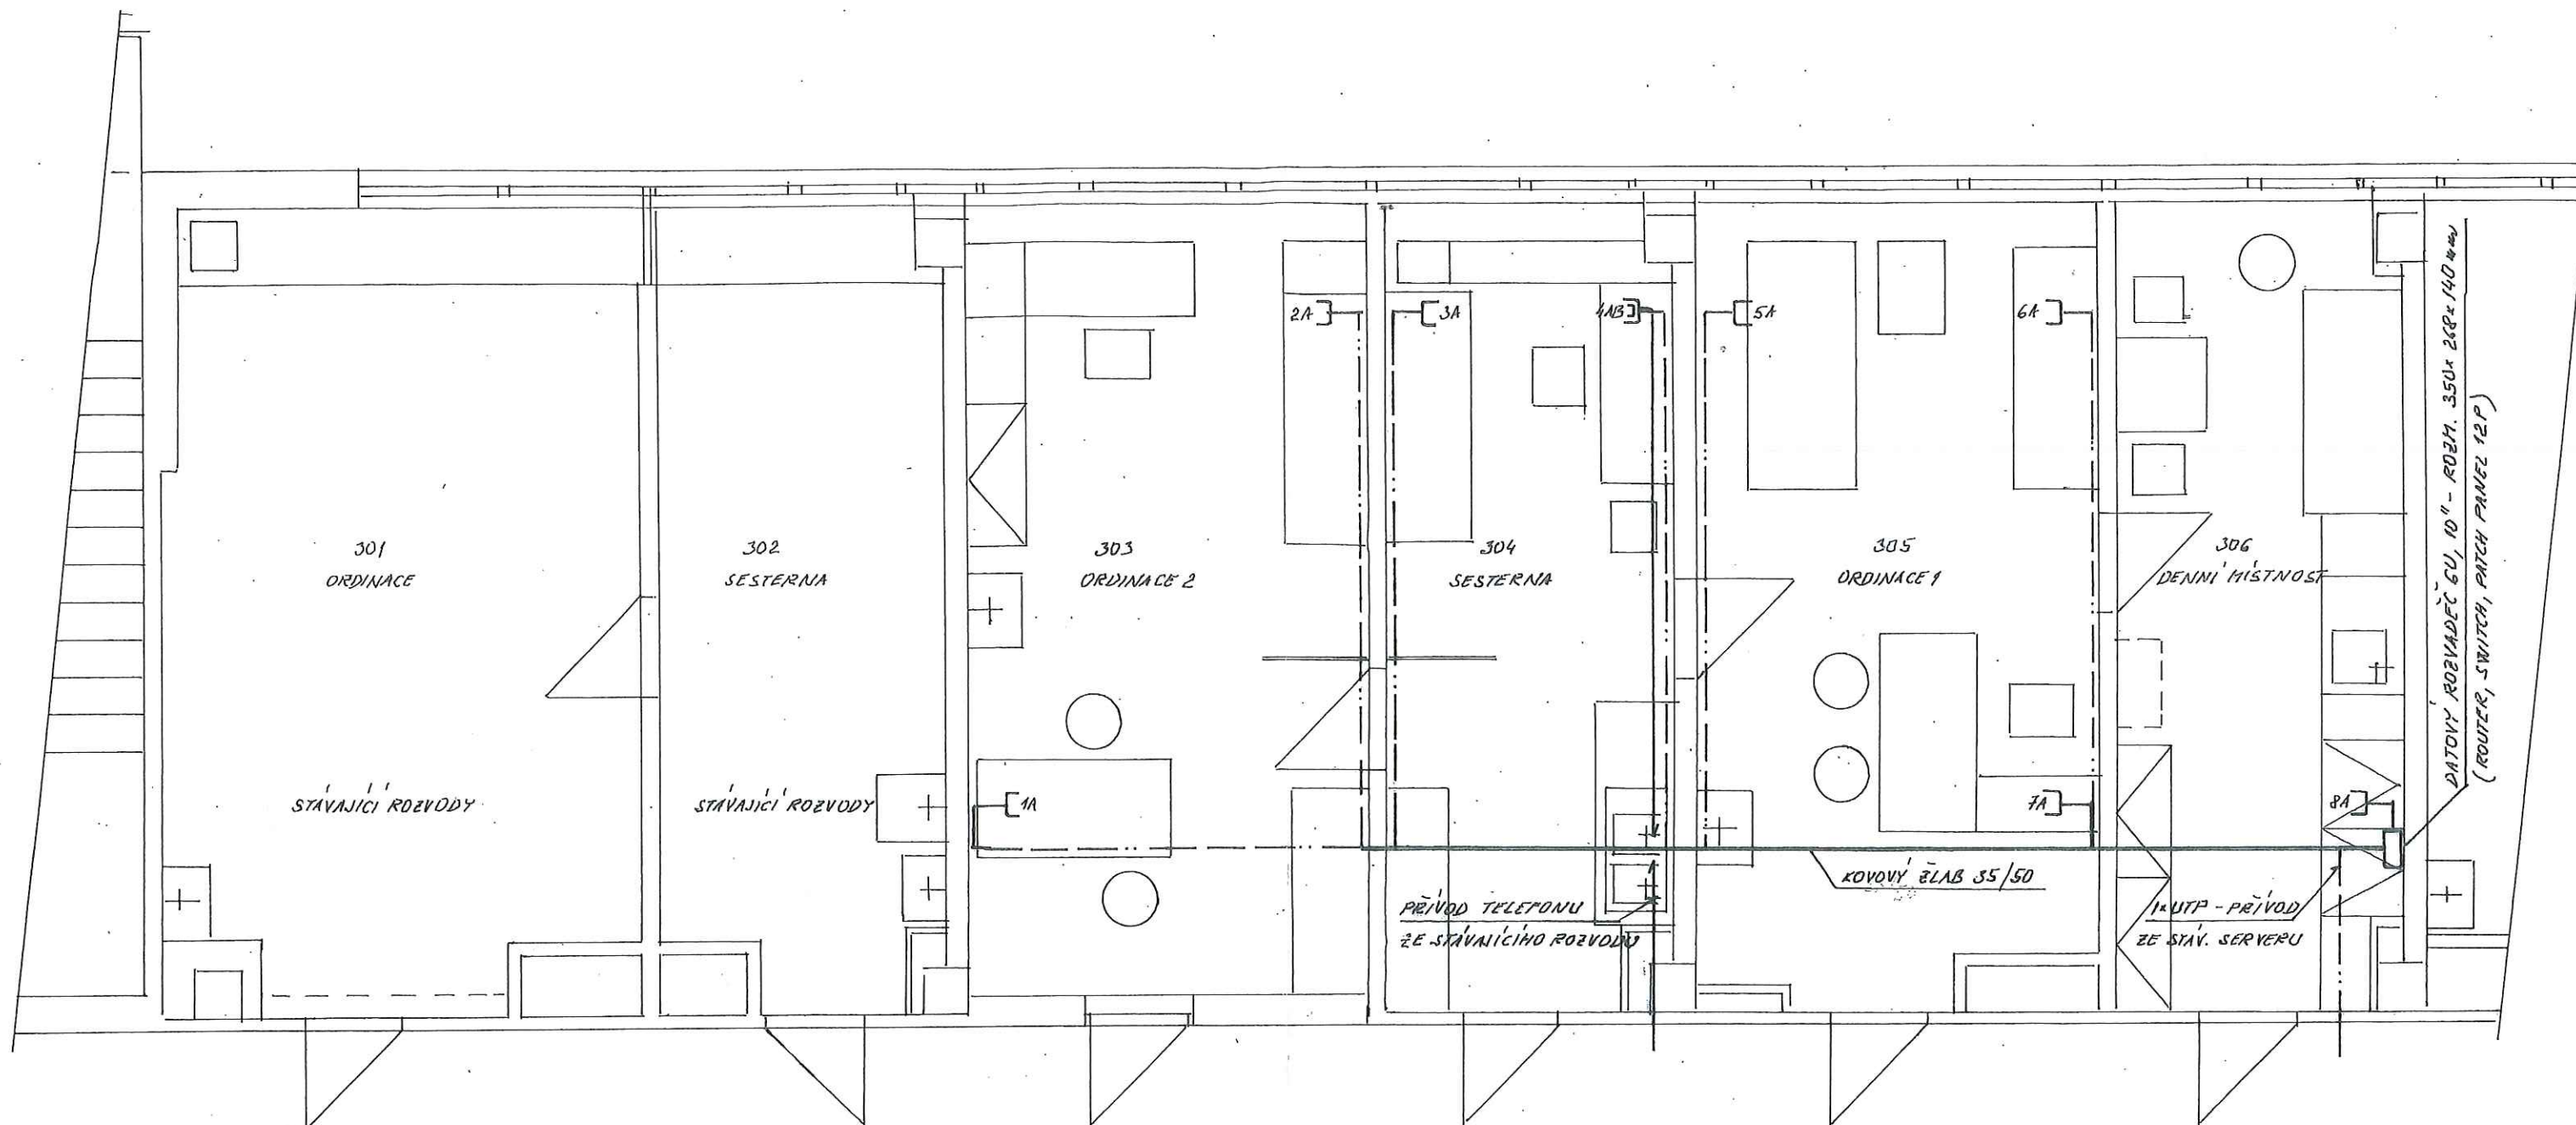

ROZVOD NAVRŽEN KABELY FTP ULOŽENÝMI V PODHLEDU SE SVODY K ŽÁSUVKÁM
 ULOŽENÝMI V TRUBKÁCH POD OHÝTKOU. ŽÁSUVKY OSAŽENY VE SPOLEČNÉM RÁMEČKU
 SE ŽÁSUVKAMI SILNOPROUDYMI.
 NÁPÁJECÍ KABELY TELEFONU I PC VYVEDENY ZE STÁVAJÍCÍ SÍTĚ - NÁPOJENÍ
 ŽEJLISŤ ZÁSTUPCE INVESTORA.
 - ŽÁS. RJ45 - POUZE PC (A)
 - ŽÁS. 2xRJ45 - TELEFON + PC (AB)
 PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ PŘÍLOHA



Vypracoval: NOVOTNÝ	Proj. profese <i>Novotný</i>	Tech. kontrola	Jaroslav Novotný Brodská 1837/6 591 01 Žďár nad Sáz. IČO: 185 35 381	
Kreslil	Zodp. projektant	Vedoucí střediska		
Investor: MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1			Místo ŽDĚR NAD SÁZAVOU	Formát 2x14
Akce: POLIKLINIKA ŽDĚR NAD SÁZ - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ PROSTOR V 3NP NA ORDINACI KARDIOLOGIE			Datum 2/2024	Stupeň DPS
Obec: ELEKTRICKÉ ROZVODY SLABOPROUDÉ			Zak. číslo 4/24	Arch. č. Kapsa
			Měřítko 1:50	Č. výkresu: D1.4.E3