

LEGENDA


- HRANICE ŘEŠENÉHO HŘIŠTĚ VYMEZENA ZÁBRADLÍM
- PŘÍVOD VODY K POSTŘÍKOVACÍM, TRUBKY PE 63x5,8
- PŘÍVOD KABELÁŽE K POSTŘÍKOVACÍM CYKY 5x10mm²
- AKUMULAČNÍ NÁDRŽE – ZDROJ VODY
- HRACÍ PLOCHA
- SPÁDOVÁNÍ HŘIŠTĚ
- OKOLNÍ OBJEKTY A GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
- DOSTŘÍK JEDNOTLIVÝCH POSTŘÍKOVACÍCH – poloměr 24m
- DOSTŘÍK JEDNOTLIVÝCH POSTŘÍKOVACÍCH – poloměr 27m

POZNÁMKA

SOUČÁSTI ZÁVLAHY BUDOU VODOVODNÍ ŠACHTY, DLE UMÍSTĚNÍ VÝROBCE
NAPÁJENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH POSTŘÍKOVACÍCH BUDE Z ROZVADĚČE ŠATEN
ZDROJ VODY PRO ZÁVLAHU BUDE Z AKUMULAČNÍ NÁDRŽE "C"
VEDLE TĚTO NÁDRŽE BUDE UMÍSTĚNA ŠACHTA S ČERPADLEM PRO ZÁVLAHU

- Výšečová hlavice postřikovače –nastavitelná výšec40–330°
Postřikovač s vestavěným elmag. ventilem
(výšecový, R=15,8–30,2m), Průtok 129l/min,
Tlak 4,5–6,9 bar + kryt s umělou trávou
- Plínkruhová hlavice postřikovače, celokruhová
Postřikovač s vestavěným elmag. ventilem
plínkruhový, R=15,8–30,2m), Průtok 129l/min,
Tlak 4,5–6,9 bar + kryt s umělou trávou

SCHÉMA VÝSUVNÉHO ROTAČNÍHO POSTŘÍKOVAČE

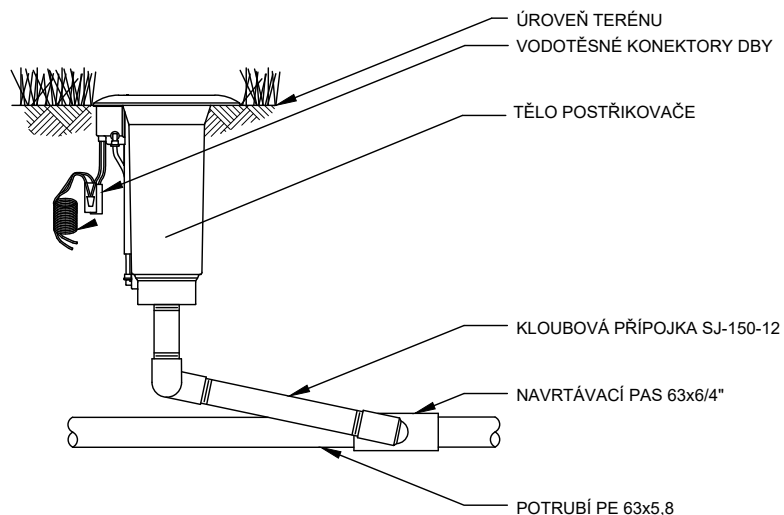

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VÝROVNÁNÍ
±0,000 sportovního povrchu = 564,700 m.n.m.

Hlavní projektant		Zodp. projektant		Vypracoval			
Ing. Tomáš Janský		Ing. Tomáš Janský		Ondřej Hošek			
Investor: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou							
Akce: Revitalizace fotbalového hřiště Žďár nad Sázavou				Datum		04/2022	
				Formát		A2	
				Stupeň		DUR+DSP	
				Měřítko		1:300	
Obsah: PŮDORYS ZÁVLAHY HŘIŠTĚ				Číslo paré		Číslo výkr.	
						D.1.1.6	

