

1	OZNAČENÍ ROZVADĚČE:	R-SP
2	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:	3/N/PE ~ 400/230V 1/N/PE ~ 230V
3	FREKVENCE A TOLERANCE:	50Hz,
4	PŘÍVODY:	VRCHEM
5	VÝVODY:	VRCHEM
6	STŘEDNÍ VODIČ:	ANO
7	MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:	10 kA
8	MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	40°C
9	MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	+5°C
10	MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:	80%
11	PROSTŘEDÍ:	VNITŘNÍ, SUCHÉ
12	CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:	IP40 / IP20
13	NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:	NE
14	BARVA:	BILÁ
15	JAZYK:	ČEŠTINA
16	POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:	1
17	ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:	UZAVŘENÝ, ŘADOVÁ SKŘÍŇ
18	TYP:	REF. TYP
19	ÚDRŽBA:	PRAVIDELNÁ
20	PROSTOROVÁ REZERVA :	PONECHAT 30% REZERVY

POZNÁMKA :

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE
PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH JSOU UVEDENY
JAKO REFERENČNÍ TYPY NAVRŽENÉ KVALITY

ROZVADĚČ JE PROVEDEN BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI


±0,000 = 565 00


Souřadný systém: JTSK Výškový systém: BpV

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace a slouží k účelům povolení stavby, nenahrazuje prováděcí dokumentaci dodavatele stavby

ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Milan Pelikán	
VYPRACOVAL:		Bc. Jan Inwald	
INVESTOR:		Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou	
MÍSTO STAVBY:		Žďár nad Sázavou, Bezručova 439, parc.č. 2171, 2172, 2173, 2175, 2176	
 <p> sidlo firmy: LUCINY 1186/1 provozovna: JAMSKÁ 2486/8 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel: 739 092 184 mobil: 603 509 415 e-mail: pelikan@projekcikancelar.cz iČO: 18117422 DIČ: CZ 6210150133 </p>			
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE FOTBALOVÝCH KABIN, ŽDĚR NAD SÁZAVOU			
ROZVADĚČ RH1			
PROFESE: <div style="text-align: right;">SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE</div>			
FORMÁT:	DATUM: 04/2021	STUPEŇ: DPS	Č. ZAKÁZKY: 30/2020
MĚŘÍTKO: 1/50		Č. VÝKRESU: D.1.4-14	

3 PEN ~ 50Hz 400V/TN-C

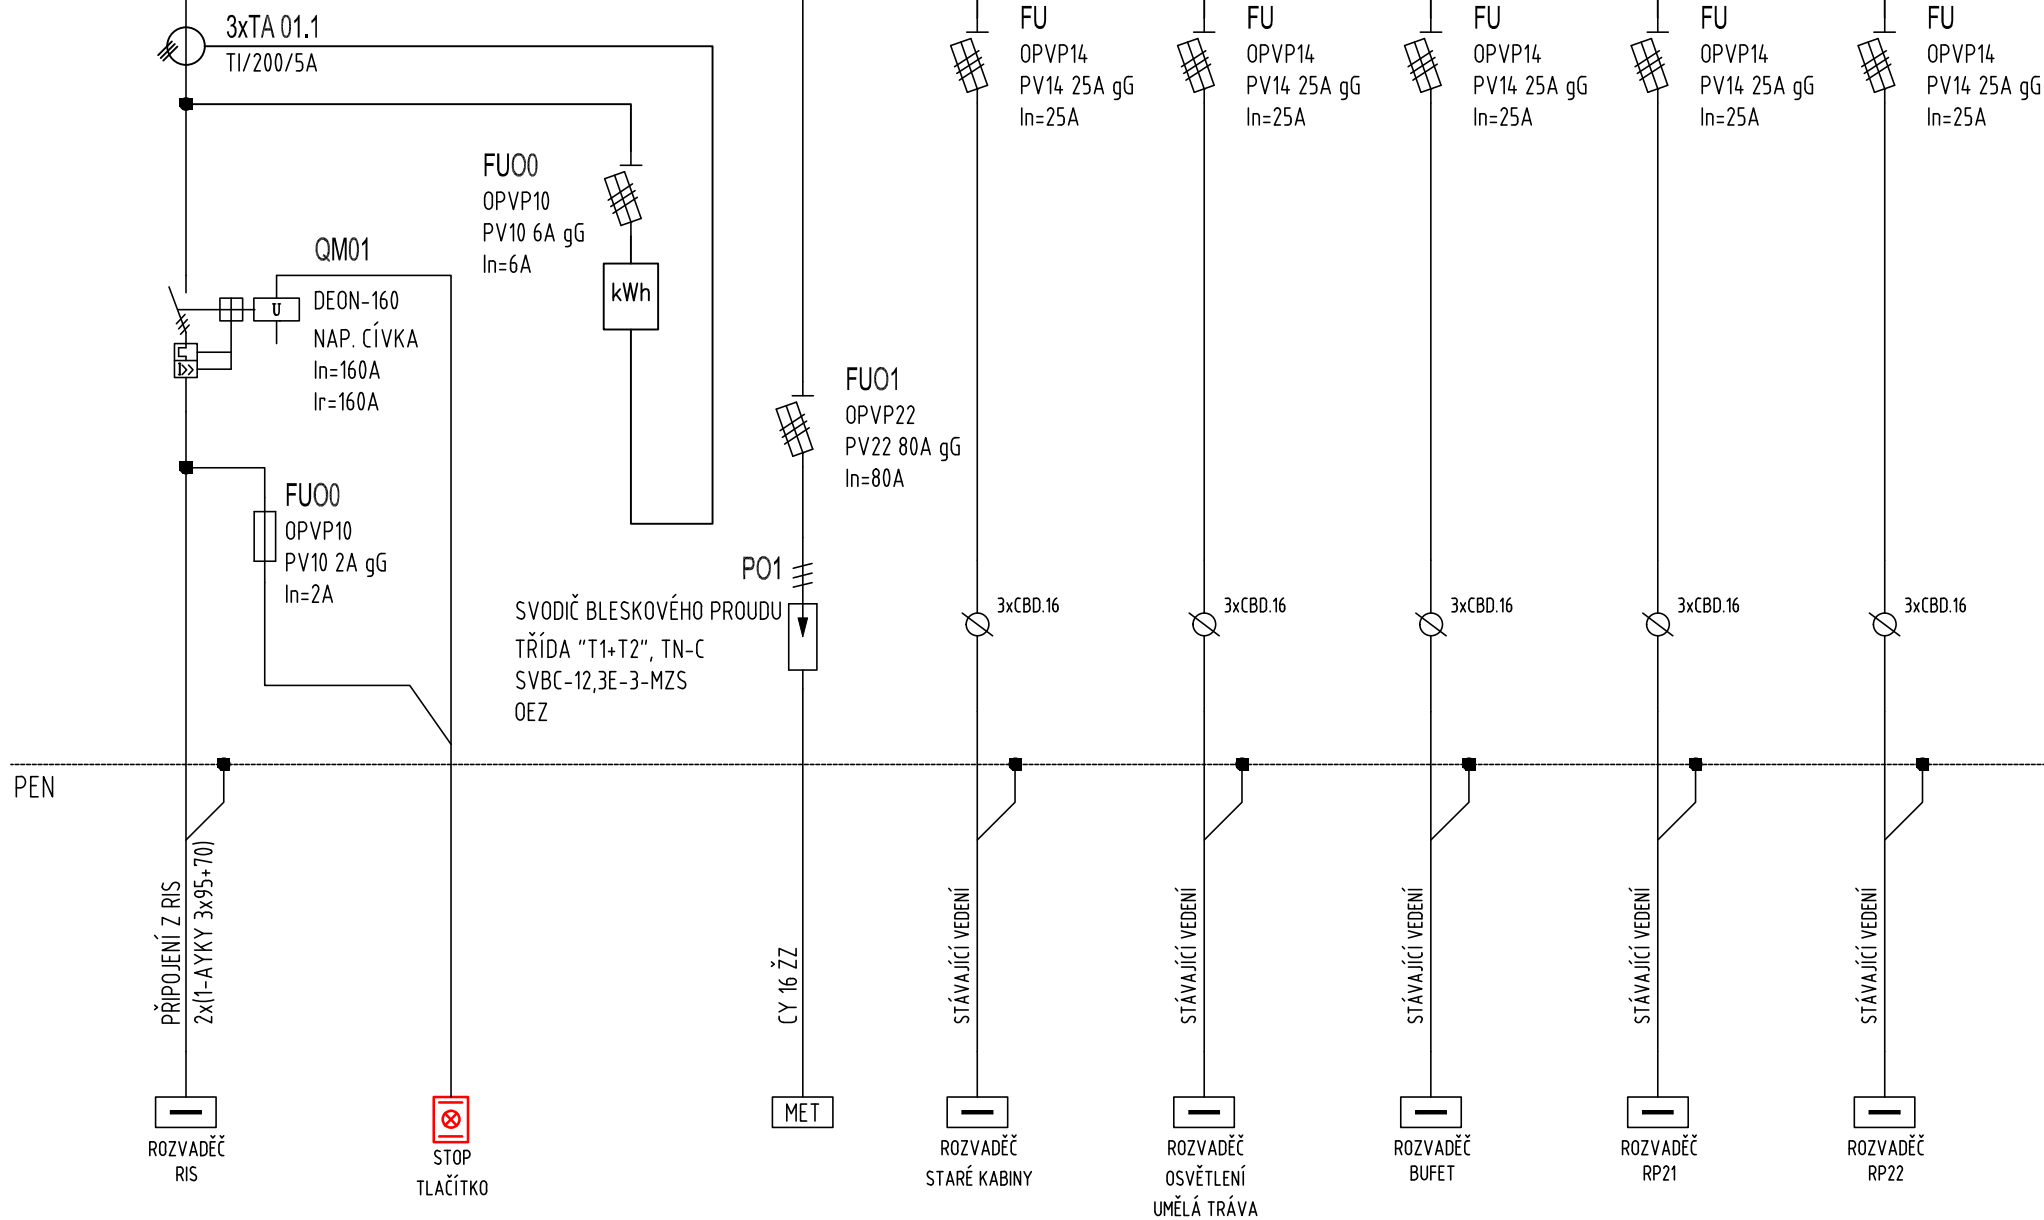

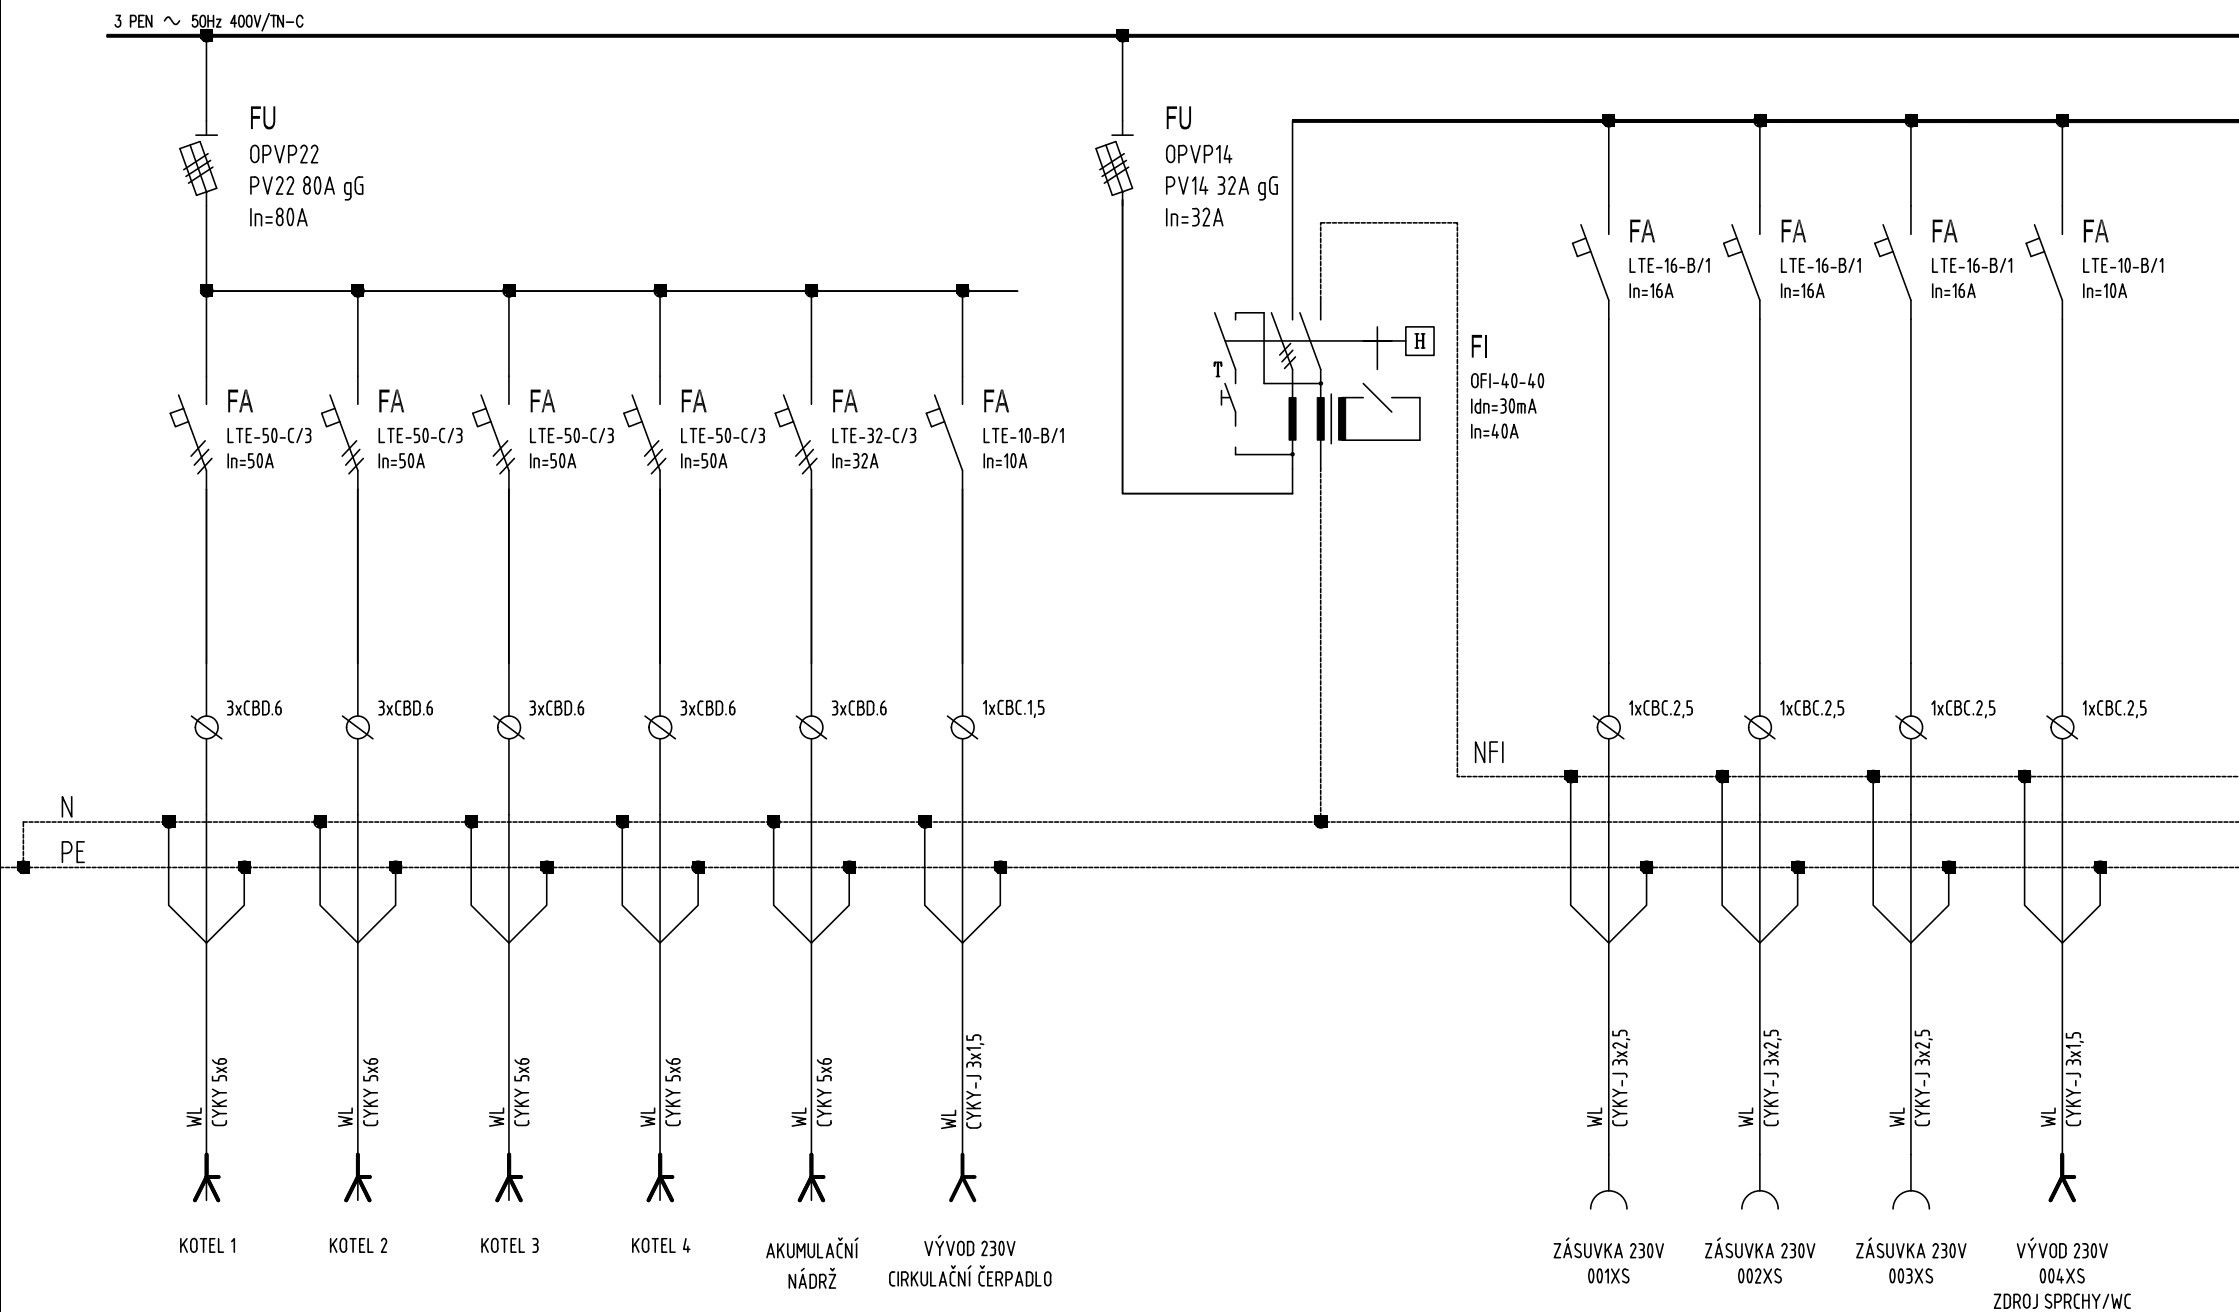

3 PEN ~ 50Hz 400V/TN-C

