


ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ DN110-315

ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU - OTEVŘENÝ VÝKOP

ULOŽENÍ V KOMUNIKACI NEBO V CHODNÍKU - OTEVŘENÝ VÝKOP

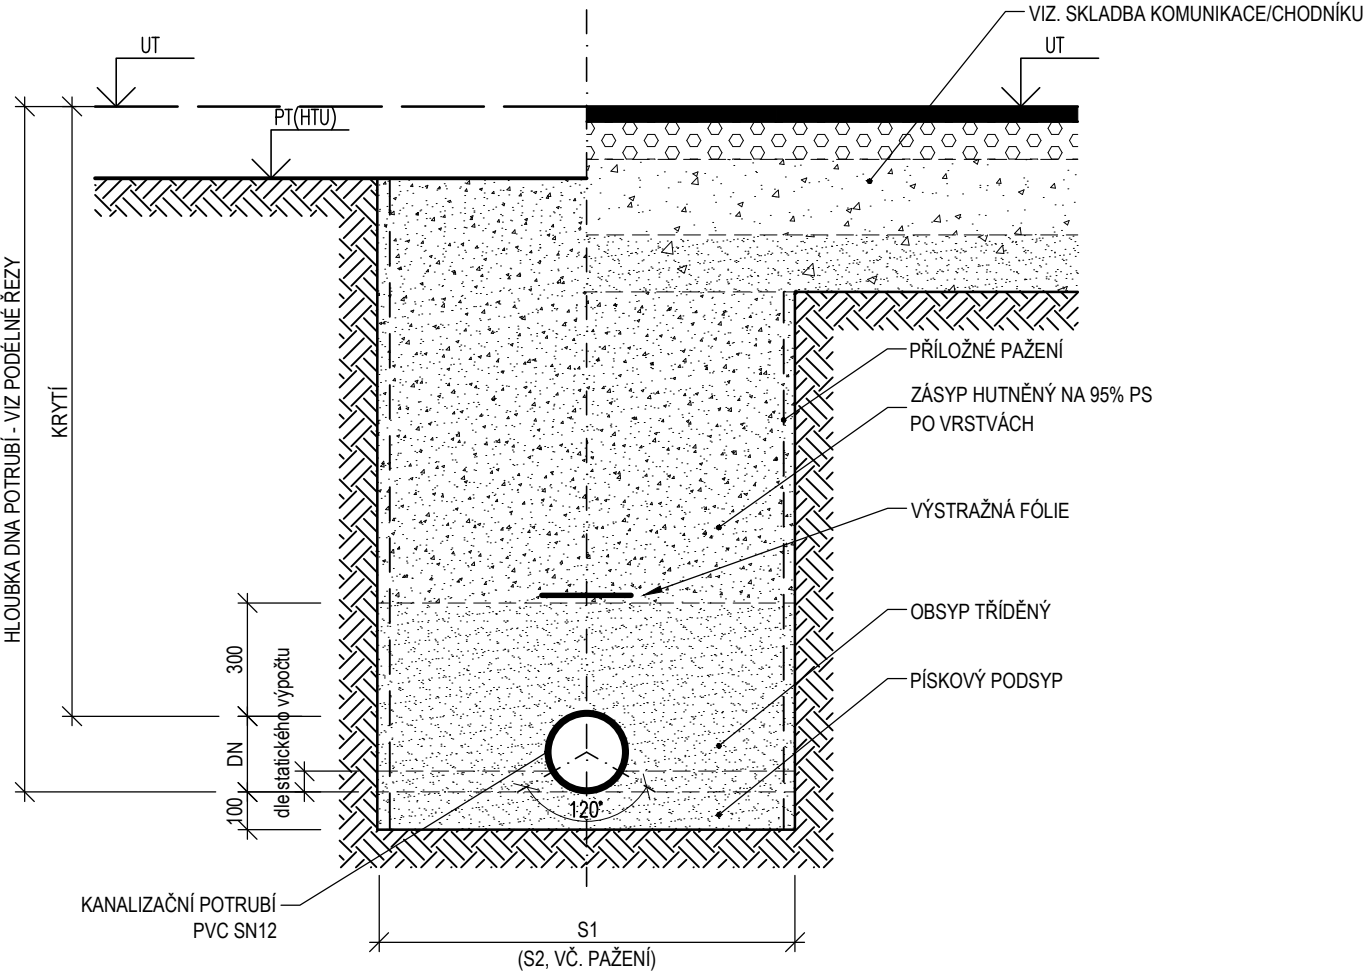

Poznámka

- před zásypem je nutné provést tlakovou zkoušku vodotěsnosti a geodetické zaměření potrubí
- výkopy hlubší než 1,3 m v zastavěném území obce (1,5 m mimo zastavené území) je nutné svahovat nebo pažit

TABULKA VÝŠKY MIN. KRYTÍ DLE ČSN 75 6760 PRO
AREÁLOVOU KANALIZACI

Druh povrchu	Krytí od vrchu potrubí (chráničky) [m]
Komunikace	1,0
Chodník	1,0
Volný terén	1,0

TABULKA DOPORUČENÉ MIN. ŠÍŘKY VÝKOPU

DN	S1 (S2) [m]
DN110 – DN315	900 (1100)
DN400	1000 (1200)
DN500	1200 (1400)
DN600	1500 (1700)

Stavba: Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin, Žďár nad Sázavou Bezručova 439, parc. č. 2171, 591 01 Žďár nad Sázavou		 plánujete ve všech směrech	
Investor: Město Žďár nad Sázavou IČ 00295841 Žitkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou		Projektant: Ing. Lukáš Nekvinda Dolní 165/1 591 01 Žďár nad Sázavou nekvinda@tzbplan.cz, 776 294 225	
Zodp. projektant: Ing. Lukáš Nekvinda		Vypracoval: Ing. Pavel Růžička	
Profese: SO 03.1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE		Stupeň: DPS	Datum: 04/2021
Obsah: VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZACE		Měřítko: -	Č. výkresu: 03