



ULIČNÍ VPUST BEZ SVISLÉHO ÚSEKU

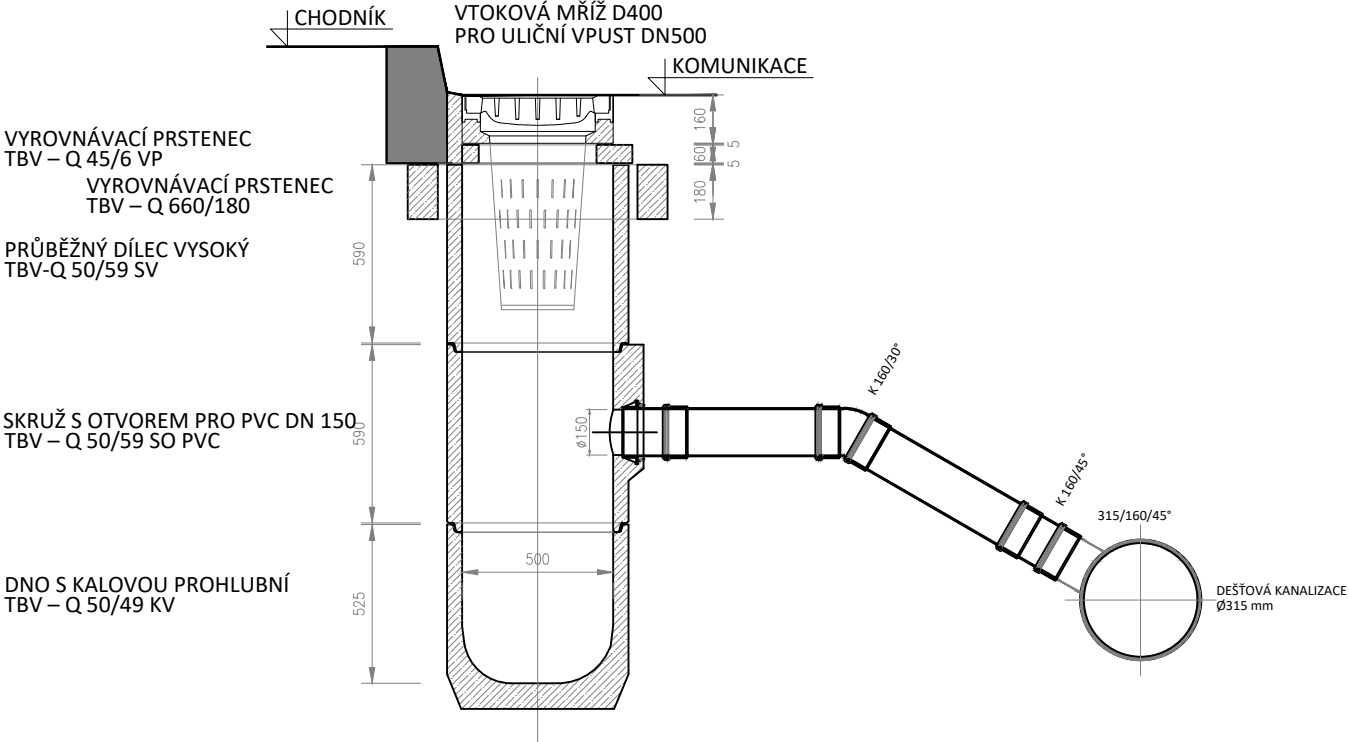

ULIČNÍ VPUST SE SVISLÝM ÚSEKEM

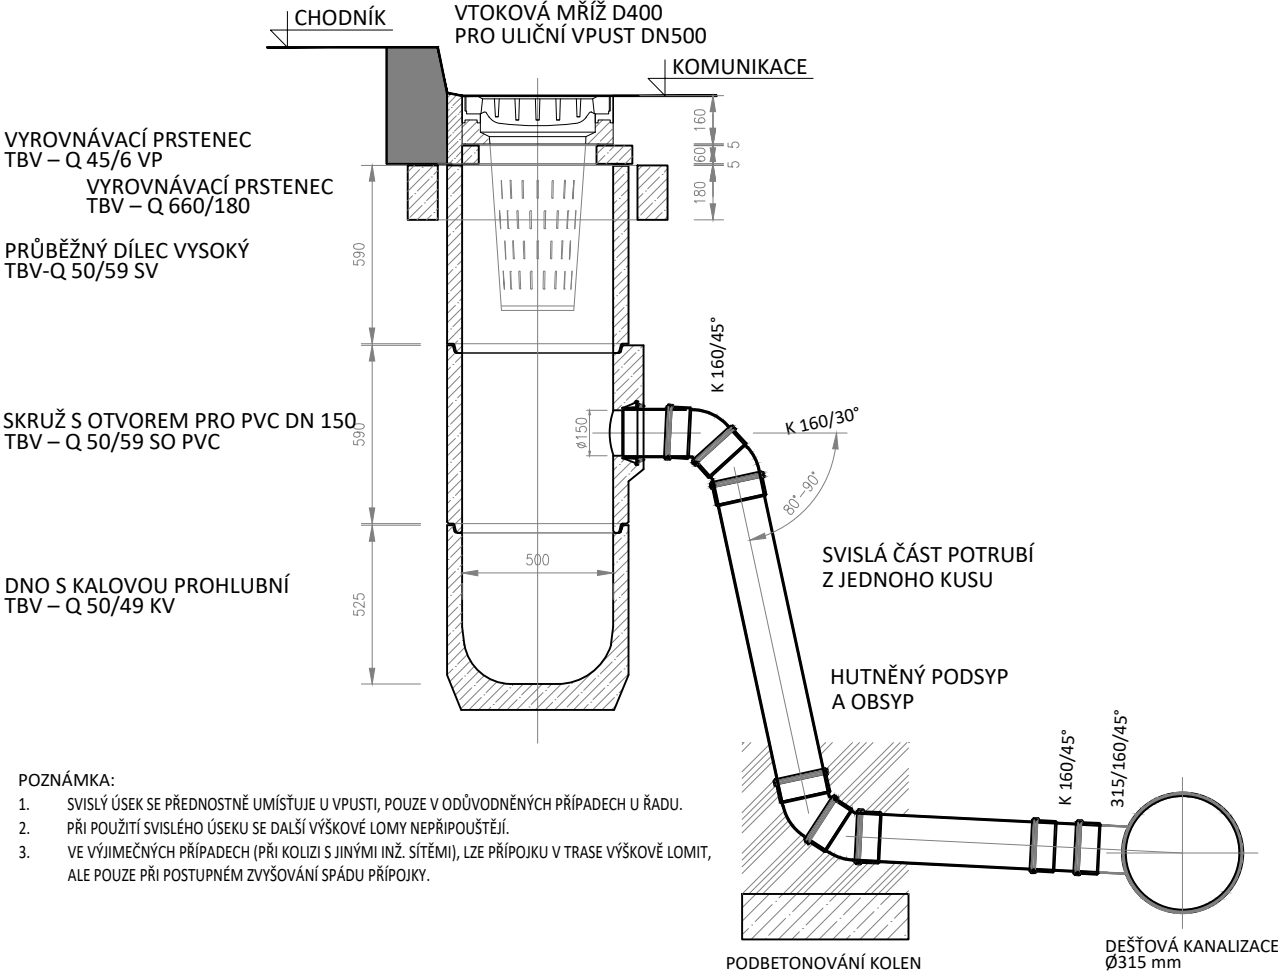

- POZNÁMKA:
1. SVISLÝ ÚSEK SE PŘEDNOSTNĚ UMÍSŤUJE U VPUSTI, POUZE V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH U ŘADU.
  2. PŘI POUŽITÍ SVISLÉHO ÚSEKU SE DALŠÍ VÝŠKOVÉ LOMY NEPŘIPOUŠTĚJÍ.
  3. VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH (PŘI KOLIZI S JINÝMI INŽ. SÍTĚMI), LZE PŘÍPOJKU V TRASE VÝŠKOVĚ LOMIT, ALE POUZE PŘI POSTUPNÉM ZVÝŠOVÁNÍ SPÁDU PŘÍPOJKY.

Stavba:		<div> plánujete ve všech směrech</div>	
<div>AKUMULAČNÍ NÁDRŽE DEŠŤOVÉ VODY</div> <div>pro fotbalový a tenisový areál Žďár nad Sázavou</div>			
Investor:		Projektant:	
<div>Město Žďár nad Sázavou</div> <div>Žitkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou</div> <div>IČO: 00295841 DIČ: CZ00295841</div>		<div>TZBplan, s.r.o.</div> <div>Dolní 165/1</div> <div>591 01 Žďár nad Sázavou</div> <div>nekvinda@tzbplan.cz, 776 294 225</div>	
Paré:			
Zodp. projektant:		Vypracoval:	
Ing. Lukáš Nekvinda		Ing. Lukáš Nekvinda	
Profese:		Stupeň:	
D.1.4 SO04 ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ A OLK		DPS	
Datum:		09/2022	
Obsah:		Měřítko:	
ULIČNÍ VPUST		-	
		Č. výkresu:	
		05	