


RAZÍTKO, PODPIS:	<div style="text-align: right;"> <b>AT PRO, s.r.o.</b>          projekty, statika          inženýrská činnost       </div>		
	SÍDLO: Dolní 35, 592 14 Nové Veselí GSM: +420 608 573 083 E-MAIL: info@atpro.cz WEB: www.atpro.cz IČ: 09765760		
VYPRACOVAL: Jiří Hrnčíř	Č. ZAKÁZKY:	FORMÁT:	DATUM: 07/2024
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ POHANKA	MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ: DPS	
INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou			
MÍSTO STAVBY: Dům klidného stáří, Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou, p.č. 892/1, 892/2			
STAVEBNÍ ÚŘAD: Žďár nad Sázavou			
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU DOMOVA KLIDNÉHO STÁŘÍ VE ŽDĚŘE NAD SÁZAVOU, UL. OKRUŽNÍ 763/67			
ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: D.1.4 - TPS - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY OBSAH VÝKRESU: <b>ROZVADEČ R1.1</b>			
ODDÍL: <b>D</b>	ČÍSLO VÝKRESU: <b>SIL02</b>	REVIZE: <b>00</b>	ČÍSLO PARÉ:

POZNÁMKA: V SOULADU S ČSN 73 0848/září2023 BUDE ROZVADĚČ NA ÚNIKOVÉ CESTĚ VEDOUcí Z LŮŽKOVÉ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE V PROVEDENÍ EI2 30 DP1-S200/Sa



Rozváděč:	xEnergy Basic (Profi Plus)
Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 415V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	POD omítkou (2-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP40
Mechanická odolnost:	IK07
Požární klasifikace:	EI2 30 DP1-S200/Sa
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídle
Vnější rozměry:	426 x 754 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	320 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	410 x 740 x 227 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 320mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 52).

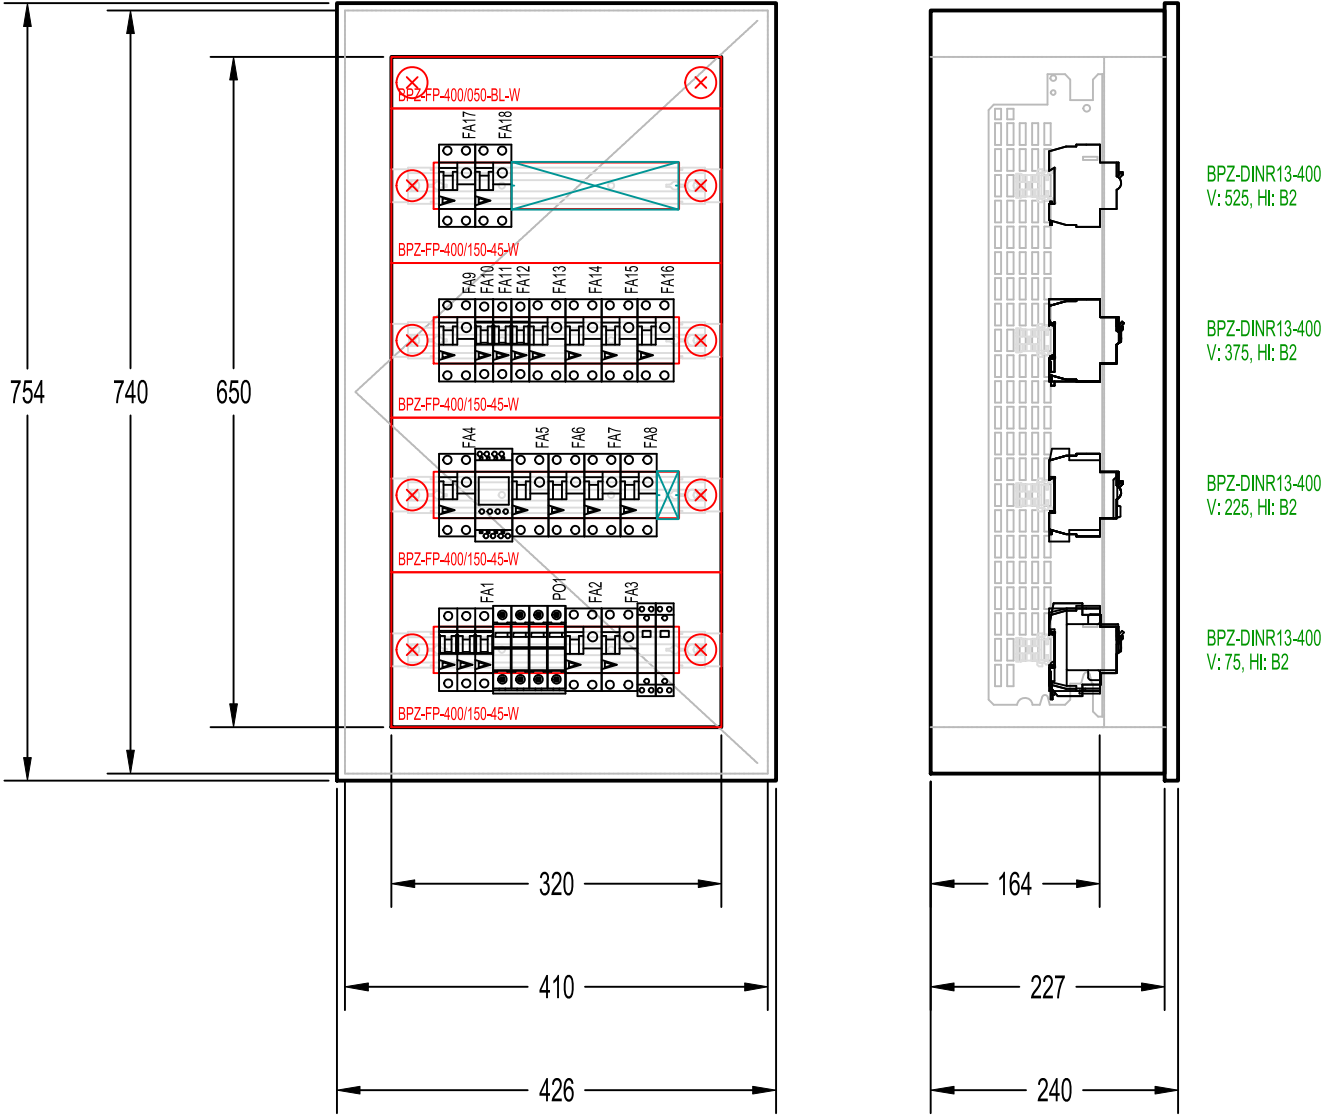