



ROZVÁDĚČOVÁ SKŘÍŇ

konstrukční a technické požadavky:	dle ČSN EN61439-1 a ČSN EN61439-3
zvláštní požadavky:	---
provedení a rozměry (š/v/h):	oceloplechová švh 700x1400x (max)300mm montáž přístrojů na 35mm "U" lištu, otevírání bez použití speciálního nástroje, ostatní dle zvyklostí výrobce
krytí:	IP30/20 tř.I IK07 Ui 500VAC
provozní podmínky:	vnitřní instalace dle ČSN EN61439-1 ED.2
požární odolnost:	požární odolnost EI60 DP1 dle ČSN EN 1634-1+A1 a dle PBŘ
montáž:	skříňová volně zapuštěná
orientace přívodů a vývodů:	přívod shora, vývody nahoru
označení přístrojů:	při výrobě
označení obvodů:	při montáži dle skutečného provedení instalace
přístroje na dveřích rozváděče:	---
rozdávěčové příslušenství:	řadové svorky, svorkové bloky a rozbočovací svorkovnice, systémy přípojníc, propojovací lišty a vodiče dle zvyklostí výrobce
obsluha:	znalá osoba dle ČSN EN61439-1
bezpečnostní značky:	dle ČSN ISO3864-1 kód 0101 0125 pomocný obvod 0129 zbytkový náboj 2101 4301 6131 hlavní vypínač

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

napájecí napětí:	3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-C-S
jmenovitý proud:	160A
ochranná opatření:	dle ČSN 332000-4-41
stupeň ochrany normální	automatické odpojení od zdroje
stupeň ochrany doplňená	proudovým chráničem
ochranné prostředky:	dle ČSN EN61140
základní (živé části)	základní izolace
při poruše (neživé části)	přepážky a kryty
hlavní vypínací prvek:	automatické odpojení od zdroje
vnější vlivy:	Jistič Ir 125/3
předřazené jištění:	prostory normální dle ČSN 332000-5-51
	Pojistky 125A/Gg

Ing. Libor Lahodný Projekce-EL +420 736 165 250 Obyčtov 67, 591 01 IČO:03222853				
VYPRACOVAL	Ing. Libor Lahodný		tel.: 736 165 250	e-mail: libor.lahodny@projekce-el.cz



SOCIÁLNÍ SLUŽBY
města Žďár nad Sázavou

INVESTOR	Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor strategického rozvoje a investic		
ZASTOUPENÝ	Ing. Hana Sochorová	tel: 566 688 195	e-mail: hana.sochorova@zdams.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Hana Sochorová	tel: 566 688 195	e-mail: hana.sochorova@zdams.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Žďár nad Sázavou
KRAJSKÝ ÚŘAD	Kraje Vysočina	STAVEBNÍ ÚŘAD	Žďár nad Sázavou

NÁZEV STAVBY

DŮM KLIDNÉHO STÁŘÍ







STAVEBNÍ OBJEKT	SO - 01 HLAVNÍ BUDOVA
ČÁST	D.1.4.1 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

NÁZEV VÝKRESU	ROZVADĚČ RH	měřítko: -	č. výkresu: 07
číslo zakázky:	členění dokumentce:	datum tisku:	formát :
PN23064	D.1.4	03/2024	6 x A4
			DVZ


1410

RSA SVORKY

RSA SVORKY

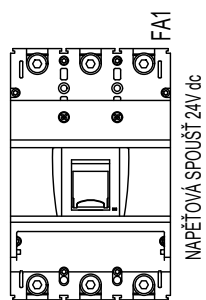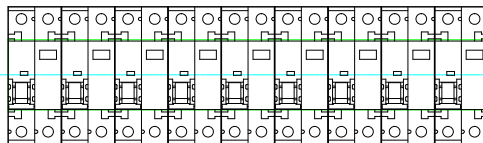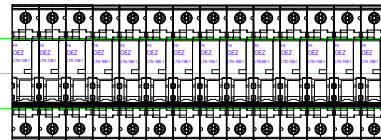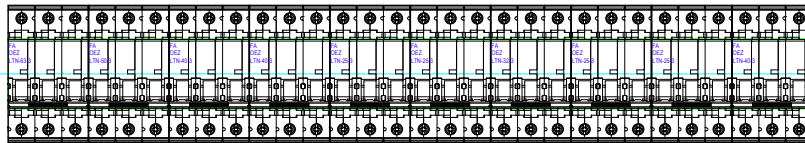

NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 24V dc



704

