








- potrubí bude v drážce stěny
- napojení otopných těles bude provedeno ze zdi viz. detail.
- v nejvyšších místech bude odvodušnění, v nejnižších vypouštění, potrubí bude vedeno ve spodu 3‰ k vypouštěcím místům
- označení otopného tělesa: výrobce, typ/výška/délka, (počet článků)
- k odvodušňovacím ventilů umístěny nad dveřmi bude umožněn přístup revizními dvířky

 TOPNÁ VODA PŘÍVOD  
 TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA  
 OTOPNÉ TĚLESO VK  
 STÁVAJÍCÍ VÝMĚNIKOVÁ STANICE  
 STOUPACÍ POTRUBÍ  
 VNITŘNÍ TEPLOTA

C.M./No.	NÁZEV MÍSTNOSTI/ ROOM	PLOCHA/ AREA m <sup>2</sup>	PODLAHA/ FLOORS		STĚNY/ WALLS	STROP/ CEILING
2.01	PŘEDSÁLÍ	47,0	TERACO	F1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA OTDÍL OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA h=3420
2.02	HLAVNÍ SÁL	153,0	DŘEVĚNÁ PODLAHA	G1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	AKUSTICKÝ SDK, MALBA h=3830
2.03	ZASEDACÍ MÍSTNOST	44,0	DŘEVĚNÁ PODLAHA	G1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA h=3420
2.04	DENNÍ MÍSTNOST	10,0	KERAMICKÁ DÍLAŽBA	H1	OMÍTKA, MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA h=3420
2.05	WC HANDICAP	11,0	KERAMICKÁ DÍLAŽBA	H1	KERAMICKÝ OBKLAD OMÍTKA, MALBA	HLADKÝ SDK, MALBA h=3370
2.06	SCHODIŠTĚ	17,0	TERACO	F1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA OTDÍL OBKLAD	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA h=7490
2.07	VÝTAH	1,5	KERAMICKÁ DÍLAŽBA	H1	NERZ	-

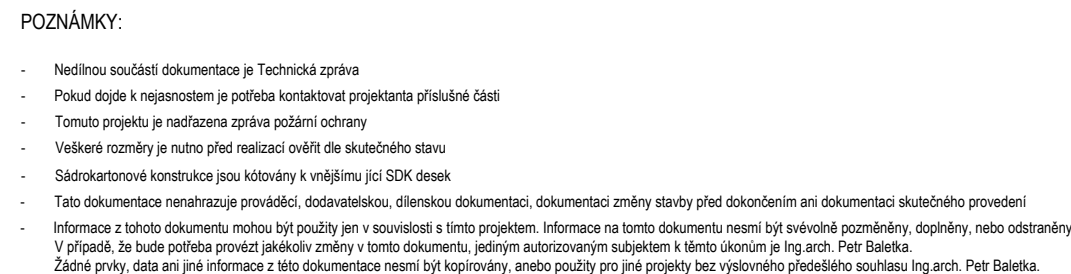

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,00 =577,590 m n.m.

Nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01, Žďár nad Sázavou

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  
**Ing.arch. Petr Baletka**  
 Poňetovská 434/13, Šlapanice, 664 00, Česká Republika

STUPEŇ:  
**DPS**



Wuchterlova 523/5  
Praha 6, 160 00

NÁZEV VÝKRESU

MĚŘÍTKO:	DATUM:	ČÍSLO VÝKRESU:	INDEX:
1 : 100	12/2023	D1.4.2. 102	