


VYPRACOVAL:	DANIEL SERVÍT		
INVESTOR:	MĚSTO Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1		
MÍSTO STAVBY:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ		
ČÁST PROJEKTU:	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE	FORMÁT	
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce VZT – kuchyně, jídelna, sklady kuchyně Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ		DATUM	01/2023
		STUPEŇ	DPS
OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ R-VZT2		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.4.4.3.2

# R-VZT2

Sít				vypočtěné hodnoty		naměřené hodnoty					
$P_i$	=	. kW	$I_{na}$	=	A	$I_{k''}$	=	kA	$Z_i$	=	___ Ohm
$P_s$	=	. kW	$I_{no}$	=	A	$i_o$	=	kA	$I_{k''}$	=	___ kA

*místo napojení* : Rozvaděč RK  
*nadřazené jištění* : 40A  
*napájecí kabel* : CYKY 5x10  
*napěťová soustava* : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN–C–S

*místo napojení* : ---  
*nadřazené jištění* : ---  
*napájecí kabel* : ---  
*napěťová soustava* : ---

Rozvodnice nástěnná, krytí IP4x  
Typ a velikost rozvodnice navrhne výrobce  
Zkratová odolnost 10kA  
Přívod a vývody horem




AKCE : 5ZŠ Palachova Ždár  
VÝKRES : Rozváděče R–VZT2

Vypracoval : Daniel Servít		Číslo listu : 01
Stupeň : DPS		Počet listů : 02
Datum zpracování 04/2023	Datum změny	R-VZT2

# R-VZT2

POPIS	PŘÍVOD		VÝVOD 400V	VÝVOD 400V	VÝVOD 230V								
KABEL	CYKY 5x10		CYKY 5x2,5mm2	CYKY 5x2,5mm2	CYKY 3x4mm2								
ZNAČENÍ	R-VZT2		VZT2.1 / 1	VZT2.1 / 2	VZT2.2								

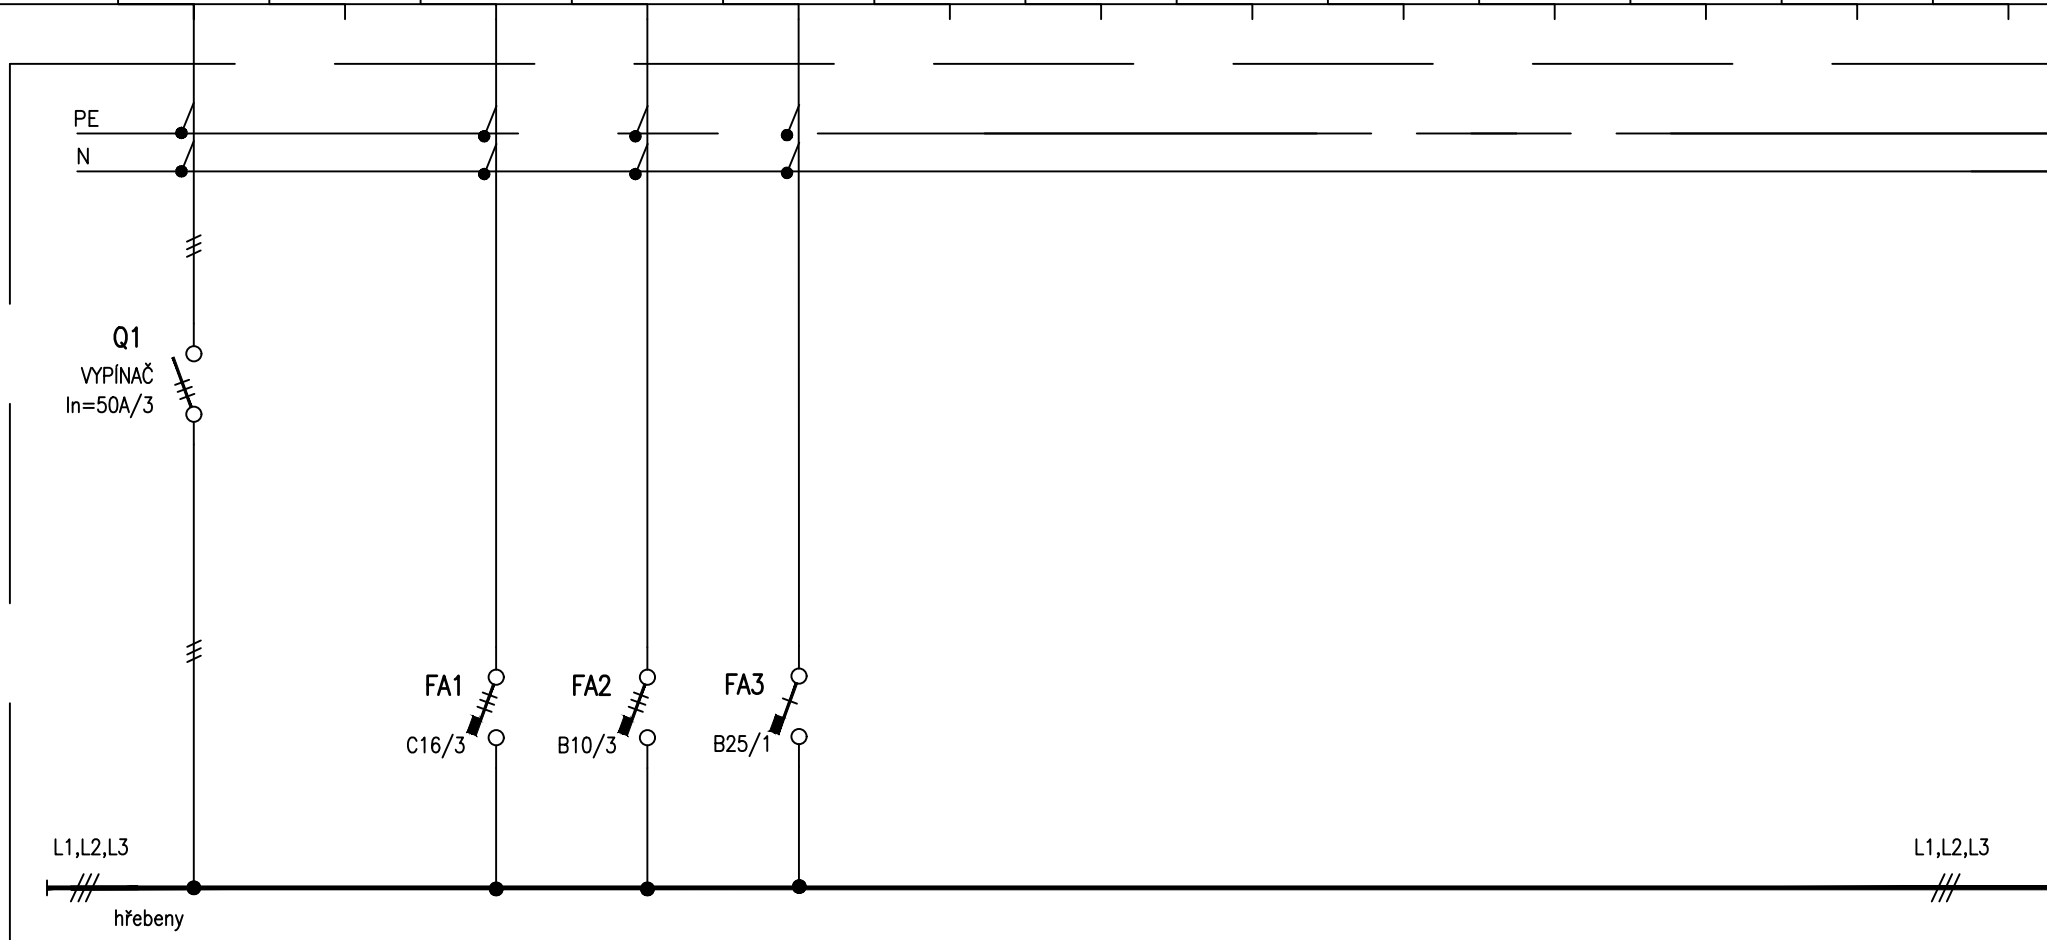

AKCE : 5ZŠ Palachova Ždár

VÝKRES : Rozváděče R-VZT2

Vypracoval : Daniel Servít

Číslo listu :	02
---------------	----

Stupeň : DPS

Počet listů :	02
---------------	----

*Datum zpracování*  
04/2023

Datum změny

R-VZT2