



-NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PĚ+N, AC, 400/230V, 50Hz  
 OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 ROZVOD PROVEDEN KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OHÍTKOU I VE STROPNÍ KONSTRUKCI.  
 SPÍNAČE OSAZENY VE VÝŠI 1,1 m, ZÁSUVKY NAD LINKOU A V SOC. ZARÍŽENÍ 1,1 m,  
 V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH VE VÝŠI 0,6 m OD HOTOVÉ PODLAHY.  
 VÝVOD PRO EG - TOPIDLO VE VÝŠI 2,2 m. VÝVOD PRO DIGESTOŘ DLE OSAZENÍ.  
 SVÍTIDLO V POKOJI DODÁ NÁJEMCE. OKRUH SVÍTIDEL NAPAJEN NA OBVOD W.P.  
 PODROBNÝ POPIS VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

SVÍTIDLA - TYP SVÍTIDEL VIZ TABULKA SVÍTIDEL

☒ VENTILÁTOR DIGESTOŘE NAPAJEN NA SVĚTELNÝ OKRUH

|  |   |                     |   |                  |
|--|---|---------------------|---|------------------|
| Vypracoval: NOVOTNÝ  | Proj. profeso  | Tech. kontrola      | Jaroslav Novotný<br>Brodská 1837/6<br>591 01 Žďár nad Sáz.<br>IČO: 185 35 381 |                  |
| Kreslil  | Zodp. projektant  | Vedoucí střediska   |   |                  |
|  |   | MÍSTO ŽDÁR NAD SÁZ. |   |                  |
| Investor MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1                   |   |                     | Formát  | 1x A4            |
| Akce<br>DPS ŽDÁR NAD SÁZAVOU LIBUŠÍNSKÁ 11-13<br>OPRAVA BYTU 1+1 |   |                     | Datum   | 8/2021           |
|  |   |                     | Stupeň  | DPS              |
|  |   |                     | Zak. číslo  | 14/21            |
|  |   |                     | Arch. č.  | Kapla            |
| Obchod: ELEKTRICKÉ ROZVODY                                       |   |                     | Měřítko<br>1:50   | Č. výkresu<br>E1 |

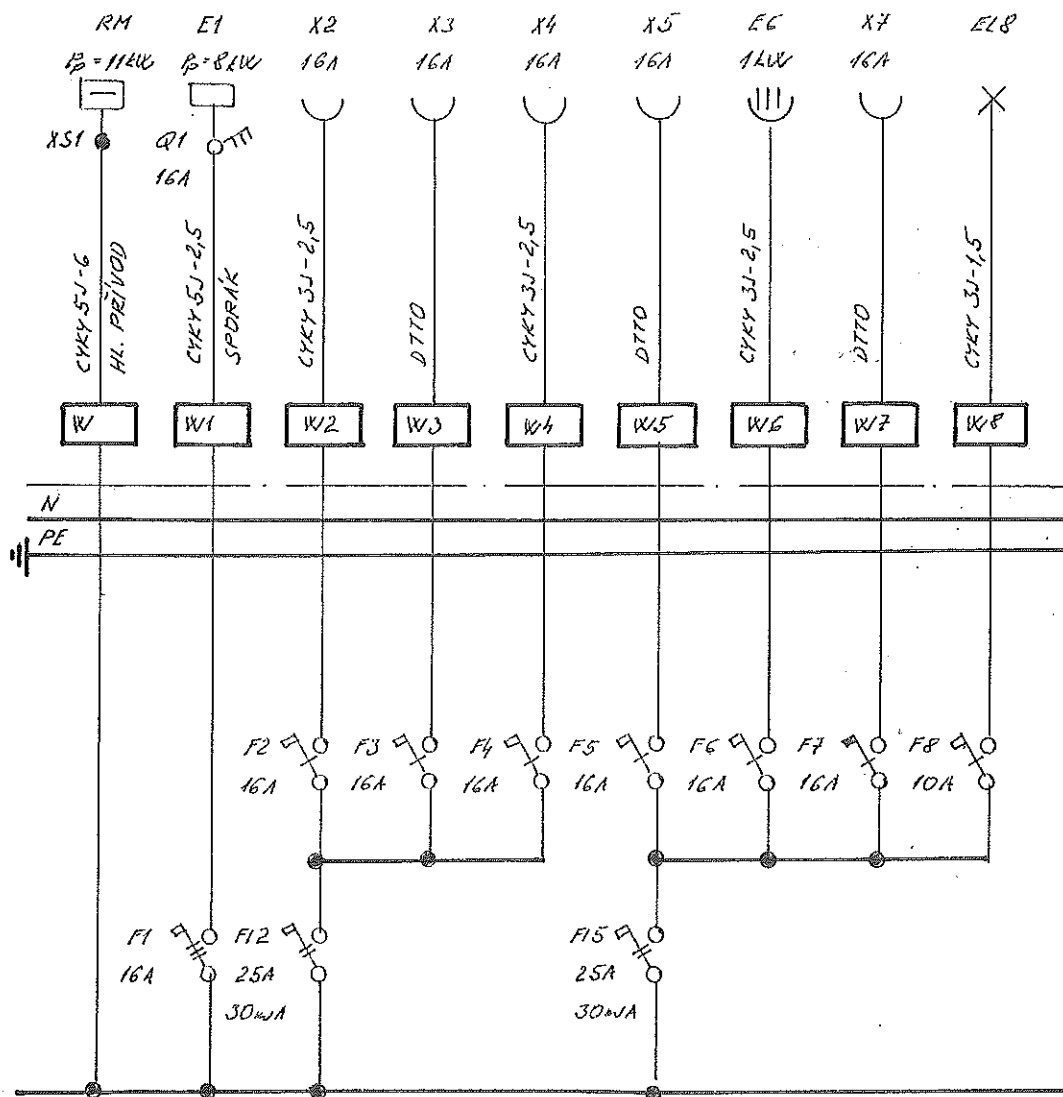

PLASTOVÁ ZAPUŠŤENÁ ROZVODNICE ROZMĚRŮ 407 x 246 x 71 mm (18M), KRYTÍ IP30/20,  
PŘÍVOD I VÝVODY VŘCHEM SE ZAKONČENÍM NA PŘÍSTROJÍCH.  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3 PE+N, AC, 400/230V, 50Hz  
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61439-3

|   |                   |                   |   |        |
|---|-------------------|-------------------|---|--------|
| Vypracoval:<br>NOVOTNÝ                                    | Proj. profese<br> | Tech. kontrola    | Jaroslav Novotný<br>Brodská 1837/6<br>591 01 Žďár nad Sáz.<br>IČO: 185 35 381 |        |
| Kreslil   | Zodp. projektant  | Vedoucí střediska |   |        |
| Investor MĚSTO ŽDĚR NAD SÁZAVOU                           |                   |                   | Formát  | 1x14   |
| Akce  |                   |                   | Datum   | 8/2021 |
| DPS ŽDĚR NAD SÁZAVOU, LIBUŠINSKÁ 11,13<br>OPRAVA BYTU 1+1 |                   |                   | Stupeň  | DPS    |
|   |                   |                   | Zak. číslo  |        |
| Obec: RB - ROZVADEČ BYTU                                  |                   |                   | Arch. č.  | Kaple  |
|   |                   |                   | Město   | E2     |