


STATICKÉ POSOUZENÍ

Odpovědný projektant	Akce:		
ING. V. KULHÁNEK SLEPOTICE 27 530 02 PARDUBICE	POSOUZENÍ PŘÍTÍŽENÍ STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ		
Investor: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou		Datum	10.2022
Místo stavby : Havlíčkovo nám. 1489/3, Žďár nad Sázavou			
Výkres: STATICKÉ POSOUZENÍ		Účel	POSUDEK
		č.kopie	č.výkresu D.1.2.1

Úvod:

Předmětem posouzení je stávající budova knihovny, na jejíž střešní plášť budou osazeny panely fotovoltaické elektrárny. Z dokumentace dodavatele fotovoltaická elektrárny vyplývá, že nové zatížení od fotovoltaické elektrárny včetně zátěžových kotevních prvků bude 110,0 kg/m².

Posouzení má za úkol ověřit možnost zrealizování fotovoltaické elektrárny na střeše objektu.


Podklady a stávající stav objektu:

Podkladem pro posouzení je dokumentace o zatížení a poloze k dodávané fotovoltaické elektrárny a dokumentace konstrukce stávajících střech.

Stávající objekt je v dobrém technickém stavu bez známek statického poškození, jako jsou trhliny a nadměrné průhyby konstrukcí.

Jedná se o budovu jejíž konstrukce je železobetonový skelet doplněný výplňovým zdívem a panely opláštění. Střešní plášť tvoří střešní dutinové panely na které jsou položeny vrstvy tepelná a hydroizolační.

Schéma rozložení panelů:

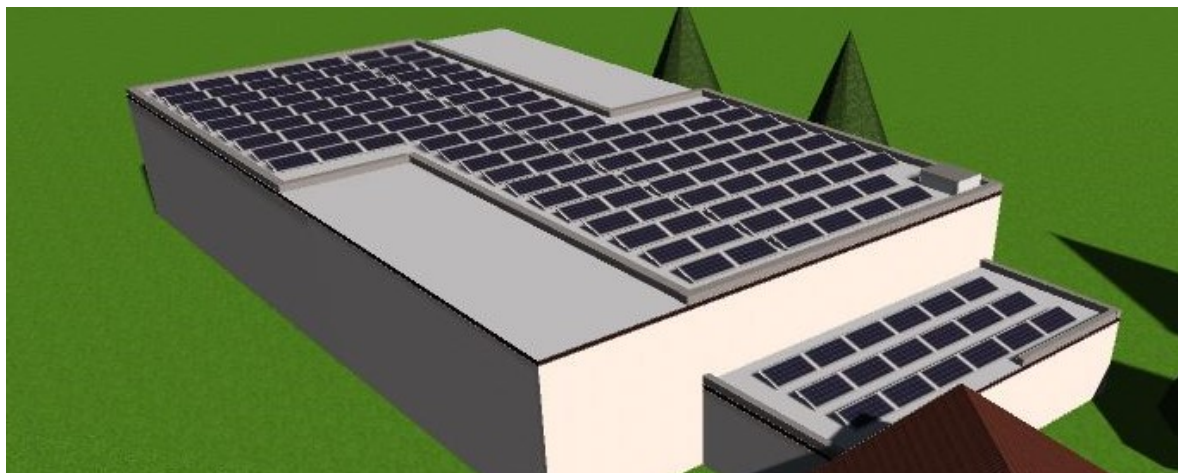

Použité normy a literatura.

ČSN EN 206-1(73 2403)	„Beton, část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, 2001
ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí
ČSN-EN 1991-1-1	Zatížení konstrukcí–objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení
ČSN-EN 1991-1-3	Zatížení konstrukcí – zatížení sněhem
ČSN-EN 1991-1-4	Zatížení konstrukcí – zatížení větrem
ČSN-EN 1992-1-1	Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Uvažovaná zatížení

1) stálé	charakter.
Střešní plášť	3,30 kN/m ²
Podvěsné zatížení	0,20 kN/m ²

2) stálé – přitížení fotovoltaikou	charakter.
Panely, konstrukce, zátěž	1,1 kN/m ²

3) klimatické zatížení sněhem charakter.
ČSN EN 1991-1-3: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení – zatížení sněhem

$s_k = 1,87 \text{ kN/m}^2$ – charakteristická hodnota zatížení sněhem dle sněhové mapy

Mapa zatížení sněhem na zemi

Poloha

Zeměpisná šířka: 49.5631
49° 33' 47.2"

Zeměpisná délka: 15.9349
15° 56' 5.6"

Nadmořská výška: 564 [m.n.m.]

Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi

zatížení s_k : 1.87 [kPa]

Statistické parametry rozdělení ročních maxim

střední hodnota μ : 0.71 [kPa]

směrodatná odchylka σ : 0.44 [kPa]

variční koeficient V : 0.61

šikmost α : 1.41

Rozdělení denních hodnot

Výpočet přitížení

Původní zatížení $(3,3+0,2)*1,35+1,87*1,5 = 7,53 \text{ kN/m}^2$

Nové zatížení $(3,3+0,2+1,1)*1,35+1,87*1,5 = 9,02 \text{ kN/m}^2$

Procentuální nárůst zatížení $(9,02-7,53)/0,0753 = 19,7\%$

Závěr

Přítížení střešních plášťů budov fotovoltaickou elektrárnou lze provést.
Zatížení nezpůsobí z hlediska statiky objektu žádné problémy z hlediska únosnosti a použitelnosti budov.