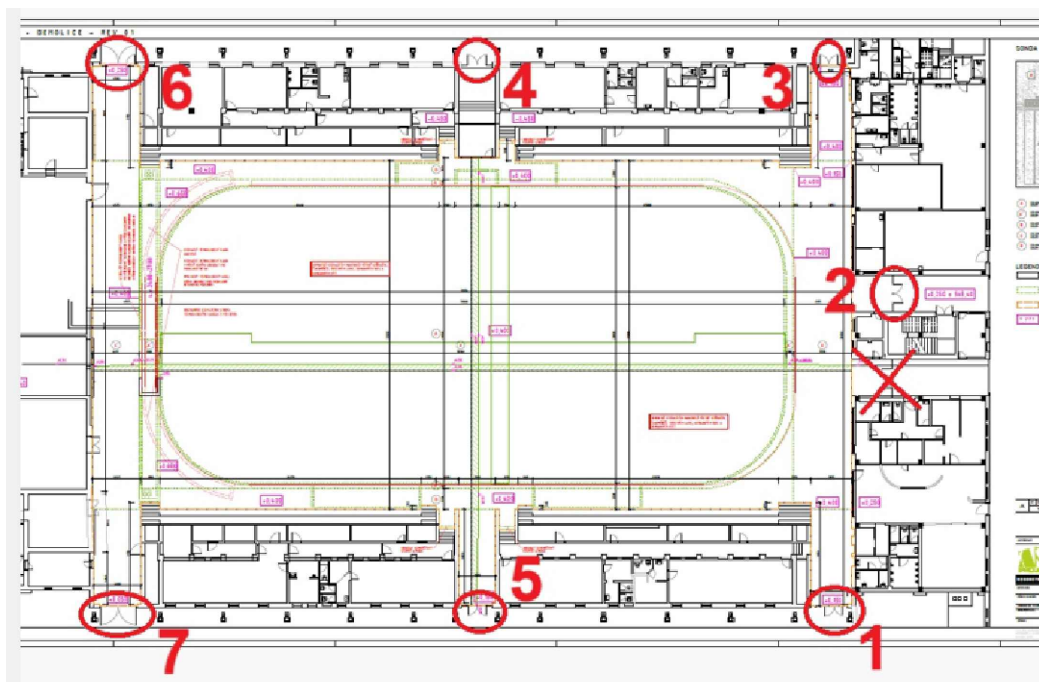


POZNÁMKA:

- NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ VÝROBKÝ MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- PŘED VÝROBOU ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ A JINÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ
- TAM, KDE JSOU V PROJEKTU POPSÁNY FINÁLNÍ NEBO PŘEVAŽUJÍCÍ ÚPRAVY POVRCHŮ (JAKO NAPŘ. EMAIL NEBO OMÍTKY), ROZUMÍ SE TÍM APLIKACE UCELENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ SPOJENÝCH S TĚMITO ÚPRAVAMI (TZN. NAPŘ. NAVÍC ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD EMAIL NEBO NÁSLEDNÁ VÝMALBA), DOPORUČENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI VÝROBCI KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY



A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Bpv	±0,000
	10			20			30				565,40

POZICI 1, 3-5 OSADIT S VNĚJŠÍM LÍCEM ZDIVA
POZICI 2 OSADIT V PŮVODNÍM MÍSTĚ

AUTORIZACE	ČKAIT - 1400348	ING. JIŘÍ ŽÁK	
------------	-----------------	---------------	--



AS PROJECT s.r.o.

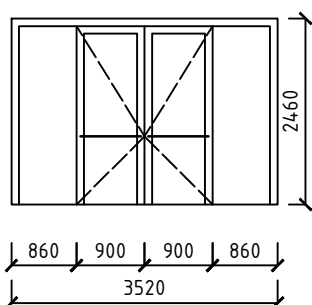
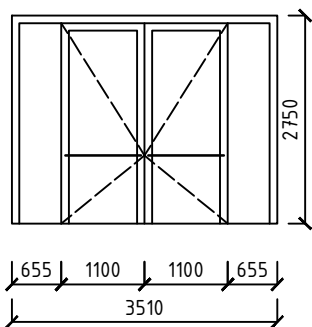
ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ
HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 326 870, WWW.ASPROJECT.CZ

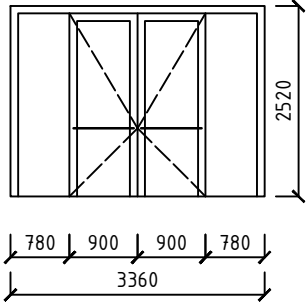

VEDOUcí ATELIERU	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
JIŘÍ & VLADIMÍR ŽÁK	MICHAL TOMÁŠEK	MICHAL TOMÁŠEK	MICHAL TOMÁŠEK

REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

INVESTOR:	MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, IČ: 00295841 ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	FORMÁT	5 x A4
MÍSTO STAVBY:	parc. č. 2159, k.ú. MĚSTO ŽĎÁR [795232], JUNGMANNOVA 1496/10, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	DATUM	03/2025
CHARAKTER STAVBY:	REKONSTRUKCE	STUPEŇ DOK.	PDPS
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.1.1. ARCHITEKTONIKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č. ZAKÁZKY	1175/24
		Č. ARCHIVNÍ	1175/CZ
OBSAH:	VÝPIS VNĚJŠÍCH ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ		D.1.1.7

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTORI AS PROJECT s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		VÝPIS VNĚJŠÍCH ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ				List 01	
Akce : REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU ŽDÁR NAD SÁZAVOU		Zakáz. číslo: 1175/24									
Označení na výkrese	Skica	Popis				1PP	1NP	2NP	STŘECHA	Celkem	
1 ATYP		VNĚJŠÍ PLNÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S PLNÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI SYMETRICKÝMI DVEŘMI VEN OTEVÍRAVÝMI S PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM -DO STAVEBNÍHO OTVORU <u>3520x2460 mm</u> -ČISTÝ PRŮCHOD DVEŘÍ <u>900+900x2360 mm</u> -CYLINDRICKÝ ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, GENERÁLNÍ KLÍČ -OBĚ KŘÍDLA OPATŘENA <u>INTEGROVANÝMI PANIKOVÝMI HRAZDAMI</u>, NA AKTIVNÍM KŘÍDLE KLIKA A <u>PANIKOVÝ ZÁMEK</u> -DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ POHYBU PŘI ZAVÍRÁNÍ, PASIVNÍ KŘÍDLO S ARETACÍ POMOCÍ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ -PLNÁ VÝPLŇ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÝ PANEL NA CELOU ŠÍŘKU RÁMU -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm -CELÝ VÝROBEK: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - $U_w = 1,1W/m^2K$ -KOTVENÍ DO ZDIVA, PODLAHY A NADPRAŽÍ -VČETNĚ KRYCÍCH HLINÍKOVÝCH LIŠT V BARVĚ DLE STĚNY -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXITOVÝ NÁSTRÍK V RAL 7016 (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ)				-	1	-	-	1	
POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT PŘÍMO NA STAVBĚ.											
2 ATYP		VNĚJŠÍ PLNÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S PLNÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI SYMETRICKÝMI DVEŘMI VEN OTEVÍRAVÝMI S PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM -DO STAVEBNÍHO OTVORU <u>3510x2750 mm</u> -ČISTÝ PRŮCHOD DVEŘÍ <u>1100+1100x2650 mm</u> -CYLINDRICKÝ ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, GENERÁLNÍ KLÍČ -OBĚ KŘÍDLA OPATŘENA <u>INTEGROVANÝMI PANIKOVÝMI HRAZDAMI</u>, NA AKTIVNÍM KŘÍDLE KLIKA A <u>PANIKOVÝ ZÁMEK</u> -DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ POHYBU PŘI ZAVÍRÁNÍ, PASIVNÍ KŘÍDLO S ARETACÍ POMOCÍ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ -PLNÁ VÝPLŇ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÝ PANEL NA CELOU ŠÍŘKU RÁMU -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm -CELÝ VÝROBEK: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - $U_w = 1,1W/m^2K$ -KOTVENÍ DO ZDIVA, PODLAHY A NADPRAŽÍ -VČETNĚ KRYCÍCH HLINÍKOVÝCH LIŠT V BARVĚ DLE STĚNY -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXITOVÝ NÁSTRÍK V RAL 7016 (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ)				-	1	-	-	1	
POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT PŘÍMO NA STAVBĚ.											


 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK	VÝPIS VNĚJŠÍCH ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ		List 02	
Akce : REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU ŽDĚR NAD SÁZAVOU			Zakáz. číslo: 1175/24				
Označení na výkrese	Skica	Popis	1PP	1NP	2NP	STŘECHA	Celkem
3 ATYP		VNĚJŠÍ PLNÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S PLNÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI SYMETRICKÝMI DVEŘMI VEN OTEVÍRAVÝMI S PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM -DO STAVEBNÍHO OTVORU <u>3360x2520 mm</u> -ČISTÝ PRŮCHOD DVEŘÍ <u>900+900x2420 mm</u> -CYLINDRICKÝ ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, GENERÁLNÍ KLÍČ -OBĚ KŘÍDLA OPATŘENA INTEGROVANÝMI PANIKOVÝMI HRAZDAMI, NA AKTIVNÍM KŘÍDLE KLIKA A PANIKOVÝ ZÁMEK -DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ POHYBU PŘI ZAVÍRÁNÍ, PASIVNÍ KŘÍDLO S ARETACÍ POMOCÍ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ -PLNÁ VÝPLŇ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÝ PANEL NA CELOU ŠÍŘKU RÁMU -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm -CELÝ VÝROBEK: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - $U_w = 1,1W/m^2K$ -KOTVENÍ DO ZDIVA, PODLAHY A NADPRAŽÍ -VČETNĚ KRYCÍCH HLINÍKOVÝCH LIŠT V BARVĚ DLE STĚNY -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXITOVÝ NÁSTRÍK V RAL 7016 (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ)	-	1	-	-	1
4 ATYP		VNĚJŠÍ PLNÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S PLNÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI SYMETRICKÝMI DVEŘMI VEN OTEVÍRAVÝMI S PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM -DO STAVEBNÍHO OTVORU <u>2920x2400 mm</u> -ČISTÝ PRŮCHOD DVEŘÍ <u>900+900x2300 mm</u> -CYLINDRICKÝ ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, GENERÁLNÍ KLÍČ -OBĚ KŘÍDLA OPATŘENA INTEGROVANÝMI PANIKOVÝMI HRAZDAMI, NA AKTIVNÍM KŘÍDLE KLIKA A PANIKOVÝ ZÁMEK -DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ POHYBU PŘI ZAVÍRÁNÍ, PASIVNÍ KŘÍDLO S ARETACÍ POMOCÍ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ -PLNÁ VÝPLŇ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÝ PANEL NA CELOU ŠÍŘKU RÁMU -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm -CELÝ VÝROBEK: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - $U_w = 1,1W/m^2K$ -KOTVENÍ DO ZDIVA, PODLAHY A NADPRAŽÍ -VČETNĚ KRYCÍCH HLINÍKOVÝCH LIŠT V BARVĚ DLE STĚNY -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXITOVÝ NÁSTRÍK V RAL 7016 (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ)	-	1	-	-	1

POZNÁMKA:

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT PŘÍMO NA STAVBĚ.

POZNÁMKA:

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT PŘÍMO NA STAVBĚ.

		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		VÝPIS VNĚJŠÍCH ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ			List 03	
Akce : REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU ŽDĚR NAD SÁZAVOU		Zakáz. číslo: 1175/24								
Označení na výkrese	Skica	Popis				1PP	1NP	2NP	STŘECHA	Celkem
5 ATYP		VNĚJŠÍ PLNÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S PLNÝMI DVOUKŘÍDLOVÝMI SYMETRICKÝMI DVEŘMI VEN OTEVÍRAVÝMI S PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY Z HLINÍKOVÝCH ZATEPLENÝCH PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM -DO STAVEBNÍHO OTVORU <u>2920x2400 mm</u> -ČISTÝ PRŮCHOD DVEŘÍ <u>900+900x2300 mm</u> -CYLINDRICKÝ ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, GENERÁLNÍ KLÍČ -OBĚ KŘÍDLA OPATŘENA INTEGROVANÝMI PANIKOVÝMI HRAZDAMI, NA AKTIVNÍM KŘÍDLE KLIKA A <u>PANIKOVÝ ZÁMEK</u> -DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA SAMOZAVÍRAČI V LIŠTĚ S KOORDINACÍ POHYBU PŘI ZAVÍRÁNÍ, PASIVNÍ KŘÍDLO S ARETACÍ POMOCÍ PANIKOVÉHO KOVÁNÍ -PLNÁ VÝPLŇ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÝ PANEL NA CELOU ŠÍŘKU RÁMU -SNÍŽENÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, v. max. 20mm -CELÝ VÝROBEK: SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - $U_w = 1,1W/m^2K$ -KOTVENÍ DO ZDIVA, PODLAHY A NADPRAŽÍ -VČETNĚ KRYCÍCH HLINÍKOVÝCH LIŠT V BARVĚ DLE STĚNY -TĚSNĚNÍ DVEŘÍ: 2x dorazové, 1x středové(automatické prahové-automatické vysunutí prahového těsnění z křídla dveří po jejich zavření, dosednutí k prahu a zajištění těsnění spodní části dveří), materiál EPDM -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXITOVÝ NÁSTŘIK V RAL 7016 (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ)				-	1	-	-	1
6 ATYP		SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA -ROZMĚRU: <u>3750x3710 mm</u>, ZA STAVEBNÍ OTVOR <u>3550x3610 mm</u> -Z IZOLOVANÝCH PANELŮ tl. cca40 mm, PANELY Z VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO POZINKOVANÉHO A LAKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. min. 0,5mm -KONSTRUKCE VRAT: VODÍCÍ KOLEJNICE, PROFILY, SPOJOVACÍ SOUČÁSTI, PANTY, KOVÁNÍ, LOŽISKOVÉ PLECHY - KOMPLETNĚ POZINKOVANÉ. -TĚSNĚNÍ VRAT NA VŠECH STRANÁCH -VČETNĚ POJISTKY PROTI PRASKNUTÍ PRUŽIN (PRO RUČNĚ OVLÁDANÁ VRATA, VRATA S RUČNÍM ŘETĚZOVÝM POHONEM) -ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍM VĚTREM: TŘÍDA 3 -VODOTĚSNOST: TŘÍDA 3 -PRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 1 -ODHLUČNĚNÍ: R = 24 dB -SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: min. 1,5 W/m2K -NÍZKÉ NADPRAŽÍ -INTEGROVANÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ LEVÉ VEN OTEVÍRAVÉ DVEŘE, ROZMĚRU <u>1100x2100 mm</u>, KOVÁNÍ PANIKOVÝ ZÁMEK FAB, GENERÁLNÍ KLÍČ, KLIKA - VODOROVNÁ PANIKOVÁ HRAZDA, SAMOZAVÍRAČ -VČETNĚ KOTVENÍ POJEZDŮ, PRUŽIN, -BARVA: EXT. RAL 7016, INT. RAL 9002				-	1	-	-	1
POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT PŘÍMO NA STAVBĚ.										

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK	VÝPIS VNĚJŠÍCH ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ			List 04
Akce : REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY ZIMNÍHO STADIONU ŽDĚR NAD SÁZAVOU			Zakáz. číslo: 1175/24				
Označení na výkrese	Skica	Popis	1PP	1NP	2NP	STŘECHA	Celkem
7 ATYP		SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATA -ROZMĚRU: <u>3750x3710 mm</u>, ZA STAVEBNÍ OTVOR <u>3550x3610 mm</u> -Z IZOLOVANÝCH PANELŮ tl. cca40 mm, PANELY Z VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO POZINKOVANÉHO A LAKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. min. 0,5mm -KONSTRUKCE VRAT: VODÍČÍ KOLEJNICE, PROFILY, SPOJOVACÍ SOUČÁSTI, PANTY, KOVÁNÍ, LOŽISKOVÉ PLECHY - KOMPLETNĚ POZINKOVANÉ. -TĚSNĚNÍ VRAT NA VŠECH STRANÁCH -VČETNĚ POJISTKY PROTI PRASKNUTÍ PRUŽIN (PRO RUČNĚ OVLÁDANÁ VRATA, VRATA S RUČNÍM ŘETĚZOVÝM POHONEM) -ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍM VĚTREM: TŘÍDA 3 -VODOTĚSNOST: TŘÍDA 3 -PRŮVZDUŠNOST: TŘÍDA 1 -ODHLUČNĚNÍ: R = 24 dB -SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA: min. 1,5 W/m2K -NÍZKÉ NADPRAŽÍ -INTEGROVANÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ LEVÉ VEN OTEVÍRAVÉ DVEŘE, ROZMĚRU <u>1100x2100 mm</u>, KOVÁNÍ PANIKOVÝ ZÁMEK FAB, GENERÁLNÍ KLÍČ, KLIKA - VODOROVNÁ PANIKOVÁ HRAZDA, SAMOZAVÍRAČ -VČETNĚ KOTVENÍ POJEZDŮ, PRUŽIN, -BARVA: EXT. RAL 7016, INT. RAL 9002	-	1	-	-	1
POZNÁMKA: VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ PŘÍMO NA STAVBĚ.							