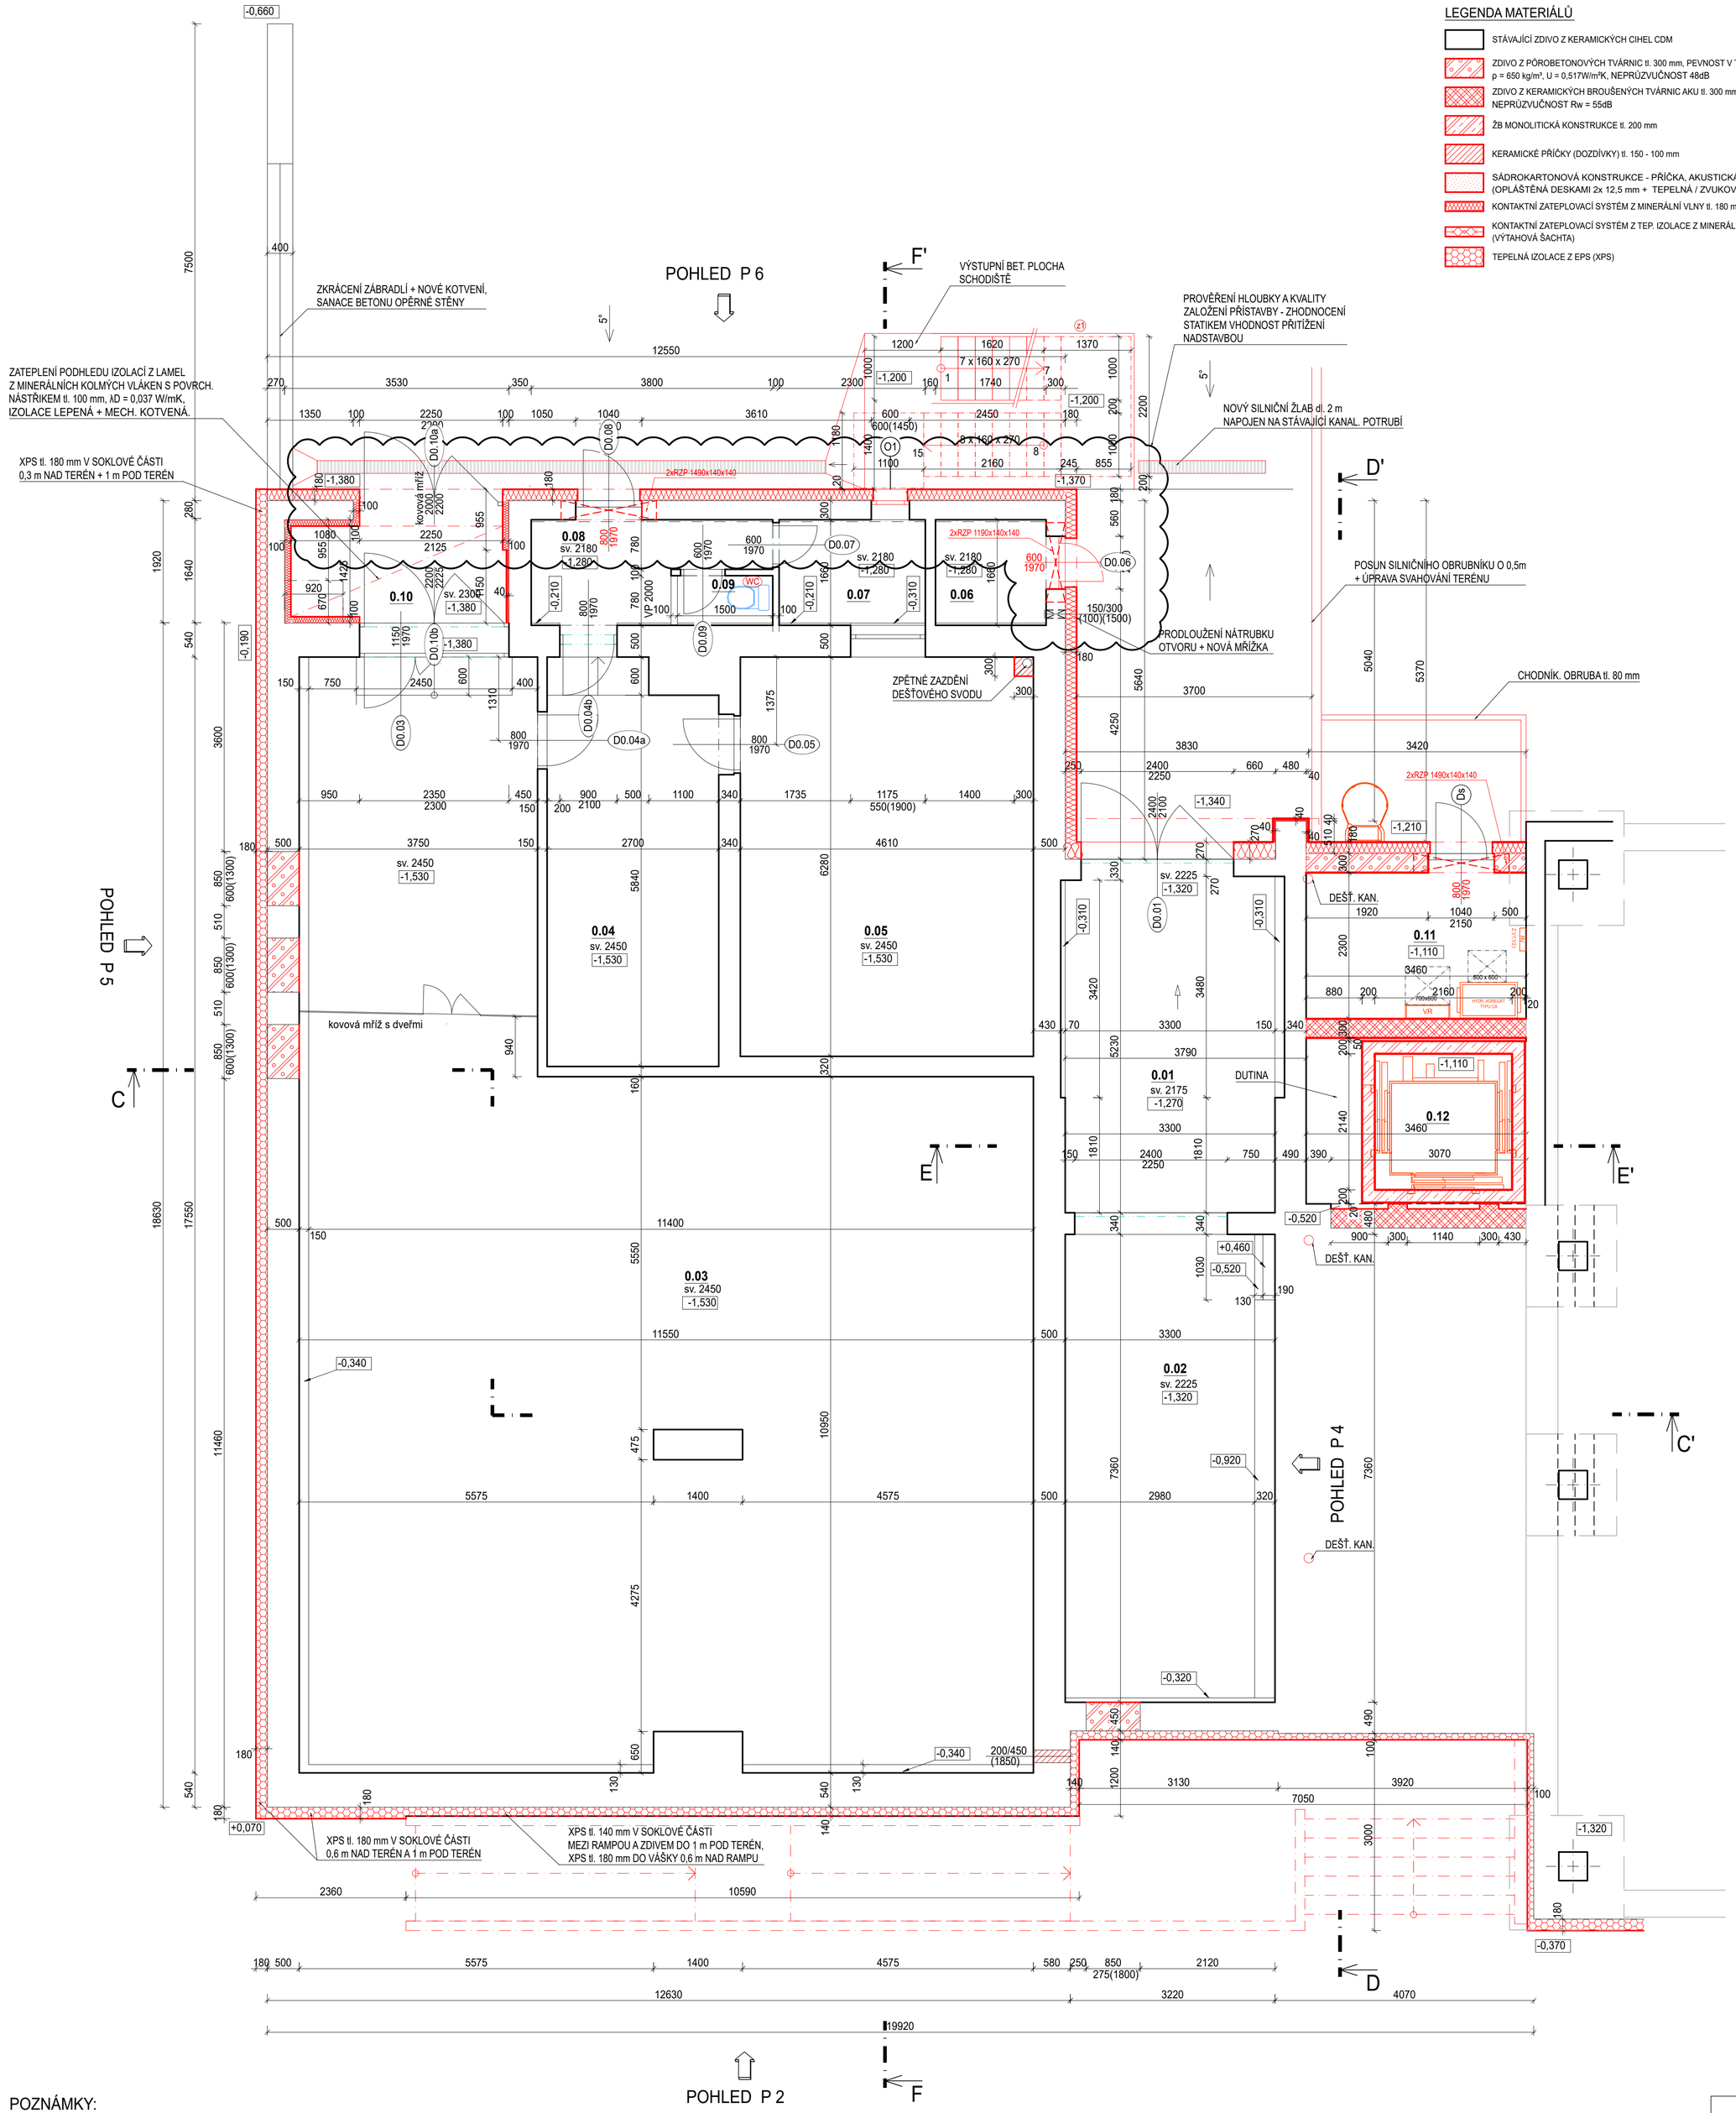

POZNÁMKY:

- UVEDENÉ KÓTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE. PRO STAVBU JE NUTNO VYCHÁZET ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘIZPŮSOBIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNE DALŠÍ POSTUP.

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ SAMÉM.

- PŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÝCH LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ, PŘEDPISŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, A SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ.

- ŽB STĚNA RAMPY A SCHODIŠTĚ BUDOU PROVEDENY V KVALITĚ POHLEDOVÉH O BETONU - TŘÍDA POHLEDOVÉHO BETONU B3 DLE TAB. 4/1 TŘÍDY POHLEDOVÉHO BETONU - VŠEOBECNÉ POŽADAVKY - SMĚRNICE TP ČBS 03, ZKOSENÍ VIDITELNÝCH HRAN 10/45°

- PROSTUPY TECHNICKÝCH INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY, POŽÁRNÍ ODOLNOST UCPÁVEK (NAPŘ. INTUMEX) BUDE SHODNÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE, STUPEŇ HOŘLAVOSTI MIN. C1 (DOLOŽIT PŘÍSLUŠNÝM CERTIFIKÁTEM A PROTOKOLEM PROVEDENÍ).

- VNITŘNÍ DĚLÍCÍ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY BUDOU V PROVEDENÍ JEDNODUCHÁ PŘÍČKA - DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ (KNAUF W 112) A DVOJITÝ RASTR - INSTALAČNÍ PŘÍČKA (KNAUF W116). KVALITA PROVEDENÍ SDK BUDE NA ÚROVNI Q3.

- ZÁKLADOVÉ PASY Z PROSTÉHO BETONU TŘÍDY C 25/30 XC2, XA1 - VIZ D12- STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- HORNÍ STUPEŇ ZÁKLADU ZE ZTAC. BEDNĚNÍ S BETONEM TŘ. C 20/25 XC2, XA1, VÝZTUŽ B500B - VIZ D12- STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZÁKLADOVÁ DESKA A STĚNY VÝTAHU Z ŽELEZOBETONU TŘÍDY C 25/30 XC2, XA1, OCEL B500B - VIZ D12- STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- PODKLADNÍ BETON POD ŽB DESKOU VÝTAHU V TL. 100mm TŘ. C 12/15 X0 - VIZ D12- STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA (m²)		PODLAHA	STĚNY	STROP
0.01	VSTUPNÍ PROSTOR	18,20		KER. DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.02	SKLEP	24,28		KER. DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.03	SKLEP	150,31		KER. DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.04	SKLEP	16,72		KER. DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.05	SKLEP	28,86		KER. DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.06	SKLAD	2,88	P01	KER. DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.07	SKLEP	3,81	P01	KER. DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.08	VSTUPNÍ PROSTOR	4,90	P01	KER. DLAŽBA	MALBA	MALBA
0.09	WC	1,17	P01	KER. DLAŽBA	MALBA + KER. OBKLAD	MALBA
0.10	VSTUPNÍ PROSTOR	5,47	P01	KER. DLAŽBA	MALBA	MINER. TEP. IZOLACE
0.11	STROJOVNA VÝTAHU	8,13	P05	EPOXID. STĚRKA ODOLNÁ OLEJŮM	MALBA	MINER. TEP. IZOLACE
0.12	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,47	P04	EPOXID. STĚRKA ODOLNÁ OLEJŮM		

INVESTOR

MÚ Žďár nad Sázavou
Žižkova 277/1
591 01 Žďár nad Sázavou

č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	AUTORIZOVAL
2					
1					
0	05/2025	PRVNÍ VÝTISK	Bc. PETR MÁLEK	Bc. PETR MÁLEK	ING. FRANTIŠEK MANDOVEC
REVIZE					

STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BÝVALÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
MÍSTO STAVBY	Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky 75/2, par.č. 327 k.ú. Žďár nad Sázavou, č.p. 75/2
ČÁST PROJEKTU	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
DÍL PROJEKTU	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
PROFESE	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OBJEKT	BUDOVA BÝVALÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU
DRUH VÝKRESU	PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV

ARTENDR®
ARTENDR s.r.o.
Nádražní 67
281 51 Velký Osek
tel: +420 605 283 808
email: info@artendr.cz

POČET A4	8
STUPEŇ	DPS
SOUBOR	

MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO DOKUMENTU	REVIZE
1:50		---	D.1.1.b - 018	0