




Řez protlakem pod komunikací

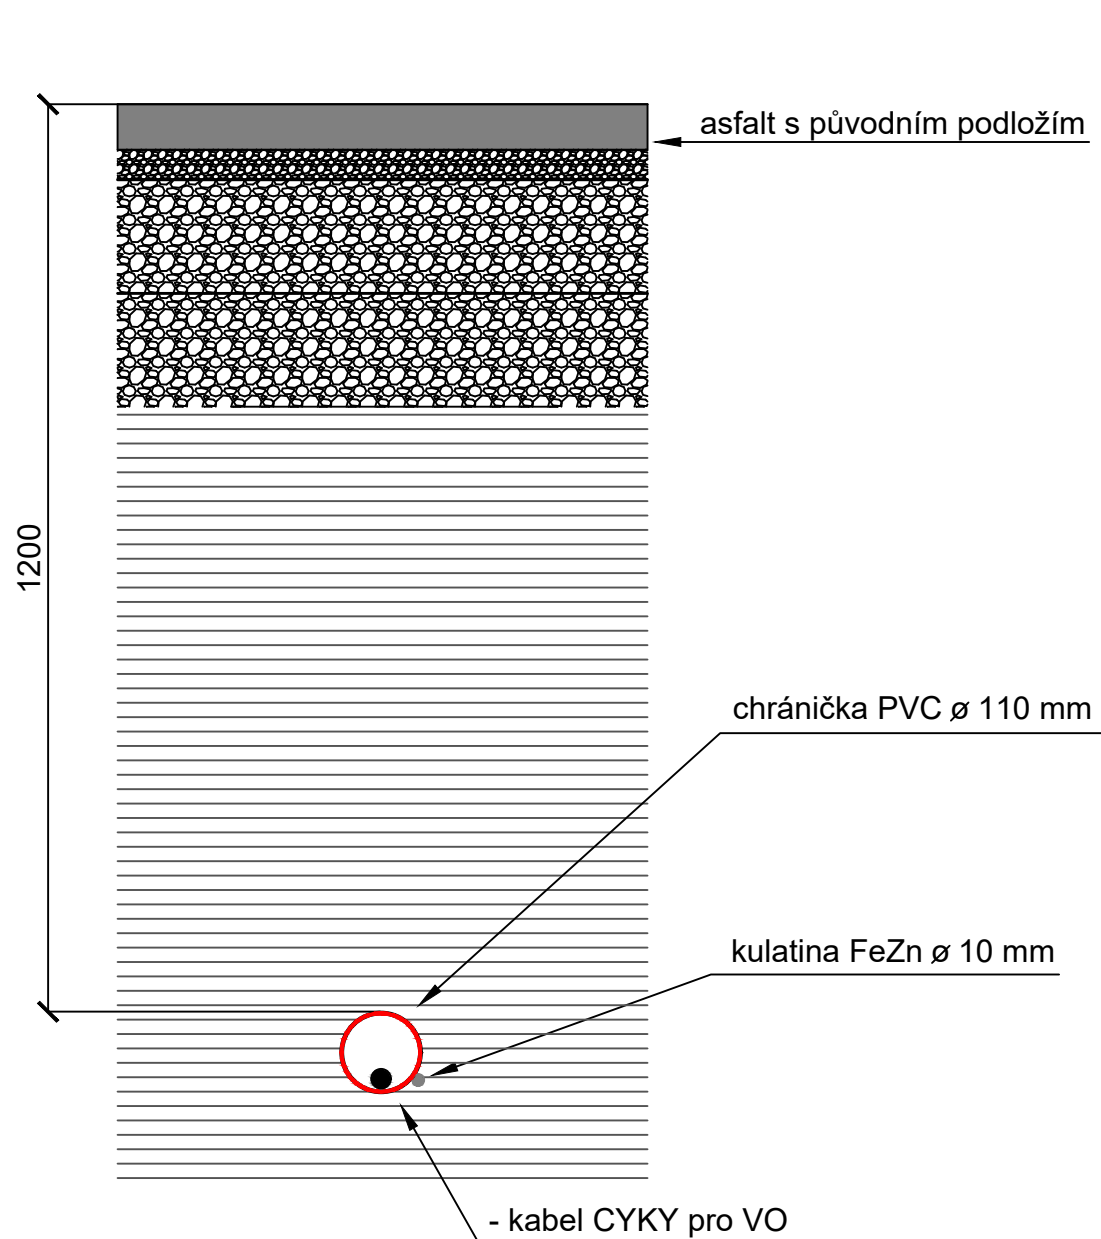

Řez komunikací

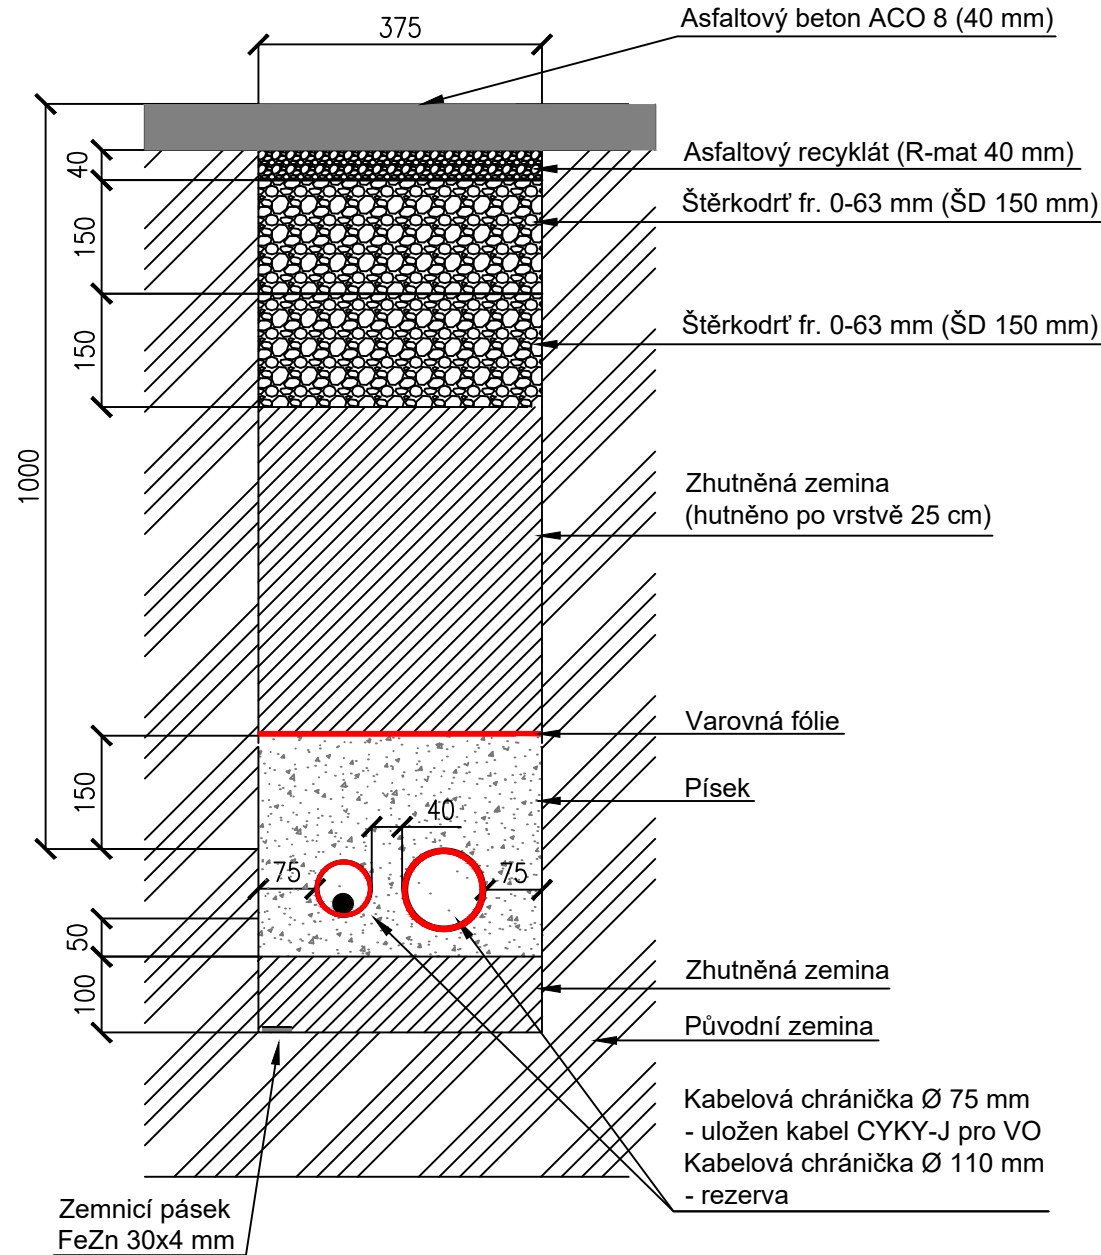

Řez výkopem pod zelení

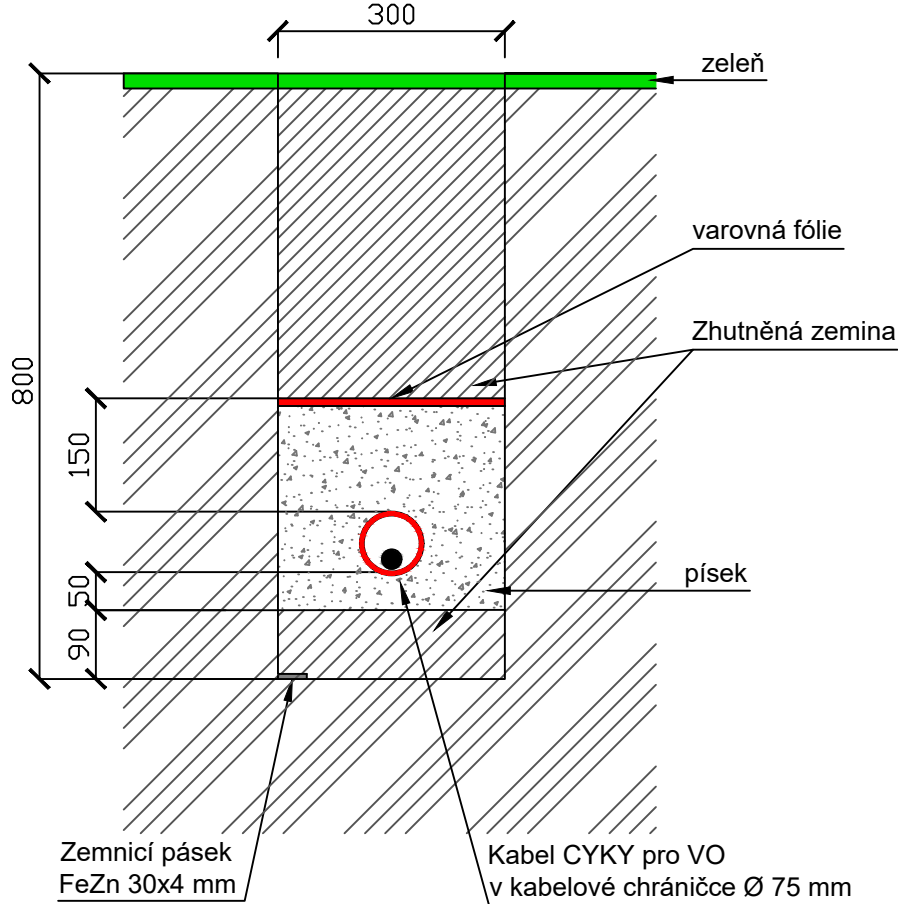


Uložení kabelů bude plně respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a ČSN 73 6005.

Minimální krytí chrániček pod chodníkem bude 0,4 m.

Minimální krytí chrániček pod volným terénem bude 0,5 m.

Minimální krytí chrániček pod komunikací bude 1,0 m.

Řez chodníkem

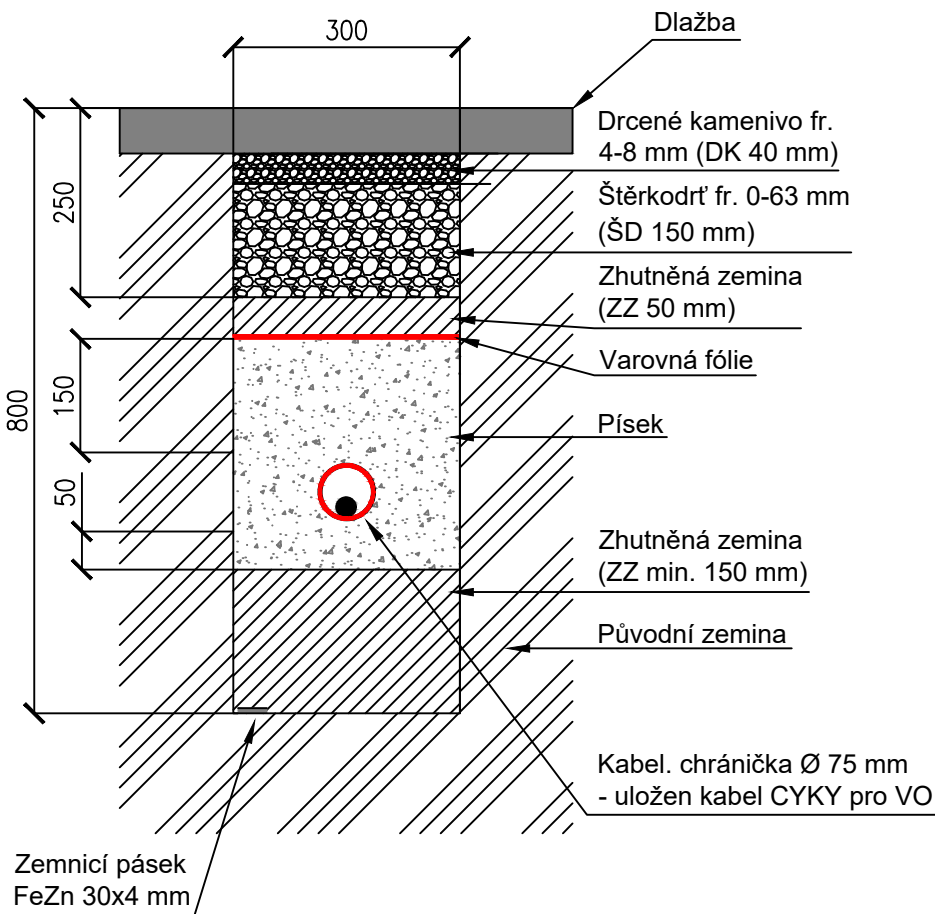

Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Karel Tomek	<b>ELEKTRO</b> ING. KLÍMA s.r.o. T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043	
Místo stavby: Žďár nad Sázavou, ul. Jihlavská k.ú. Město Žďár [795232]	Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou; IČ: 00295841	Dokumentace:	DPS
Název stavby: <b>CYKLOSTEZKA JIHLAVSKÁ, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU</b>		Číslo PD:	EK-ZR-24
Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení		Datum:	6/2024
Název výkresu: <b>ŘEZY KABELOVOU TRASOU</b>		Měřítko:	1 : 10
		Č. výkresu:	401.6