


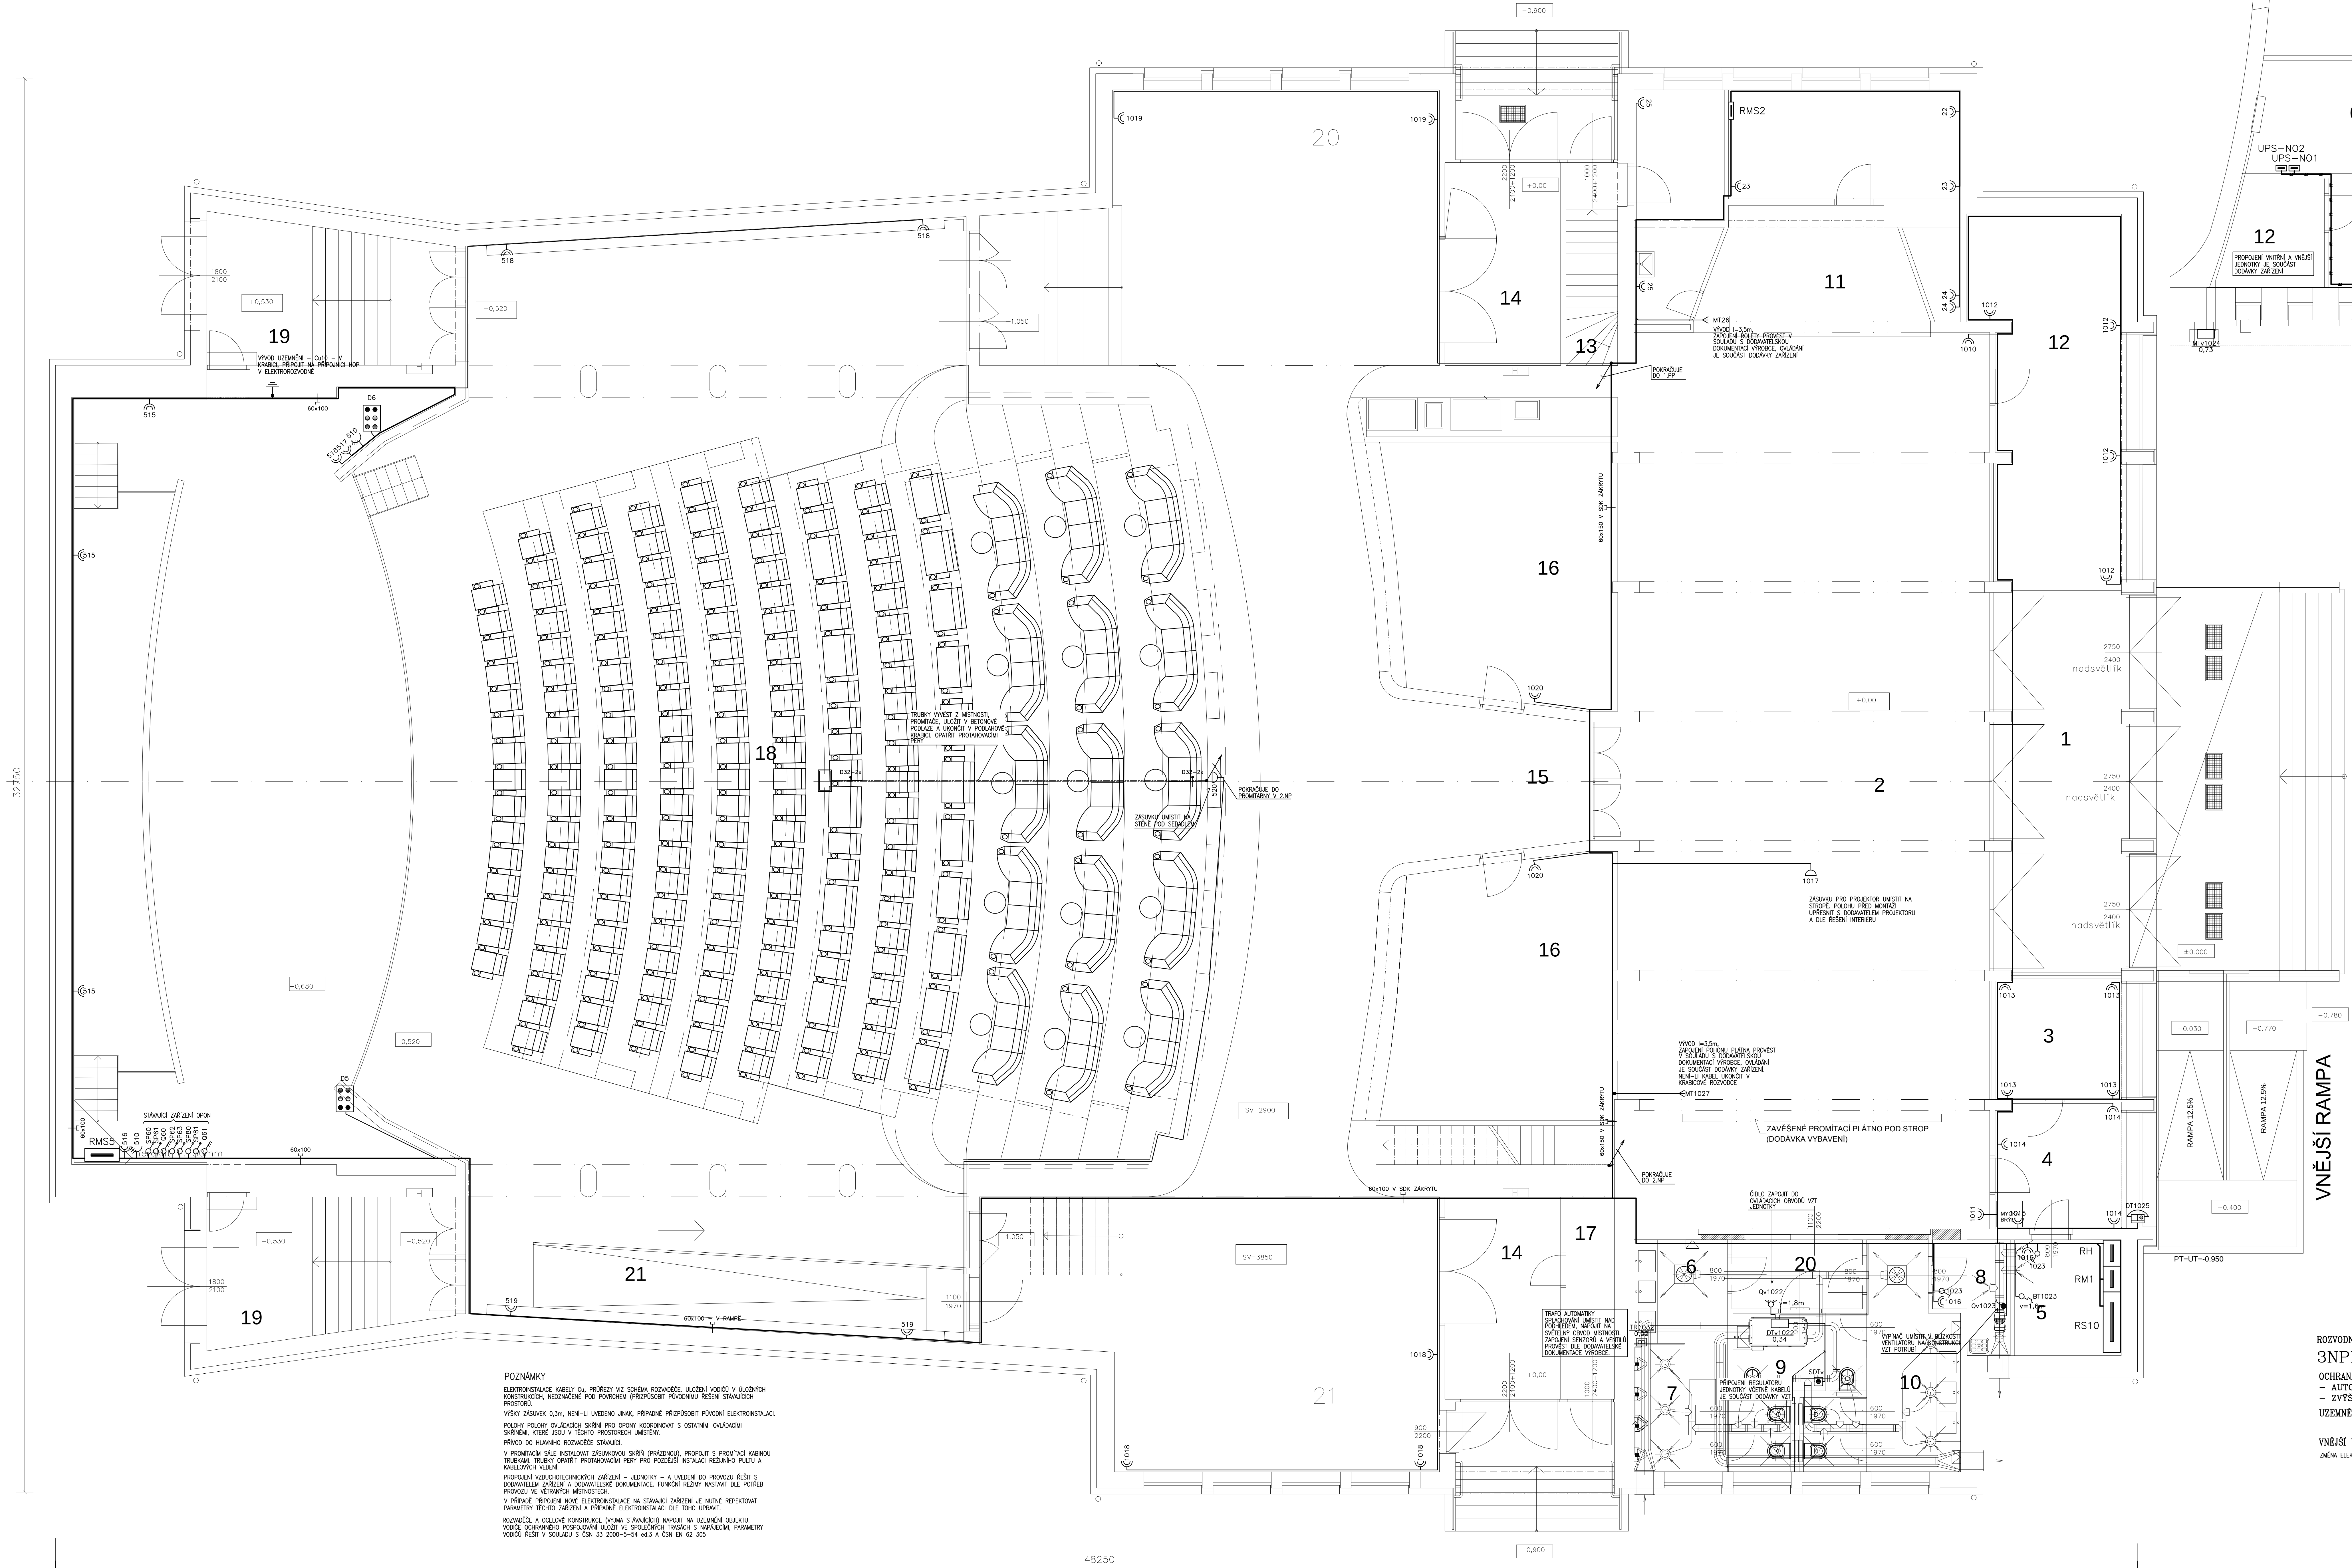

POZNÁMKY
ELEKTROINSTALACE KABLY Ø16, PŘÍKREZY ZE SCHÉMA ROZVODNÉ, ULOŽEN VODÍČ V OLŽOVNÝCH KONSTRUKCÍCH, NEODMÁČNÉ POD POKROVEM (PŘÍPOSOBÍ POKROVEM ŘEŠEN STANOVÝCH PROSTOR)
VŠECH ZÁKLADY 0,3m, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, PŘÍPADNĚ PŘÍPOSOBÍ POKROVEM ELEKTROINSTALACI
POLYMER POLYMER OVLADACÍCH SKŘÍŇ PRO OPOTŘETÍ KORDINOVANÍ S OSTATNÍMI OVLADACÍMI SKŘÍŇMI, KTERÉ JSOU V TECHNICKÝCH UMÍSTĚNÍCH
PŘÍKROV DO HLAVNÍHO ROZVODNÉ STANOVY
V PROMĚNĚNÝCH SÁLE INSTALOVAT ZÁKLADNÍ SKŘÍŇ (PRAZDINOVÝ), PŘÍPOSOBÍ S PROMĚNĚNÝMI KABELOVÝMI TRUBKAMI, TRUBKY OVLIVNĚNÍ PŘÍKROVEM PŘÍKROVEM PRO PŘÍKROVEM INSTALOVAT ŘEŠENÍ PŘÍKROVU A KABELOVÝCH VEDEN
PŘÍKROVEM VEDENÝCH VEDENÝCH ZÁRŽENÍ – JEDNOTKY – A UVEDENÍ DO PROJEKTU ŘEŠENÍ S DODATEKEM ZÁRŽENÍ A DODATEKEM ELEKTROINSTALACI DLE TÝTOH UPOVAT
PŘÍKROVEM JE VĚSTAVENÝ MÍSTNOSTI
V PŘÍPADĚ PŘÍKROVEM NOVÉ ELEKTROINSTALACE NA STANOVY ZÁRŽENÍ JE NUTNĚ REKONSTRUOVAT PARAMETRY TÝTOH ZÁRŽENÍ A PŘÍKROVEM ELEKTROINSTALACI DLE TÝTOH UPOVAT
ROZVODNÉ A VÝKONNÉ KONSTRUKCE (VÝKON STANOVÝCH) NÁVSTAV NA UVEDENÝM OBSEKTI
VODNÉ OCHRANENÍ POSPOJOVÁNÍ ULOŽÍ VE SPOLUPRÁCNÍ TRÁSACH S NÁVSTAVNÍMI, PARAMETRY VODNÉ ŘEŠENÍ S OULOU S ČSN 33 2000-5-54 a ČSN EN 62 305

LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
1	ZÁDVEŘÍ HALY	20,80
2	HALA	173,0
3	POKLADNA	8,60
4	KANCELÁŘ	8,95
5	ROZVODNÉ	8,60
6	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,10
7	WC MUŽI	13,60
8	OKLIDOVÁ KOMORA	4,16
9	WC INVALIDA	4,10
10	WC ŽENY	13,60
11	OBČERSTVENÍ	60,00
12	KANCELÁŘ	28,30
13	VSTUP DO SUTERÉNU	5,50
14	ZÁDVEŘÍ PŘEDSÁLI	25,50
15	PŘEDSÁLI	88,60
16	SÁTNÝ	66,00
17	VSTUP K PROMĚTARNI	5,90
18	SÁL	560,00
19	ZÁDVEŘÍ SÁLI	31,40
20	VSTUP WC	4,85
21	VNITŘNÍ RAMPA	15,00

- LEGENDA**
- Ø1022 AUTOMATICKÝ SCHVÁZ POKRYV, SPINACÍ PŘÍKREJ, RELE, 230V/2300W, Ø16, POKRYTÍ 180°, PŘÍKROVEM 5m-10m, POD OMTIKU
 - Ø1023 VÝKONNÝ JEDNOTKOVÝ, 230V/10A, V PLASTOVÉ SKŘÍŇCE, IP54
 - Ø1024 ZÁKLADNA DVOUSMĚRNÁ, 21, 230V/16A, POD OMTIKU
 - Ø1025 ZÁKLADNA JEDNODUCHÁ, 230V/16A, V PLASTOVÉ SKŘÍŇCE, IP54
 - Ø1026 ZÁKLADNA TROJPOLOVÁ, 3p+N+PE, 400V/16A, POD OMTIKU
 - Ø1027 PROJEKTOVÝ TEMPL, MÍSTNOST, ROZMĚR REGULACE TEPLoty: 5 °C – 30 °C, HYSTEREZE 0,5 °C, SPOLNĚ ROZMĚR/ROZMĚR, FORMY (Ø 1,5 x 1,5) 10x10x25 mm, INKOR, Ø 10 A (DLE EN 60 602)
 - Ø1028 KONČOVÝ SPINACÍ OPOTŘETÍ – STAVOVÝ
 - Ø1029 VÝKONNÝ TROJPOLOVÝ – STAVOVÝ
 - Ø1030 OVLADACÍ SKŘÍŇ PRO OPOTŘETÍ, 230V, MÍSTNOST – SOUTAŽNÍ DODÁVKY ELEKTROINSTALACE
 - Ø1031 VENTILÁTOR, 230V, 70W – SOUTAŽNÍ DODÁVKY VZT
 - Ø1032 VZT JEDNOTKA, 230V, 0,34kW, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO REGULACI – SOUTAŽNÍ DODÁVKY VZT
 - Ø1033 VÝKONNÝ JEDNOTKOVÝ, 230V/10A, V PLASTOVÉ SKŘÍŇCE, IP54
 - Ø1034 NÁVĚŠNÍ ZÁRŽENÍ PRO AUTOMATICKOU PŘÍKROV, 230V/12V, 20W – SOUTAŽNÍ DODÁVKY VZT
 - Ø1035 POKROVOVÁ KRAJICE UNIVERZÁLNÍ, ROZMĚR 330x260x2mm, PRAŽDINÁ
 - Ø1036 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA VNĚJŠÍ, 230V, 0,73kW – SOUTAŽNÍ DODÁVKY VZT
 - Ø1037 UPS – NO1
 - Ø1038 ZÁRŽENÍ UPS PRO NOUZOVÉ OVLIVNĚNÍ BATERIE – DODÁVKY ELEKTROINSTALACE
 - Ø1039 DOMÁCÍ TELEFON – STAVOVÝ
 - Ø1040 VÝKONNÝ STANOVÝCH UVEDENÍ – VODNÉ CÚ=10mm
 - Ø1041 ELEKTROINSTALACNÍ PLASTOVÁ TRUBKA Ø32 – DO BETONU
 - Ø1042 KABELOVÁ TRÁSA VČETNĚ ULOŽENÍ A OLŽOVNÝCH KONSTRUKCÍCH – NEODMÁČNÉ POD OMTIKOU
 - Ø1043 KABELOVÉ VEDENÍ VČETNĚ ULOŽENÍ
 - Ø1044 PT – KABELOVÉ VEDENÍ POZÁRNI – ULOŽEN NA POKROVU NA POZÁRNI PŘÍKROVÝCH SVÁZOVÝCH ØRÁŽK GRP-203M + KOVOVÁ KOTVA SROUBOVÁ M6
 - Ø1045 KABELOVÁ TRÁSA POZÁRNI – ULOŽEN V SAMOSTATNÝCH KABELOVÝCH POZÁRNI ŽLUBKÁCH Ø6x150x1,5
 - Ø1046 POZÁRNI VEDENÍ A TRÁSY PŘÍKROV DLE VÝK. 23/2008 S JINÝMI NORMOVANÉ (STANDART) (KABELY JSOU Z HLAVNÍHO POZÁRNI KOUŽENÍ I S KONSTRUKCÍ)

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3NPE~50Hz,230/400V/TN-S
OCHRANA PŘED ODRÁZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ZVÝŠENÁ: PROUDOVÝMI CHRÁNÍCI, DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ VODÍČE: DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3:
ZMĚNA ELEKTROINSTALACE NĚKDE VĚK NA ZMĚNU KLASIFIKACE VNĚJŠÍHO VLIVU – ZOSTANOU STANOVY

VYPRACOVAN ING. VANŽURA	ODP. PROJEKT ING. VANŽURA	KONTROLOVAL ING. ARCH. SEVČEK	ODP. PROJEKT ING. ARCH. SEVČEK	ING. JABONER VANŽURA Projektant a autor
OKRES: ŽDAR NAD SÁZAVOU	OBEC: BRANÁŘSKÝ, 81 01 ŽDAR NAD SÁZAVOU	INVESTOR: MĚSTO ŽDAR NAD SÁZAVOU, ŽDARSKÁ 227/1, 81 01 ŽDAR NAD SÁZAVOU	FORMAT: 17 A4	REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR
KINA VÝSOČINA, 1. ETAPA	STUPEN: DR. 89. IPS	STUPEN: DR. 89. IPS	STUPEN: DR. 89. IPS	STUPEN: DR. 89. IPS
REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR	STUPEN: DR. 89. IPS	STUPEN: DR. 89. IPS	STUPEN: DR. 89. IPS	STUPEN: DR. 89. IPS
ELEKTROINSTALACE	STUPEN: DR. 89. IPS	STUPEN: DR. 89. IPS	STUPEN: DR. 89. IPS	STUPEN: DR. 89. IPS
PŮDORYS 1.NP ZÁSUVKY, SPOTŘEBIČE	STUPEN: DR. 89. IPS	STUPEN: DR. 89. IPS	STUPEN: DR. 89. IPS	STUPEN: DR. 89. IPS