


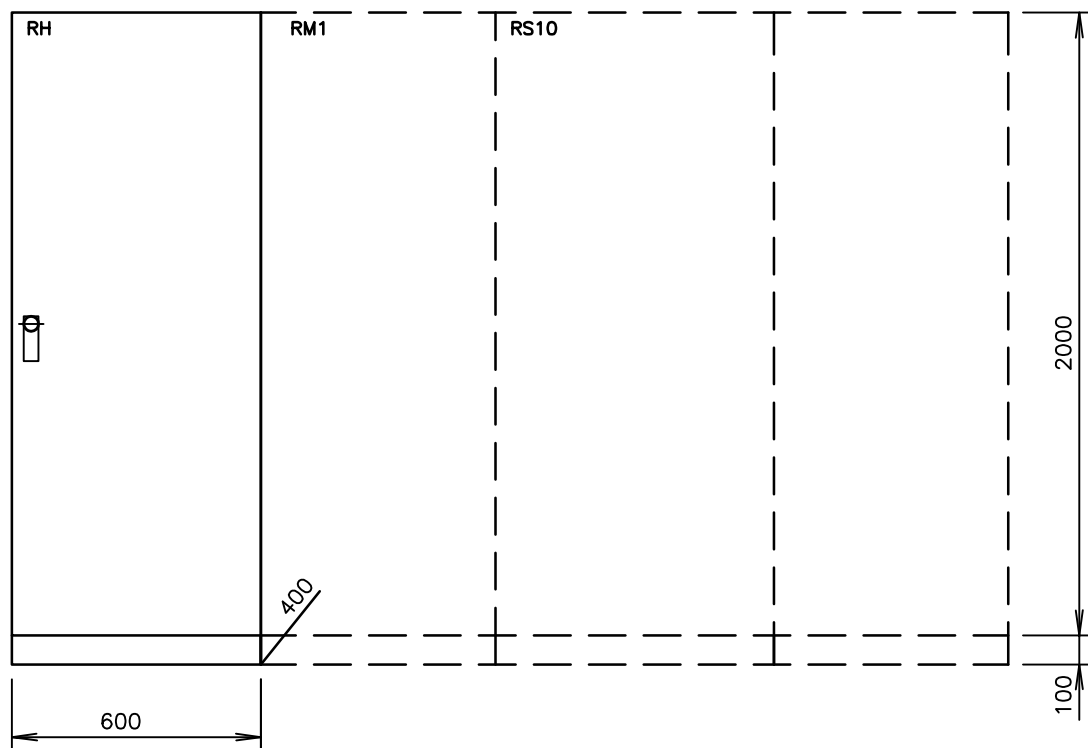

TYP PROVEDENÍ:

KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:

KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:

ROZMĚRY:

DĚLENÍ:

NÁTĚR:

OBSLUHA:

PŘÍVOD(Y):

VÝVODY:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

SKŘÍŇOVÝ AS206040-5-PODSTAVEC v=100 (Schrack)

min IP 56

IP 20

600x400x2000 mm [š.xhl.xv.]

—

TYPOVÝ

PRAC. POUČENÝMI

ZHORA

NAHORU

3NPE~ 50Hz, 400/230V, TN-C-S


OCHRANA:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2



VYPRACOVAL ING.J.VANŽURA		ODP.PROJ.PROFESE ING.J.VANŽURA		HL.INŽ.PROJEKTU ING.ARCH.J.ŠEVČÍK		ARCHITEKT: ING.ARCH.J.ŠEVČÍK		ING. JAROMÍR VANŽURA <i>Projektování el. zařízení</i> IČO: 658 26 311					
MÍSTO STAVBY:		BRODSKÁ 1000/2, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU											
INVESTOR:		MĚSTO ŽDĚAR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU											
AKCE:		DOKUMENTACE PRO SPOJENÉ ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ – STAVEBNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY						FORMÁT		8A4			
REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA, 1.ETAPA								DATUM		07.2016			
								STUPEŇ		DUR, DSP, DPS			
								MĚŘÍTKO		–			
								ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		16–08–08			
OBJEKT:		SO 01 REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR						ARCH.Č.		PROFESE E.1.1		Č.VÝKRESU 109	
PROFESNÍ DÍL:		ELEKTROINSTALACE											
VÝKRES:		ROZVADĚČ RH											

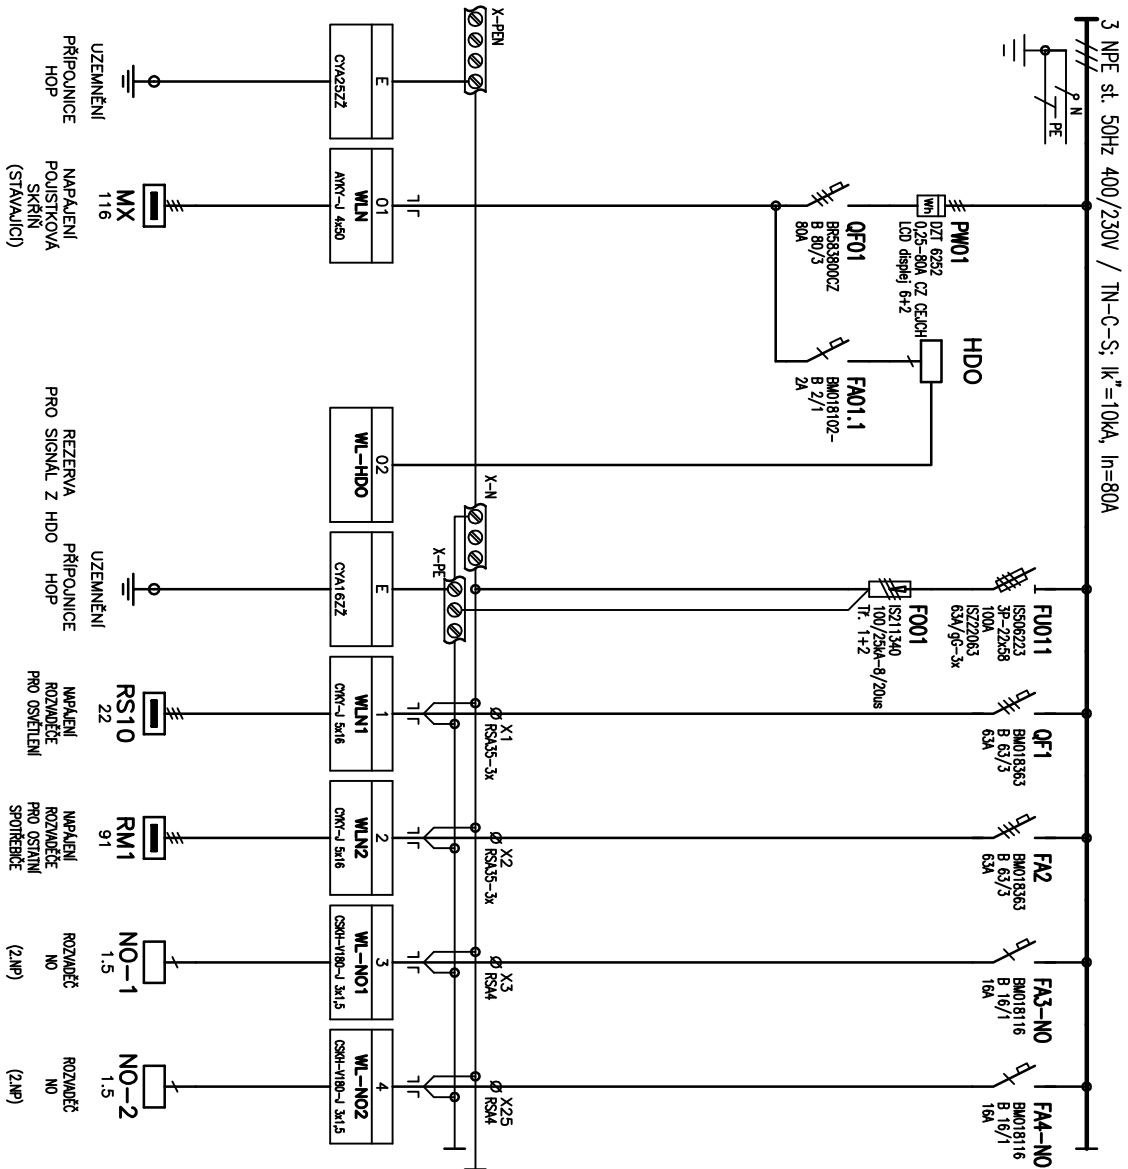

POZNÁMKA:
* PŘÍSTROJE OPATŘIT ŠTÍTKEM "POD NAPĚTÍM PŘI VYPNUTÍ HL. VYPÍNAČ"

LIST C.: 2		ROZVADĚČ RH		ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.1.1.	
LISTU:		OBJ.C.,PJ: ZAK.ČÍSLO: 16-08-08		AKCE: REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA	
PROVEDL: ING. VANŽURA		DATUM: 08/2016		INVESTOR: MĚSTO ŽDAR NAD SÁZKOU, ŽELEZNA 227/1, 591 01 ŽDAR NAD SÁZKOU	
				VYKRES ČÍSLO: 109	