





TYP PROVEDENÍ: SKŘÍŇOVÝ AS206040-5-PODSTAVEC v=100 (Schrack)
 KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: min IP 56
 KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: IP 20
 ROZMĚRY: 600x400x2000 mm [š.xh.l.xv.]
 DĚLENÍ: —
 NÁTĚR: TYPOVÝ
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
 PŘÍVOD(Y): ZHORA
 VÝVODY: NAHORU
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE~ 50Hz, 400/230V, TN-C-S

 OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

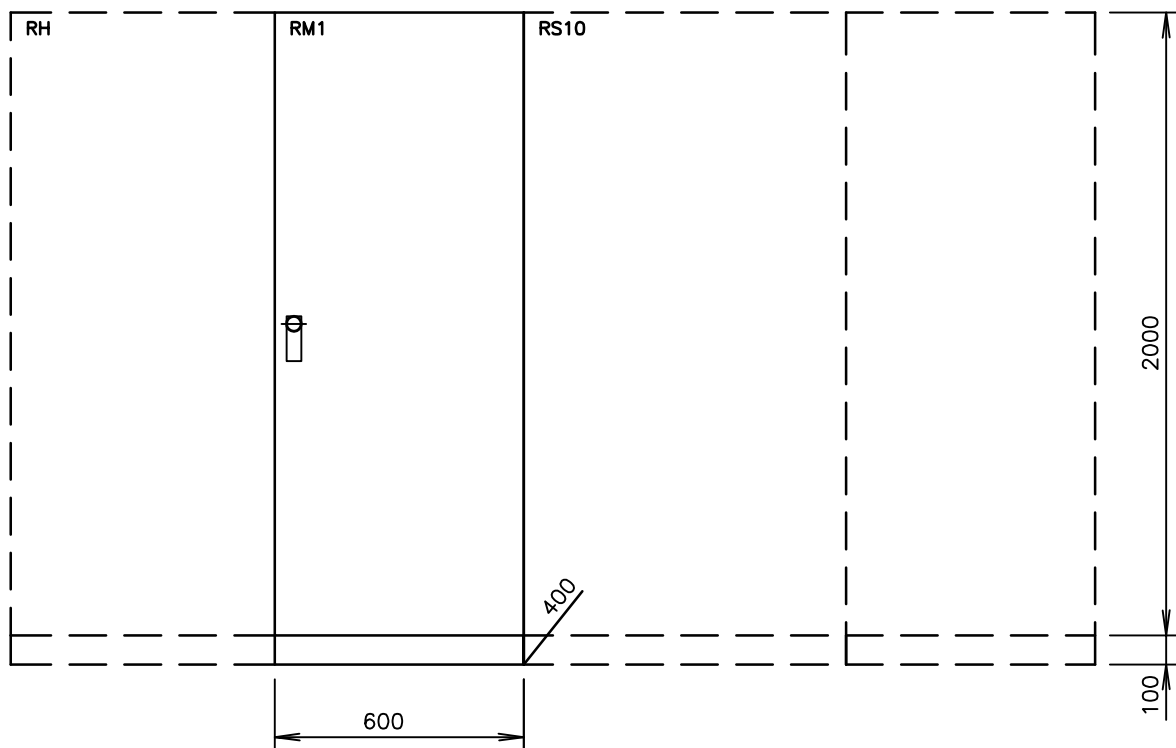

VYPRACOVAL ING.J.VANŽURA	ODP.PROJ.PROFESE ING.J.VANŽURA	HL.INŽ.PROJEKTU ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	ARCHITEKT: ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	ING. JAROMÍR VANŽURA <i>Projektování el. zařízení</i> IČO: 658 26 311		
MÍSTO STAVBY:		BRODSKÁ 1000/2, 591 01 ŽDĎAR NAD SÁZAVOU				
INVESTOR:		MĚSTO ŽDĎAR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĎAR NAD SÁZAVOU				
AKCE: DOKUMENTACE PRO SPOJENÉ ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ – STAVEBNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA, 1.ETAPA				FORMÁT	8A4	
				DATUM	07.2016	
				STUPEŇ	DUR, DSP, DPS	
				MĚŘÍTKO	–	
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	16–08–08	
OBJEKT:		SO 01 REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR		ARCH.Č.	PROFESE E.1.1	
PROFESNÍ DÍL:		ELEKTROINSTALACE				Č.VÝKRESU 110
VÝKRES:		ROZVADĚČ RM1				

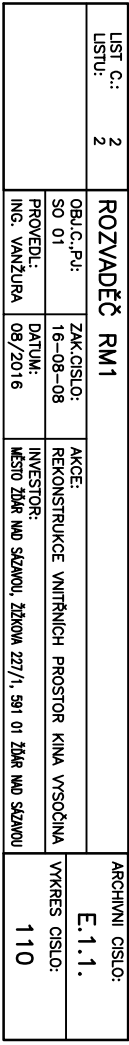

POZNAMKA:
* PŘÍSTROJE OPATŘEN ŠTÍTKEM "POD NAPĚTÍM PŘI VYPNUTÉM HL. VYPÍNAČI"