


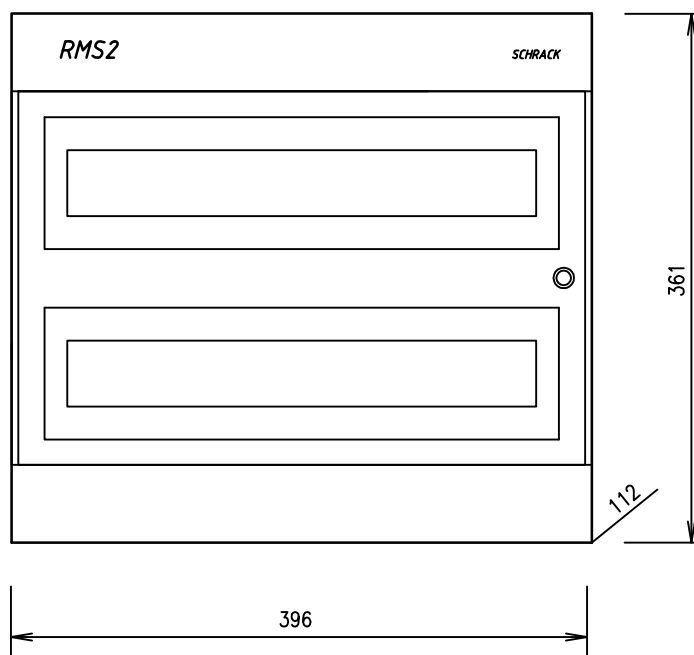

TYP PROVEDENÍ:
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:
ROZMĚRY:
DĚLENÍ:
NÁTĚR:
OBSLUHA:
PŘÍVOD(Y):
VÝVODY:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:


NÁSTĚNÁ ROZVODNICE POLYESTER S DVEŘMI BK080106
IP 40
IP 20
396x361x112mm [šxvxhl]
2x 36 mod
TYPOVÝ
PRAC. POUČENÝMI
ZHORA
NAHORU
3NPE~ 50Hz, 400/230V, TN-C-S

OCHRANA:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2




VYPRACOVAL ING.J.VANŽURA	ODP.PROJ.PROFESE ING.J.VANŽURA	HL.INŽ.PROJEKTU ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	ARCHITEKT: ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	ING. JAROMÍR VANŽURA Projektování el. zařízení IČO: 658 26 311		
MÍSTO STAVBY: BRODSKÁ 1000/2, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU						
INVESTOR: MĚSTO ŽDĚAR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU						
AKCE: DOKUMENTACE PRO SPOJENÉ ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ – STAVEBNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA, 1.ETAPA				FORMÁT	3 A4	
				DATUM	07.2016	
				STUPEŇ	DUR, DSP, DPS	
				MĚŘÍTKO	–	
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	16–08–08	
OBJEKT: SO 01 REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR				ARCH.Č.	PROFESE	Č.VÝKRESU
PROFESNÍ DÍL: ELEKTROINSTALACE						
VÝKRES: ROZVADĚČ RMS2 - BUFET					E.1.1	114

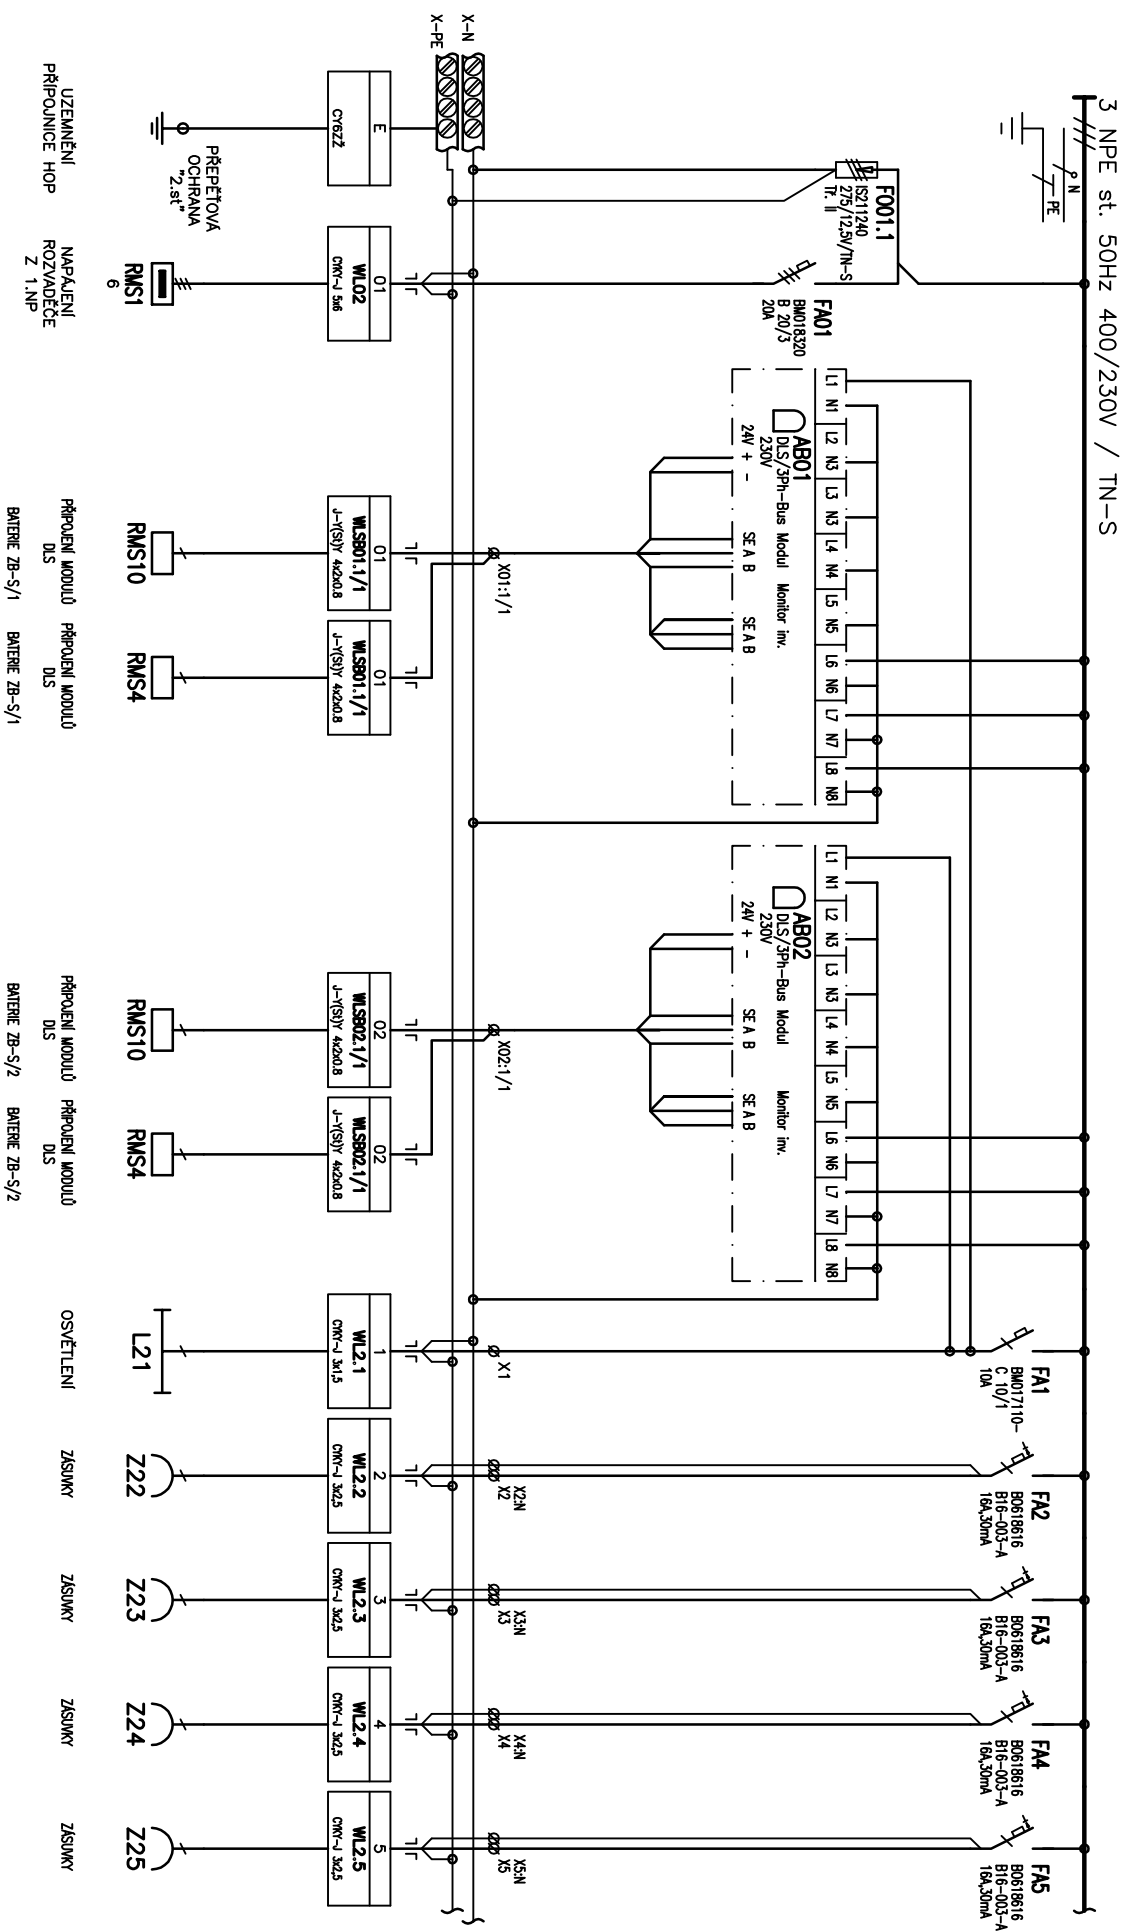

POZNÁMKA:
PŘEDPOKLADANÝ ODBĚR NAHODILÉ SPOTŘEBY (ZÁSUMEK) $P_{in} = 0,5 \text{ kW}$ NA ZÁSUVKOVÝ OKRUH

LIST C.: LISTU:	2 3	ROZVADĚČ RMS2 – BUFET		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
OBJ.C.P.:	SO 01	ZAK.ČÍSLO:	16-08-08	AKCE:	
PROVEDL:	ING. VANUŘA	DATUM:	08/2016	INVESTOR:	
MĚSTO ŽDAR nad SÁZAVOU, Žitkova 227/1, 591 01 ŽDAR nad SÁZAVOU				REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA	
				VÝKRES ČÍSLO:	114

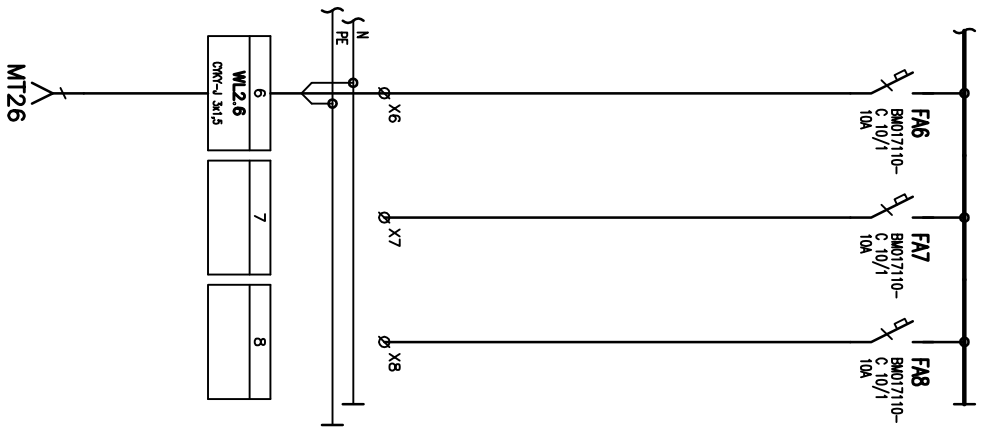

STIAHOVACI
ROLETA

REZERVA

REZERVA

LIST. C.: LISTU:		3 3		ROZVADĚČ RMS2 – BUFET		ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.1.1.	
OBJ.C.,P.J:		ZAK.ČÍSLO:		AKCE:		VYKRES ČÍSLO: 114	
SO 01		16-08-08		REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA			
PROVEDL:		DATUM:		INVESTOR:			
ING. VANZURA		08/2016		MĚSTO ŽDAR NAD SÁZKOU, ŽITKOMA 227/1, 591 01 ŽDAR NAD SÁZKOU			