


Tabulka místností 1.PP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
-1.01	ÚKLID	3,18
-1.02	WC MUŽI	9,05
-1.03	WC ŽENY	6,22
-1.04	VÝTAH	3,24
-1.05a	CHODBA	4,50
-1.05b	STROJOVNA	0,69

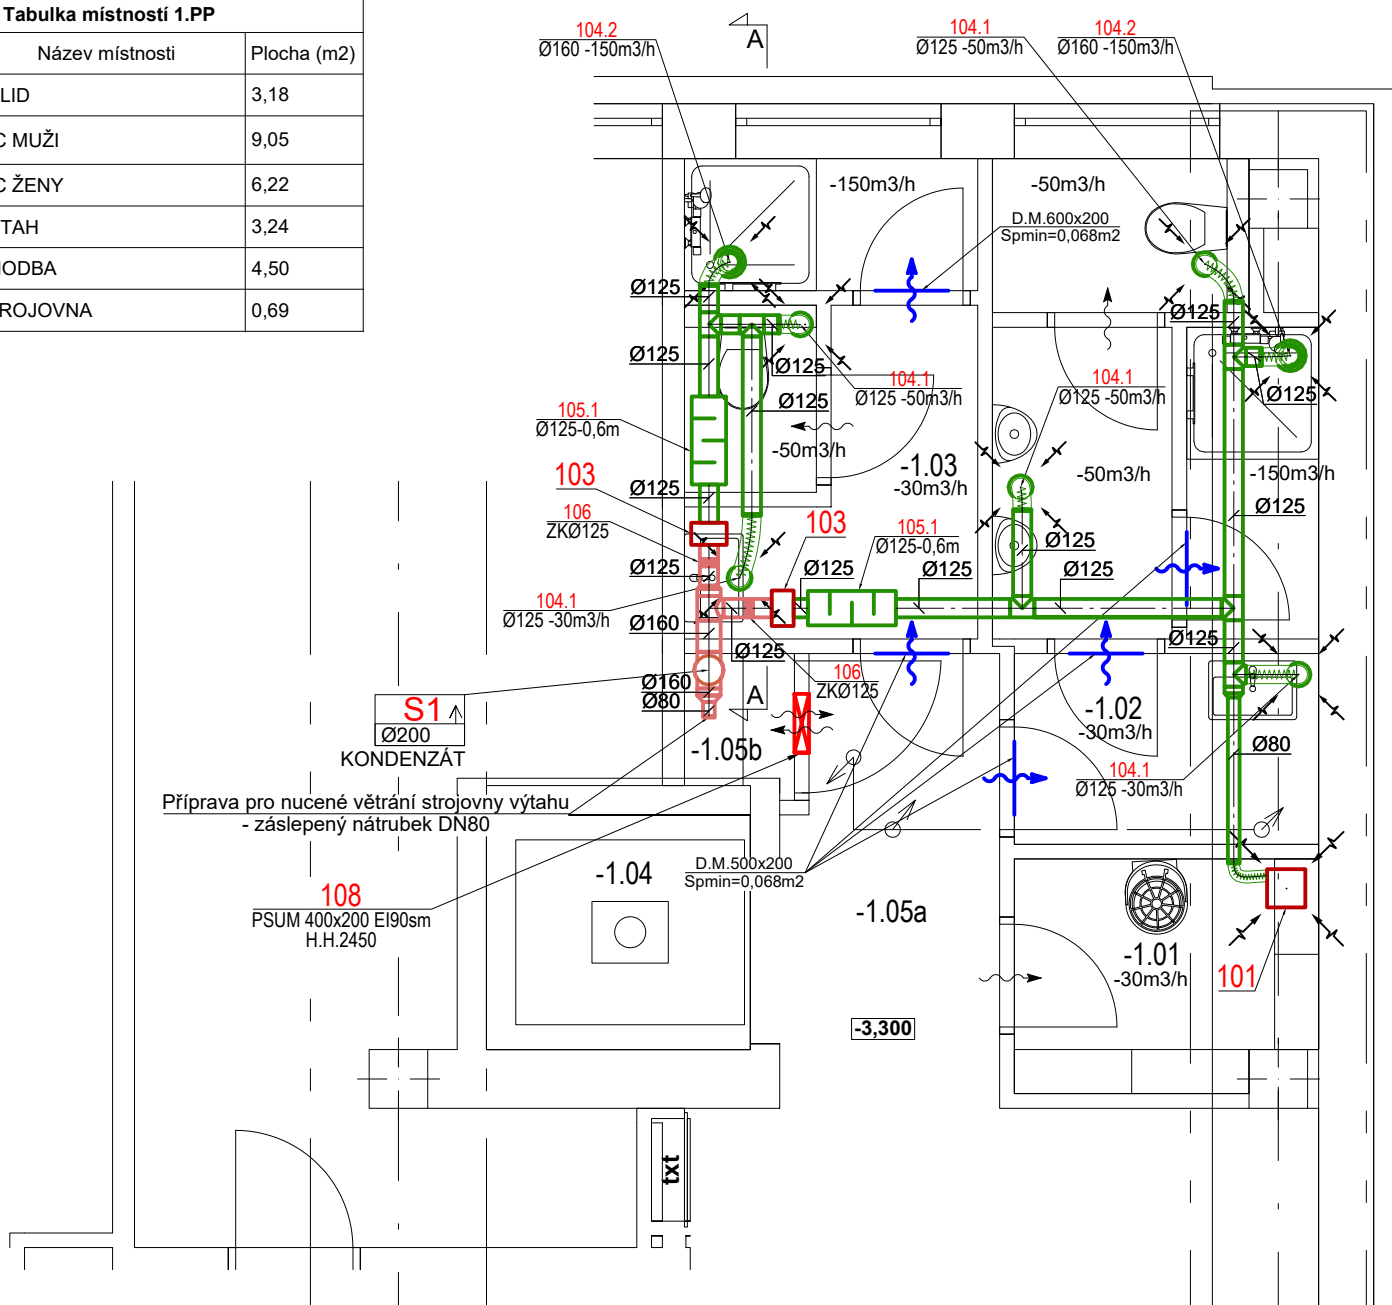

POZN.: VZT potrubí bude vedeno v podhledu pod ležatou kanalizací  
Před realizací nutno prověřit situaci na místě a koordinovat s ostatními profesemi

#### VZT ZAŘÍZENÍ

- 101** Radiální stropní ventilátor pod omítku, plast, boční vývod DN80, časový doběh, zpětná klapka  
V=80m³/hod, 50Pa, 50W/230V, IPX4  
Ovládání : spouštění se světlem popř. čidlem pohybu
- 102** Radiální potrubní ventilátor DN125, pozink., časový doběh dodá elektro  
V=150m³/hod, 100Pa, 41W/230V, IPX4  
spouštění čidly pohybu v předsíních
- 103** Radiální potrubní ventilátor DN125, pozink., časový doběh dodá elektro  
V=280m³/hod, 80Pa, 60W/230V, IPX4  
spouštění čidly pohybu v předsíních

#### LEGENDA

- Odvod odpadního vzduchu z vnitřního prostoru  
— Výfuk odpadního vzduchu do venkovního prostředí
- ~ PŘÍVOD VZDUCHU-PŘÍROZENĚ  
Dveře bez prahu (štěrbina 8-12mm)
- Dveřní mřížka (dodá stavba)
- KONDENZÁT  
-Bude odveden kondenzát od stoupaček VZT vedených nad střechu

INVESTOR Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou		VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ DVOŘÁK Šípková 2, Žďár nad Sázavou, 591.01 tel.: 777 317 084 IČO: 744 750 29, DIČ: CZ8004074804 maxtom@centrum.cz	
MÍSTO STAVBY Havlíčkovo nám. 1489/3, Žďár nad Sázavou 1, parc.č. 47 v k.ú. Město Žďár		DATUM 08/2023	
AKCE Stavební úpravy Knihovny Žďár nad Sázavou <b>D.1.4.3. Zařízení vzduchotechniky</b>		STUPEŇ PDPS	
OBSAH VÝKRESU <b>PŮDORYS 1.PP</b>		FORMÁT A4	
		Č.ZAK. 2023039	
		MĚŘITKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU 1