


SCHÉMA PROPOJENÍ EPS A ZDP


SO 01

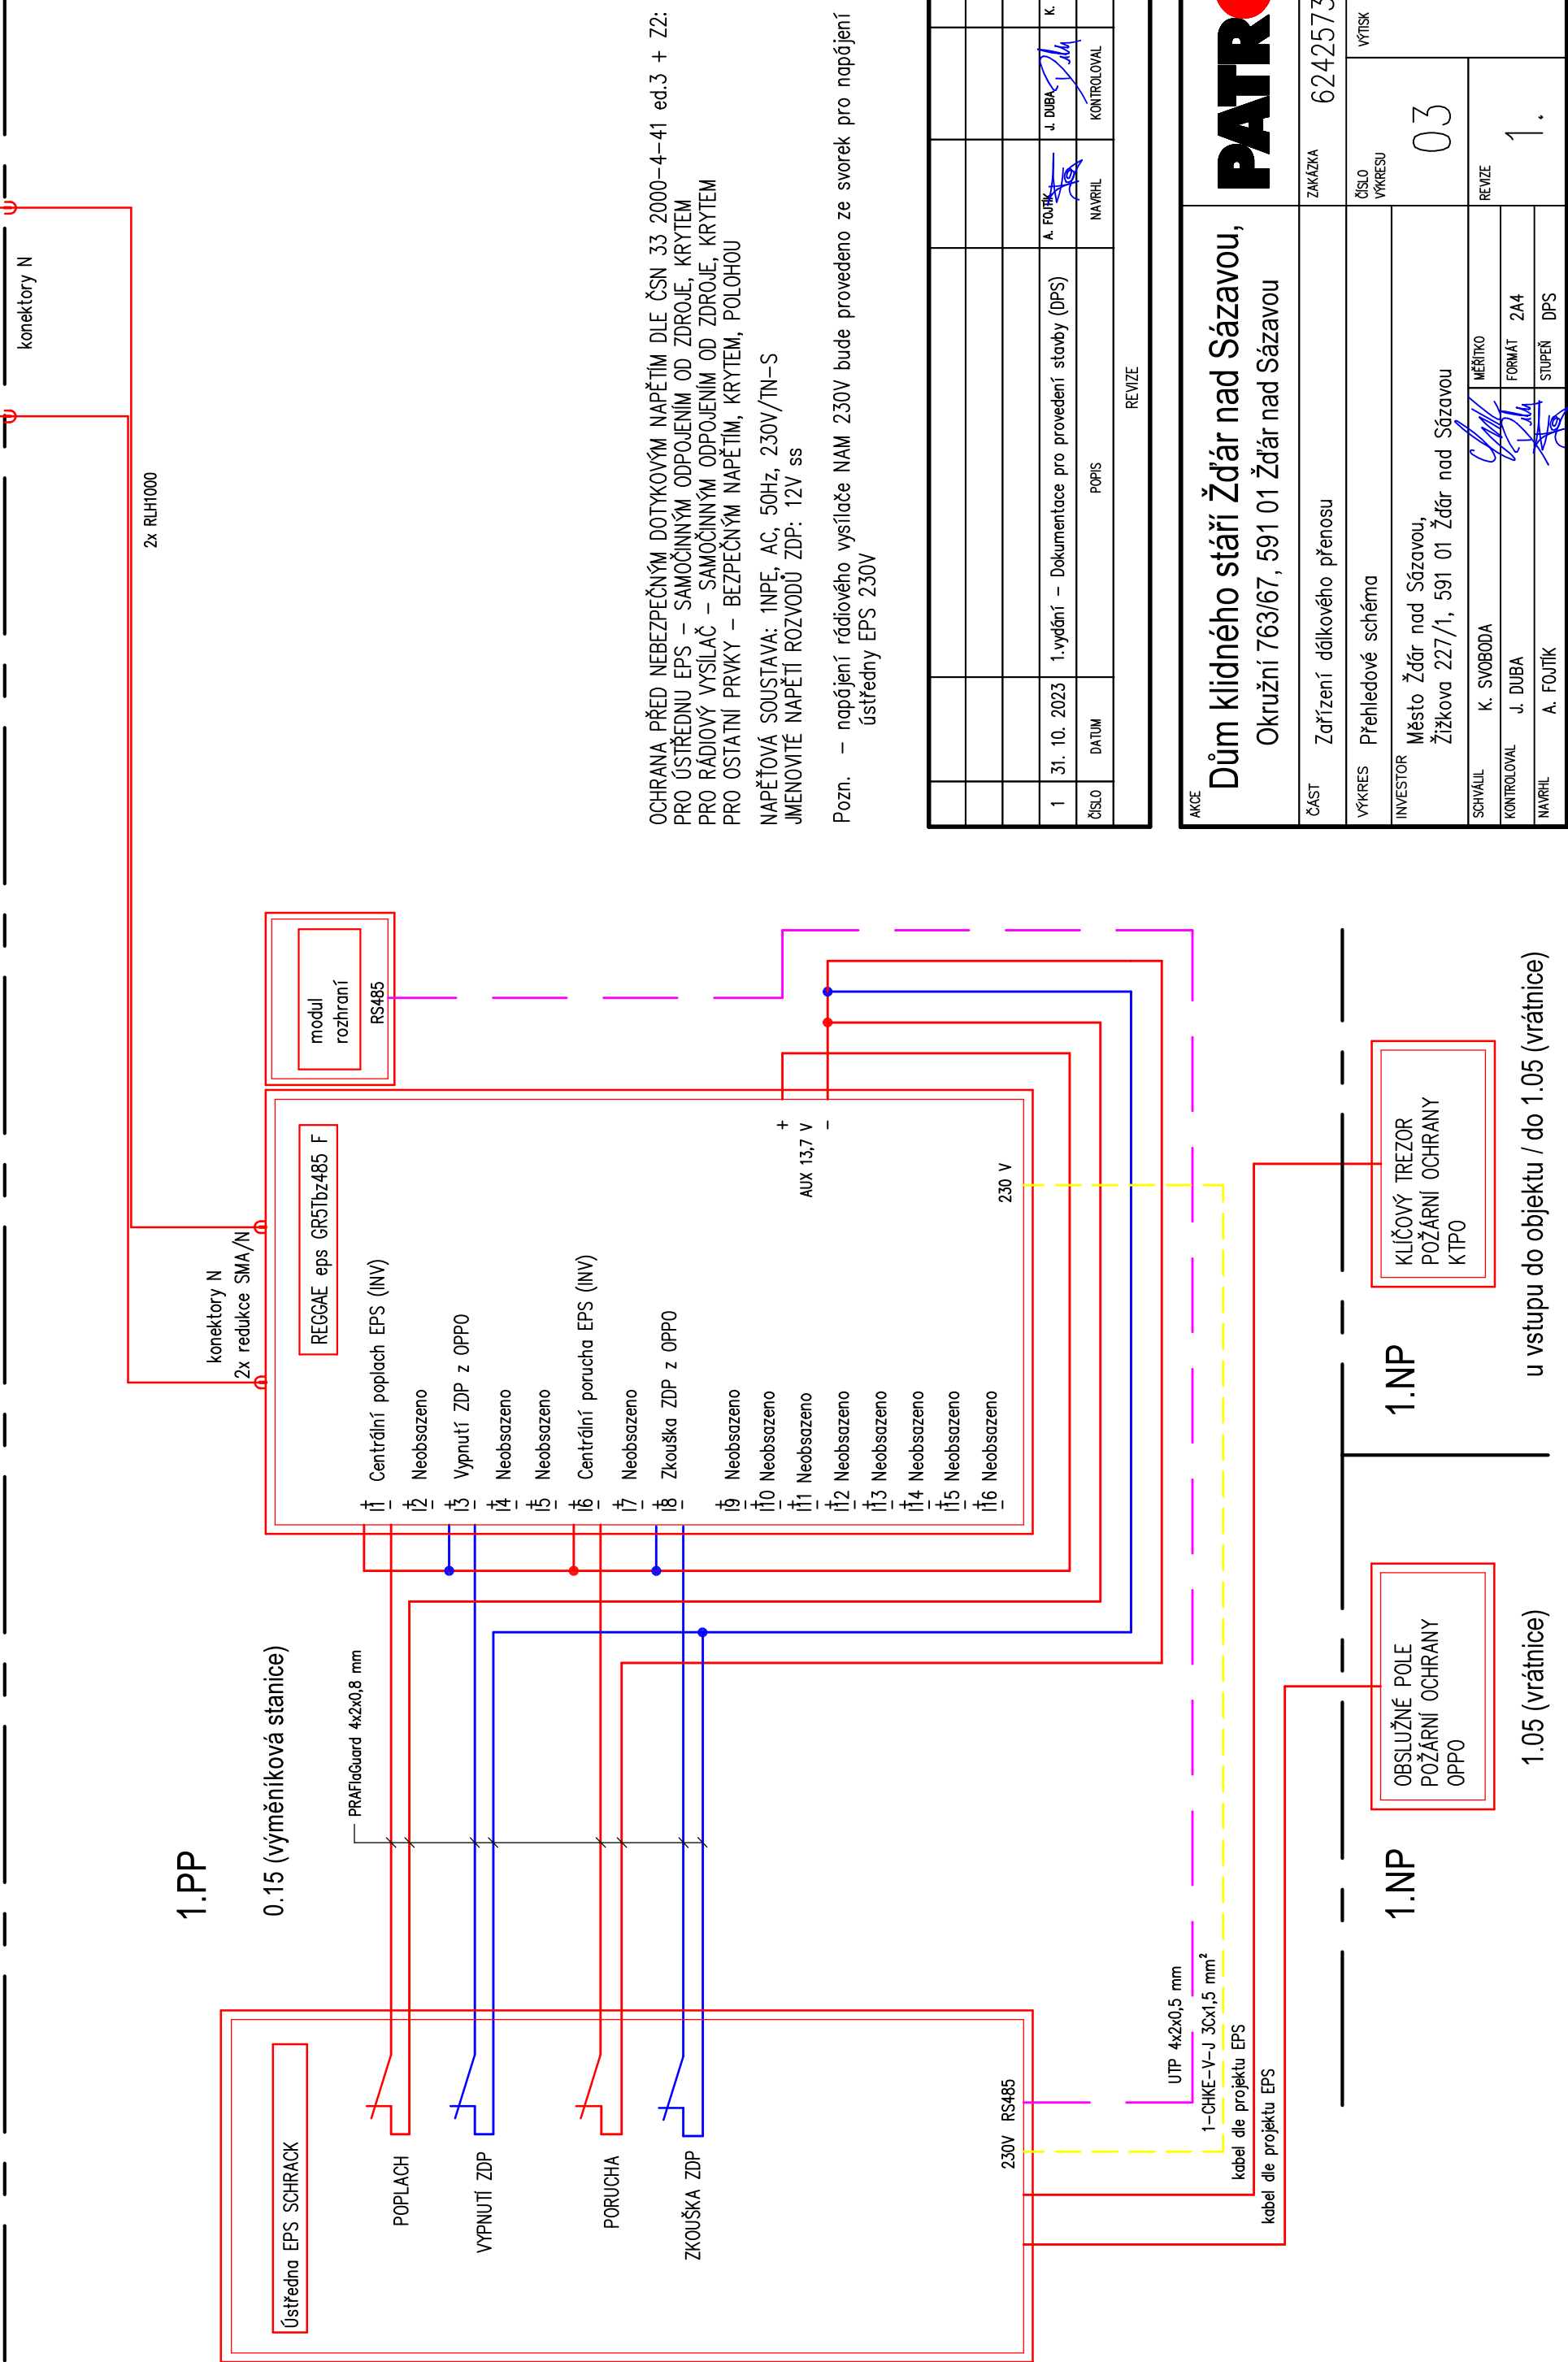

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 + Z2:
PRO ÚSTŘEDNU EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO RÁDIOVÝ VYSÍLAČ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO OSTATNÍ PRVKY – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN–S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ ZDP: 12V ss

Pozn. – napájení rádiového vysílače NAM 230V bude provedeno ze svorek pro napájení ústředny EPS 230V

1	31. 10. 2023	1.vydání – Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	A. FOJTKA	J. DUBA	K. SVOBODA				
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL				
REVIZE									

AKCE		Dům klidného stáří Žďár nad Sázavou, Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou		PATROL®		
ČÁST	Zařízení dálkového přenosu			ZAKÁZKA	62425737	
VÝKRES	Přehledové schéma			ČÍSLO VÝKRESU	03	
INVESTOR	Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou					
SCHVÁLIL	K. SVOBODA	MĚŘÍTKO				
KONTROLOVAL	J. DUBA	FORMÁT				2A4
NAVRHL	A. FOJTÍK	STUPEŇ				DPS