
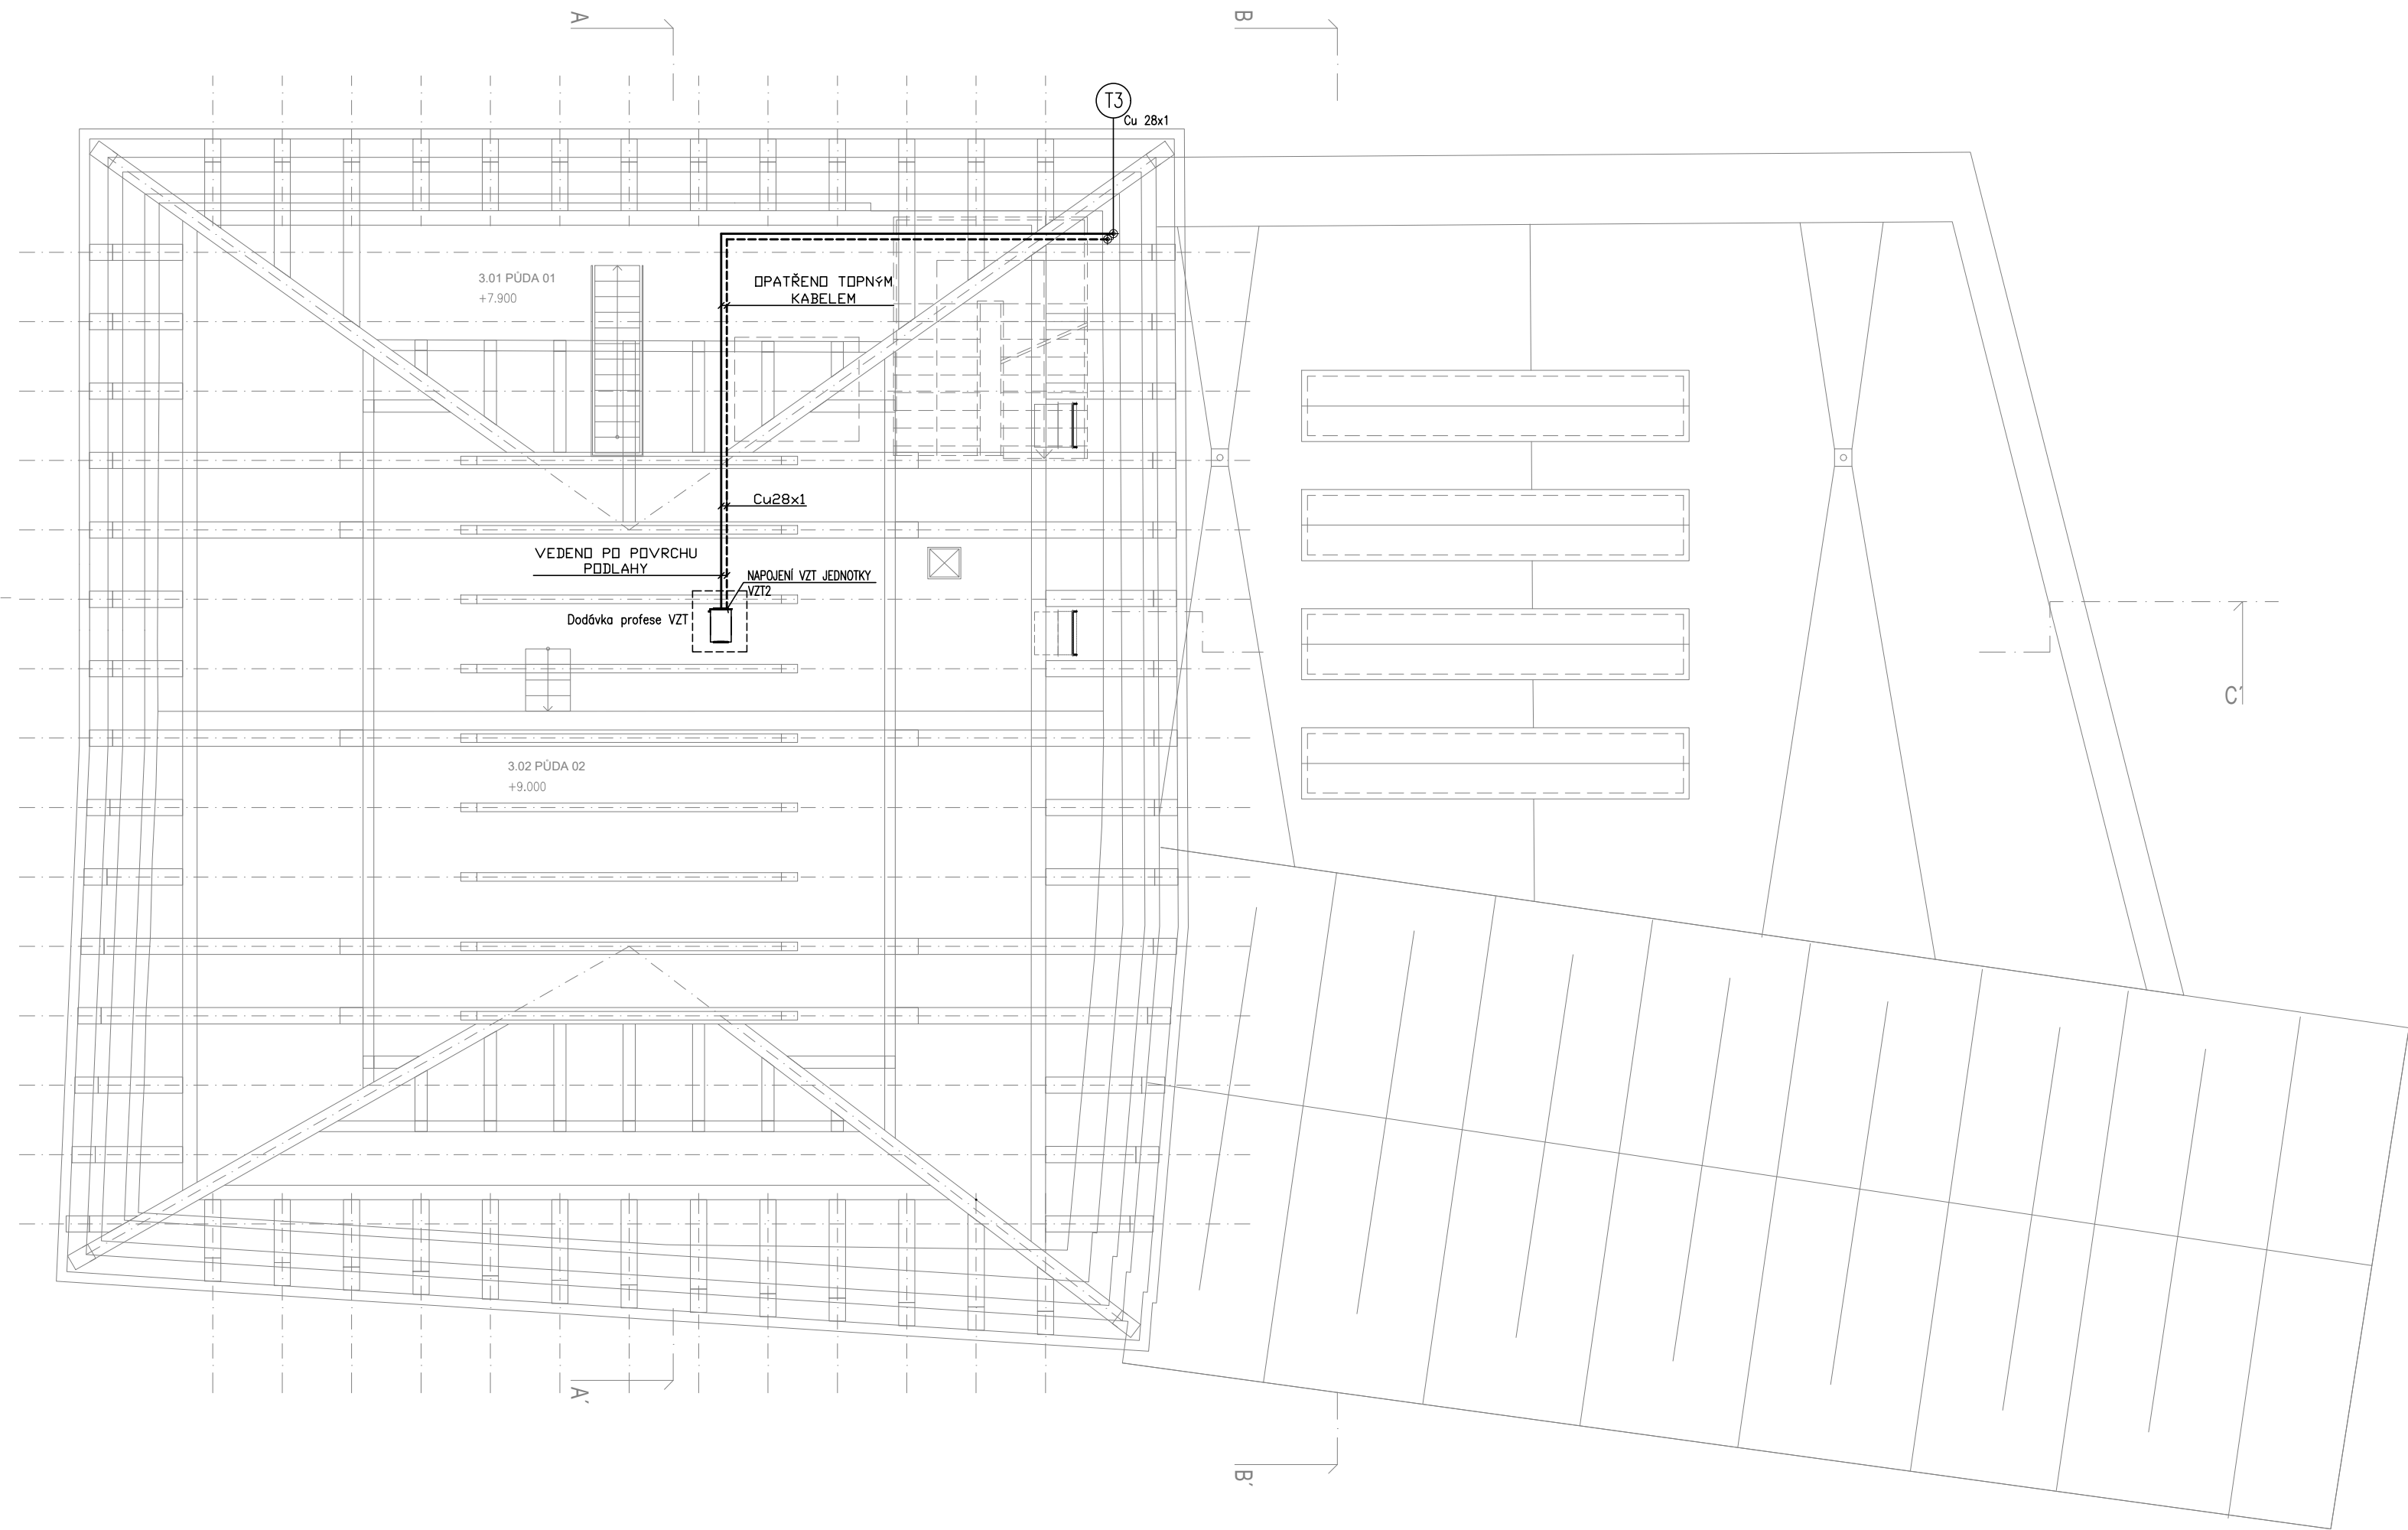


POZNÁMKA :

- potrubí bude v drážce stěny
- napojení otopných těles bude provedeno ze zdi viz. detail.
- v nejvyšších místech bude odvzdušnění, v nejnižších vypouštění, potrubí bude vedeno ve spádu 3‰ k vypouštěcím místům
- označení otopného tělesa: výrobce, typ/výška/délka, (počet článků)
- k odvzdušňovacím ventilů umístěny nad dveřmi bude umožněn přístup revizními dvířky

- LEGENDA :
- TOPNÁ VODA PŘÍVOD
 - TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA
 - OTOPNÉ TĚLESO VK
 - STÁVAJÍCÍ VÝMĚNIKOVÁ STANICE
 - STOUPACÍ POTRUBÍ
 - VNITŘNÍ TEPLOTA

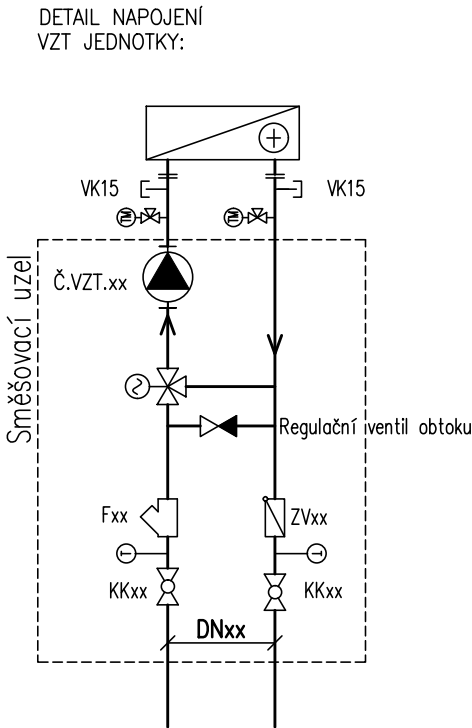

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M./No.	NÁZEV MÍSTNOSTI/ ROOM	PLOCHA/ AREA m ²	PODLAHA/ FLOORS	STĚNY/ WALLS	STROP/ CEILING
3.01	PŮDA 01	143,0	BETON/TEPELNÁ IZOLACE	P1	-
3.02	PŮDA 02	148,0	BETON/TEPELNÁ IZOLACE	P1	-

POZNÁMKY:

- Nedílnou součástí dokumentace je Technická zpráva
- Pokud dojde k nejasnostem je potřeba kontaktovat projektanta příslušné části
- Tomuto projektu je nadřazena zpráva požární ochrany
- Veškeré rozměry je nutno před realizací ověřit dle skutečného stavu
- Sádrokartonové konstrukce jsou kótovány k vnějšímu jci SDK desek
- Tato dokumentace nenahrazuje prováděcí, dodavatelskou, dílenskou dokumentaci, dokumentaci změny stavby před dokončením ani dokumentaci skutečného provedení
- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny, nebo odstraněny. V případě, že bude potřeba provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k této úkonům je Ing.arch. Petr Baletka. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předchozího souhlasu Ing.arch. Petr Baletka.

INDEX	DATUM	Název změny

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,00 =577,590 m n.m.

KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE

Nám. Republiky 24, Stará radnice, 591 01, Žďár nad Sázavou

INVESTOR: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 31, Žďár nad Sázavou	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing.arch. Petr Baletka Ponětovská 434/13, Šlapanice, 664 00, Česká Rublika
RAZÍTKO / PODPIS	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ: DPS	
STAVEBNÍ OBJEKT: -	
ČÁST: D.1.4.2 - Zařízení pro vytápění	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: TP3 s.r.o. Wuchterlova 523/5 Praha 6, 160 00	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Šafář ZPRACOVAL: Ing. Petr Vesecký	

NÁZEV VÝKRESU:

PUDORYS PODKROVÍ

MĚŘÍTKO:	DATUM:	ČÍSLO VÝKRESU:	INDEX:
1 : 100	12/2023	D1.4.2. 103	