


VYPRACOVAL:	DANIEL SERVÍT		
INVESTOR:	MĚSTO Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1		
MÍSTO STAVBY:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ		
ČÁST PROJEKTU:	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE	FORMÁT	
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce VZT – kuchyně, jídelna, sklady kuchyně Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ		DATUM	01/2023
		STUPEŇ	DPS
OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ R-VZT1		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.4.4.3.1

# R-VZT1

Síť				vypočtěné hodnoty		naměřené hodnoty					
$P_i$	=	. kW	$I_{na}$	=	A	$I_{k''}$	=	kA	$Z_i$	=	___ Ohm
$P_s$	=	. kW	$I_{no}$	=	A	$i_o$	=	kA	$I_{k''}$	=	___ kA

*místo napojení* : Rozvaděč RK  
*nadřazené jištění* : 63A  
*napájecí kabel* : CYKY 5x16 (CYKY 4x16)  
*napěťová soustava* : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN–C–S

*místo napojení* : ---  
*nadřazené jištění* : ---  
*napájecí kabel* : ---  
*napěťová soustava* : ---

Rozvodnice nástěnná, krytí IP4x  
Typ a velikost rozvodnice navrhne výrobce  
Zkratová odolnost 10kA  
Přívod a vývody horem



AKCE : 5ZŠ Palachova Ždár  
VÝKRES : Rozváděče R–VZT1

Vypracoval : Daniel Servít

Číslo listu : 01

Stupeň : DPS

Počet listů : 02


Datum zpracování  
04/2023

Datum změny

R-VZT1

# R-VZT1

POPIS	PŘÍVOD		VÝVOD 400V	VÝVOD 400V	VÝVOD 400V								
KABEL	CYKY 5x16		CYKY 5x6mm2	CYKY 5x4mm2	CYKY 5x4mm2								
ZNAČENÍ	R-VZT1		VZT1.1	VZT1.2 /1	VZT1.2 /2								

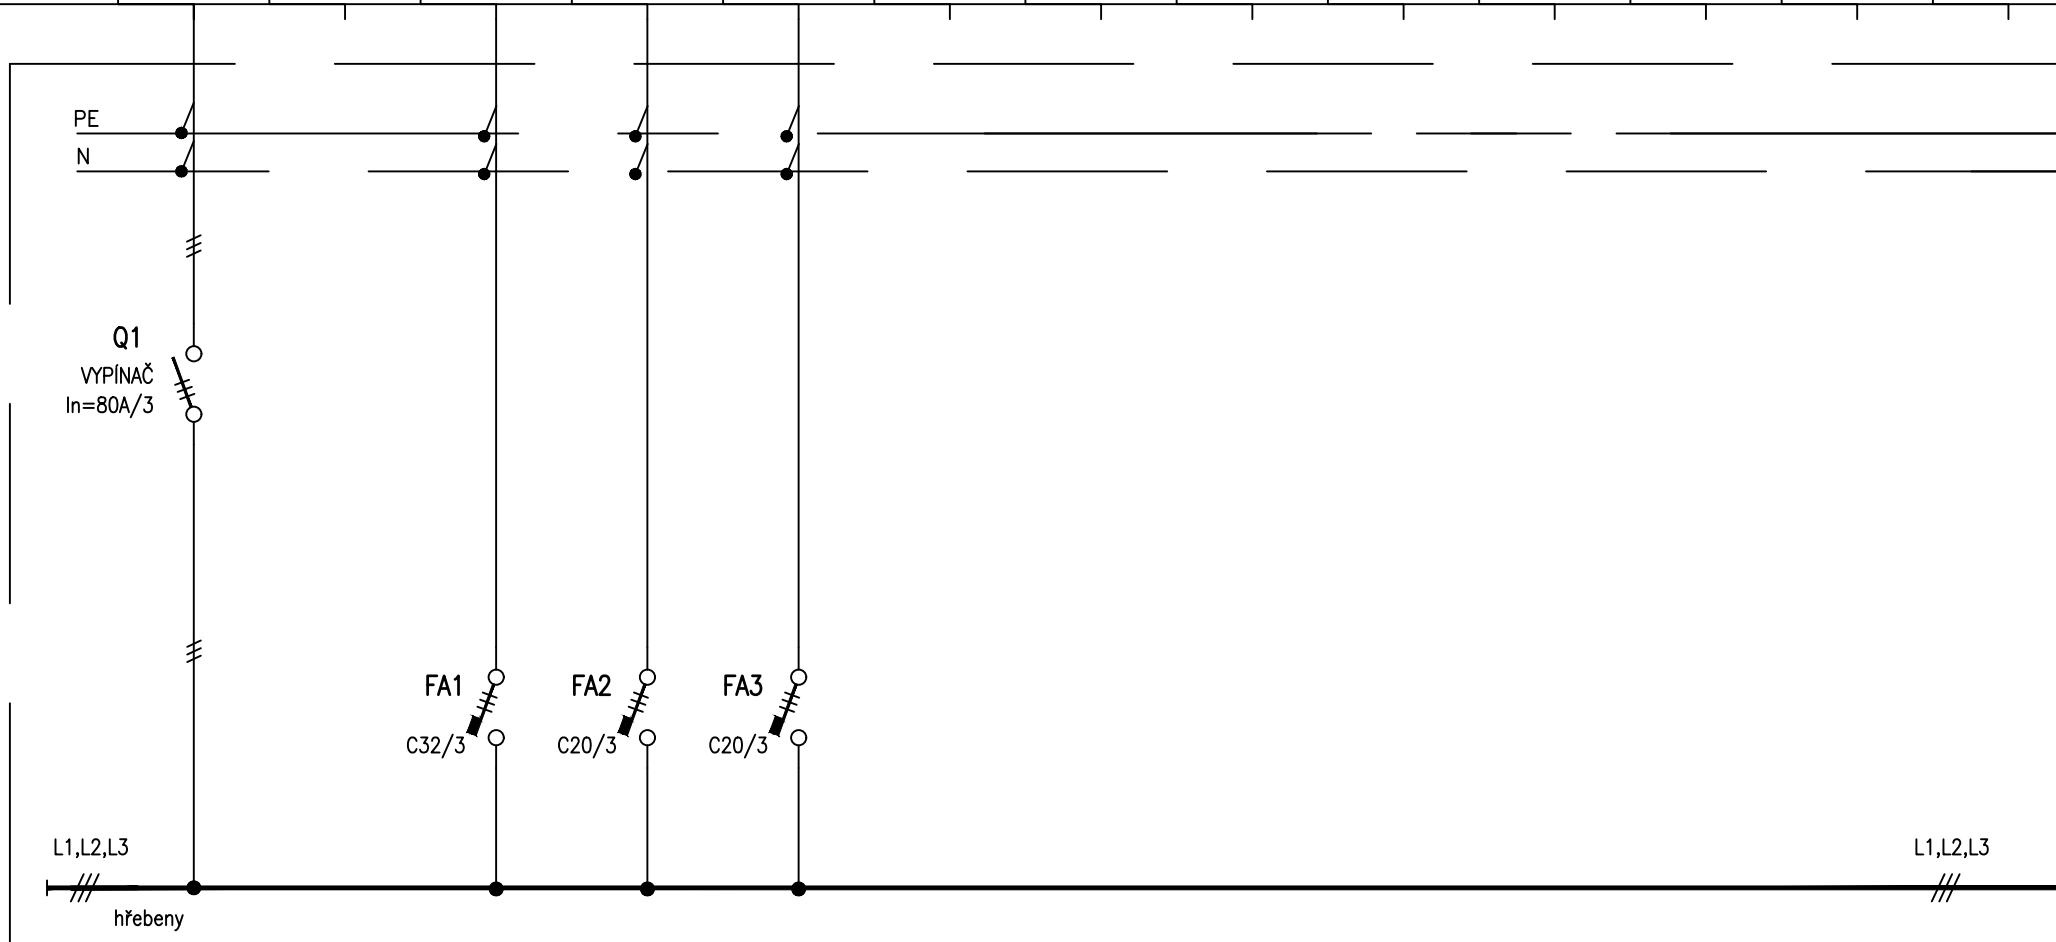

AKCE : 5ZŠ Palachova Ždár

**VÝKRES :** Rozváděče R-VZT1

Vypracoval : Daniel Servít

Číslo listu : 02

Stupeň : DPS

Počet listů : 02

04/2023

Datum změny

R-VZT1