


VYPRACOVAL:	DANIEL SERVÍT		
INVESTOR:	MĚSTO Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1		
MÍSTO STAVBY:	Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ		
ČÁST PROJEKTU:	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE	FORMÁT	
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce VZT – kuchyně, jídelna, sklady kuchyně Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou, 5.ZŠ		DATUM	01/2023
		STUPEŇ	DPS
OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ R-VZT3		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.4.4.3.3

R-VZT3

Síť				vypočtěné hodnoty		naměřené hodnoty					
P_i	=	. kW	I_{na}	=	A	$I_{k''}$	=	kA	Z_i	=	___ Ohm
P_s	=	. kW	I_{no}	=	A	i_o	=	kA	$I_{k''}$	=	___ kA

místo napojení : Rozvaděč RS
nadřazené jištění : 32A
napájecí kabel : CYKY 5x6
napěťová soustava : 3+N+PE, 230/400 Vac, 50 Hz, TN–C–S

místo napojení : ---
nadřazené jištění : ---
napájecí kabel : ---
napěťová soustava : ---

Rozvodnice nástěnná, krytí IP4x
Typ a velikost rozvodnice navrhne výrobce
Zkratová odolnost 10kA
Přívod a vývody horem




AKCE : 5ZŠ Palachova Ždár
VÝKRES : Rozváděče R–VZT3

Vypracoval : Daniel Servít		Číslo listu : 01
Stupeň : DPS		Počet listů : 02
Datum zpracování 04/2023	Datum změny	R-VZT3

R-VZT3

POPIS	PŘÍVOD		VÝVOD 400V	VÝVOD 400V	VÝVOD 400V								
KABEL	CYKY 5x6		CYKY 5x2,5mm2	CYKY 5x2,5mm2	CYKY 5x2,5mm2								
ZNAČENÍ	R-VZT3		VZT3.1 / 1	VZT3.1 / 2	VZT3.2								

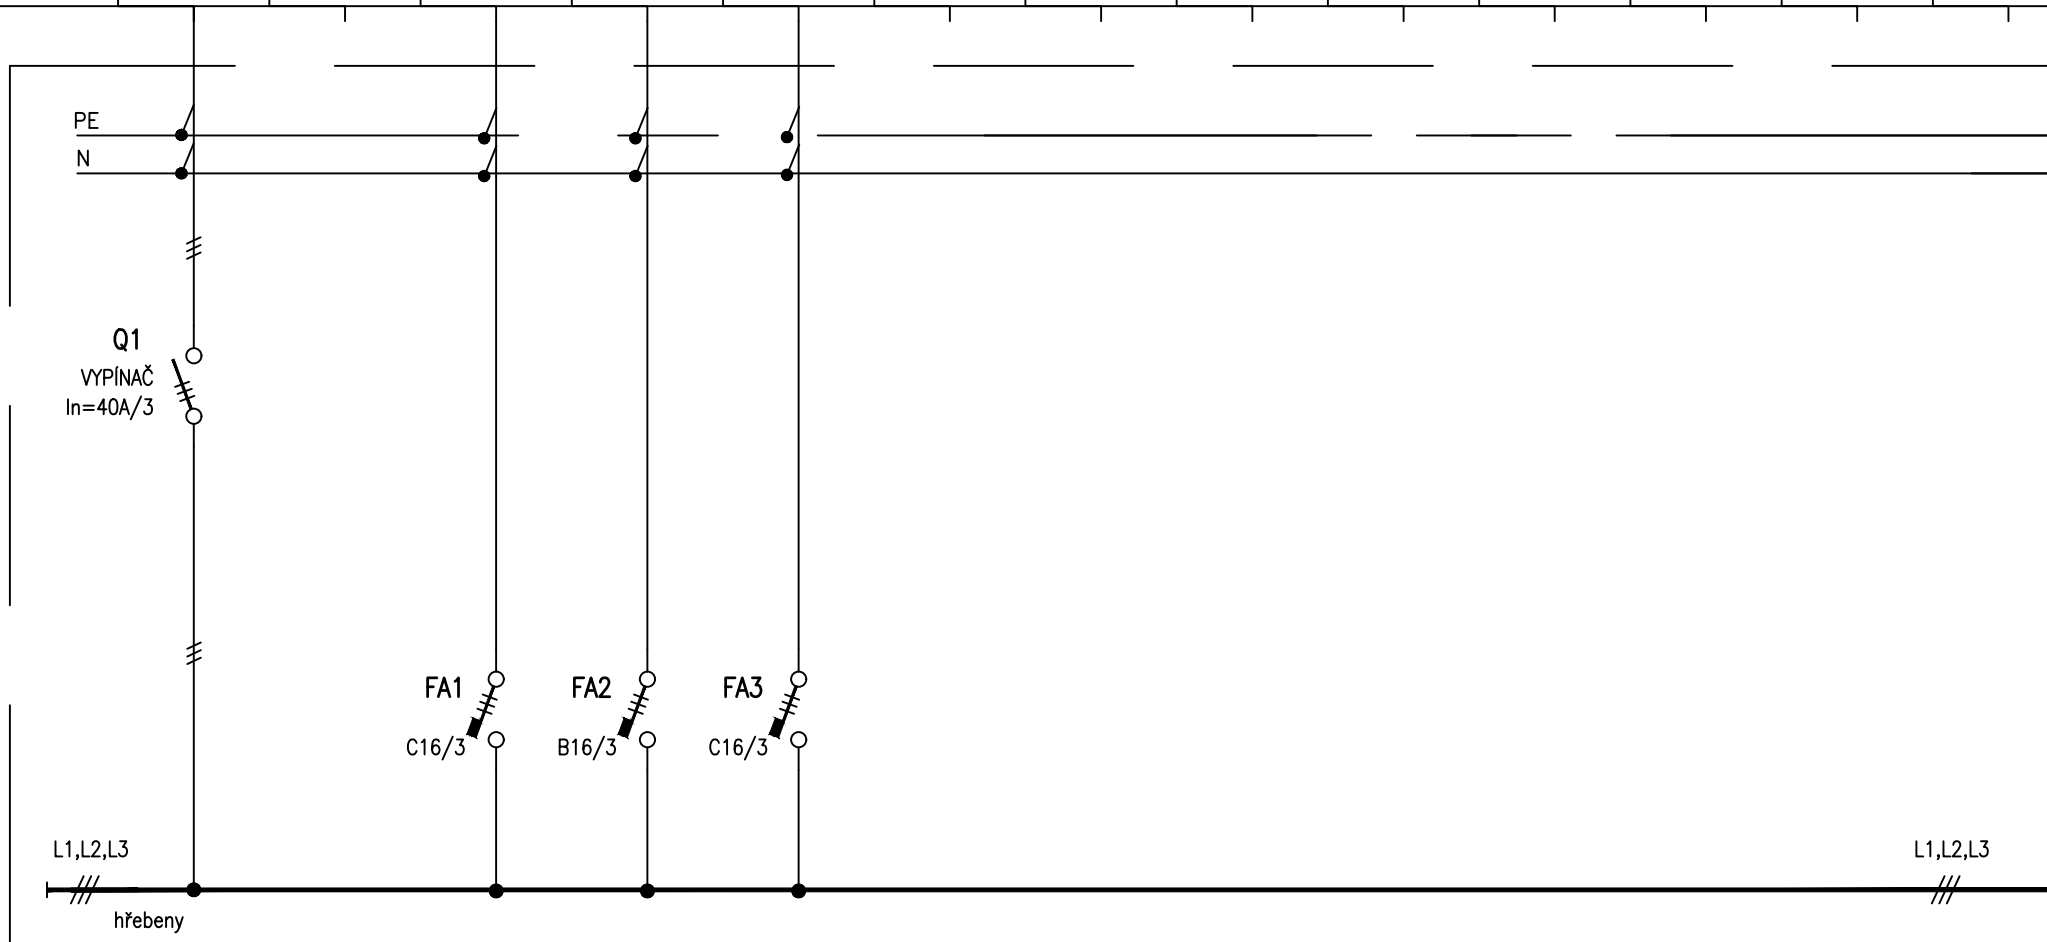

AKCE : 5ZŠ Palachova Ždár

VÝKRES : Rozváděče R-VZT3

Vypracoval : Daniel Servít

Číslo listu : 02

Stupeň : DPS

Počet listů :	02
---------------	----

Datum zpracování
04/2023

Datum změny

R-VZT3