

6

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
územní pracoviště Žďár nad Sázavou

Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@zr.khsjih.cz, ID: py2ivam

Váš dopis zn.: 554/14

Ze dne: 2014-10-09

Naše značka: KHSV/20369/2014/ZR/HOK/Mal

IS engineering s.r.o

Vyřizuje: Hana Malíková

Telefon: 566 650 833


E-mail: hana.malikova@zr.khsjih.cz

8. března 4812/2a

586 01 Jihlava

IS engineering
s.r.o.

Došlo: 13-11-2014

Podpis: 

Datum: 12. listopadu 2014

Obytný soubor Klafar III – část C1 – Žďár nad Sázavou - projektová dokumentace pro stavební povolení
- stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst.2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst.2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební povolení „Obytný soubor Klafar III – část C1 – Žďár nad Sázavou“ se

souhlasí,

souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na splnění těchto podmínek:

1. Materiály veškerých výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navrženého vodovodu použity, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
2. Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody. Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Odůvodnění:

Na základě žádosti IS engineering s.r.o. Jihlava, IČ: 25975609 zastupující investora Město Žďár nad Sázavou posoudila KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě projektovou dokumentaci pro stavební povolení shora uvedené stavby, kterou zpracovala PROfi Jihlava, spol s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ: 18198228 pod zak.č. 2014-000097 v 09/2014.

Dokumentace řeší vybudování technické a dopravní infrastruktury pro plánovanou výstavbu 25 rodinných domů na sídlišti Klafar III na pozemcích v k.ú. Město Žďár a v k.ú. Zámek Žďár. Dokumentace obsahuje tyto stavební objekty: komunikace a chodníky, STL plynovod, vodovod, kanalizace dešťová, kanalizace splašková a vodovod – hlavní řady, kanalizaci splaškovou a vodovod - přípojky, veřejné osvětlení a rozhlas, kabelovou televizi, sadové úpravy. Navržené inženýrské sítě a komunikace se napojí na stávající inženýrské sítě a systém komunikací vybudovaných v předchozích etapách výstavby obytného souboru.

Komunikace v novém souboru rodinných domů jsou navrženy v úsecích B o délce 304,76 m a C o délce 193,4 m. Oba úseky jsou oboustranně lemovány chodníky ze zámkové dlažby. Povrch komunikací se navrhuje živičný. Chodníky, které jsou navrženy v přilehlém parku, se navrhují s povrchem hlinitopísčným. V rámci tohoto stavebního objektu bude při komunikaci úseku C vybudováno kontejnerové stání o velikosti 6x3 m pro 6 kontejnerů na tříděný odpad.

Nové vodovodní řady jsou navrženy z potrubí z tvárné litiny v úseku A DN 200 o délce 123 m, úseku B DN 100 o délce 395 m (části trasován v úseku navržené komunikace B) a úseku C DN 150 o délce 84 m a DN 100 o délce 101 m (umístěn v úseku nově navržené komunikace C). Vedle parcely č. 1 je navržen vodovodní řad B1 DN 100 o délce 12 m. Na potrubí vodovodních řadů bude osazeno 5 podzemních hydrantů.

Kanalizace se navrhuje oddílná. Splašková kanalizace bude provedena z trub kameninových DN 300 v úsecích B, B1 a C o celkové délce stok 495,5 m s napojením do stávající kanalizace. Na kanalizaci se navrhuje betonové prefabrikované revizní šachty DN 1000. Pro odvádění dešťových vod z komunikací, chodníků, příp. zelených ploch a částečně ze stavebních parcel se navrhuje dešťová kanalizace v úsecích A, B a C z PP DN 300 – DN 500 a prodloužení a rekonstrukce stávající drenáže PVC DN 200 dl. 170,0 m v místě navrhovaného parku.

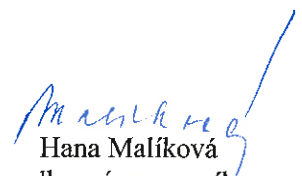
STL plynovod se navrhuje v úsecích A, B a C z PE d 50, 63 a 90 o celkové délce 582,2 m.

Součástí navrhovaného řešení je plocha s městskou zelení, která odděluje navrhovanou lokalitu od již realizovaných částí OS Klafar a místních komunikací. V řešeném území se navrhuje několik pobytových travnatých ploch vymezených cestami s umístěním listnatých i jehličnatých stromů ve skupinách, při jižní a západní hranici v alejích. V místech lomů a křížení komunikací budou umístěny lavičky a odpadkové koše. Koncepce řešení je navržena tak, aby ji bylo možné v budoucnu dále rozvíjet, např. přeměnit některou travnatou plochu na sportovní či dětské hřiště (není předmětem této PD).

Navrhované řešení je při splnění výše uvedených podmínek v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a proto byl s předloženou projektovou dokumentací stavby vysloven souhlas.

Stanovení podmínky č. 1 vychází z ustanovení § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Stanovení podmínky č. 2 vychází z ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a § 4 odst. 2 a 3 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.


Hana Malíková
odborný pracovník
oddělení hygieny obecné a komunální
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA
se sídlem v Jihlavě
územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Příl.: DSP-CD