


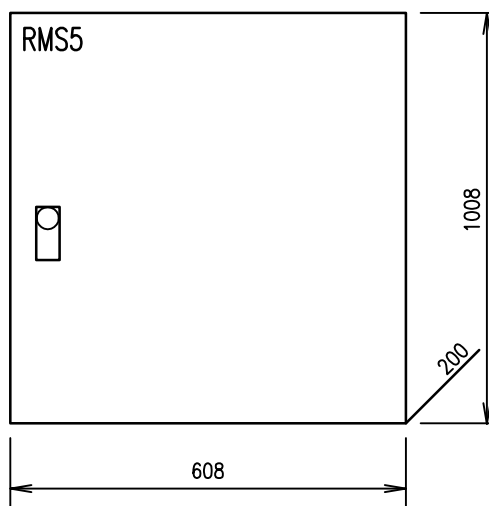

TYP PROVEDENÍ:
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:
ROZMĚRY:
DĚLENÍ:
NÁTĚR:
OBSLUHA:
PŘÍVOD(Y):
VÝVODY:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:


NÁSTĚNNÁ OCELOPLECH. SKŘÍŇ XCZ AWS30- 2/6-200- EI30-DP1
IP 44
IP 20
900x500x200 / 1008x608x296 (vxšxh) [mm]
144-mod.
RAL 7035
PRAC. POUCENYMI
SHORA
NAHORU
3PEN~ 50Hz, 400/230V, TN-S

OCHRANA:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2



VYPRACOVAL ING.J.VANŽURA	ODP.PROJ.PROFESE ING.J.VANŽURA	HL.INŽ.PROJEKTU ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	ARCHITEKT: ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	ING. JAROMÍR VANŽURA <i>Projektování el. zařízení</i> IČO: 658 26 311	
MÍSTO STAVBY: BRODSKÁ 1000/2, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU					
INVESTOR: MĚSTO ŽDĚAR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU					
AKCE: DOKUMENTACE PRO SPOJENÉ ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ – STAVEBNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA, 1.ETAPA OBJEKT: SO 01 REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR PROFESNÍ DÍL: ELEKTROINSTALACE VÝKRES: ROZVADĚČ RMS5				FORMÁT	8A4
				DATUM	07.2016
				STUPEŇ	DUR, DSP, DPS
				MĚŘÍTKO	–
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	16–08–08
ARCH.Č.		PROFESE	Č.VÝKRESU		
		E.1.1	112		

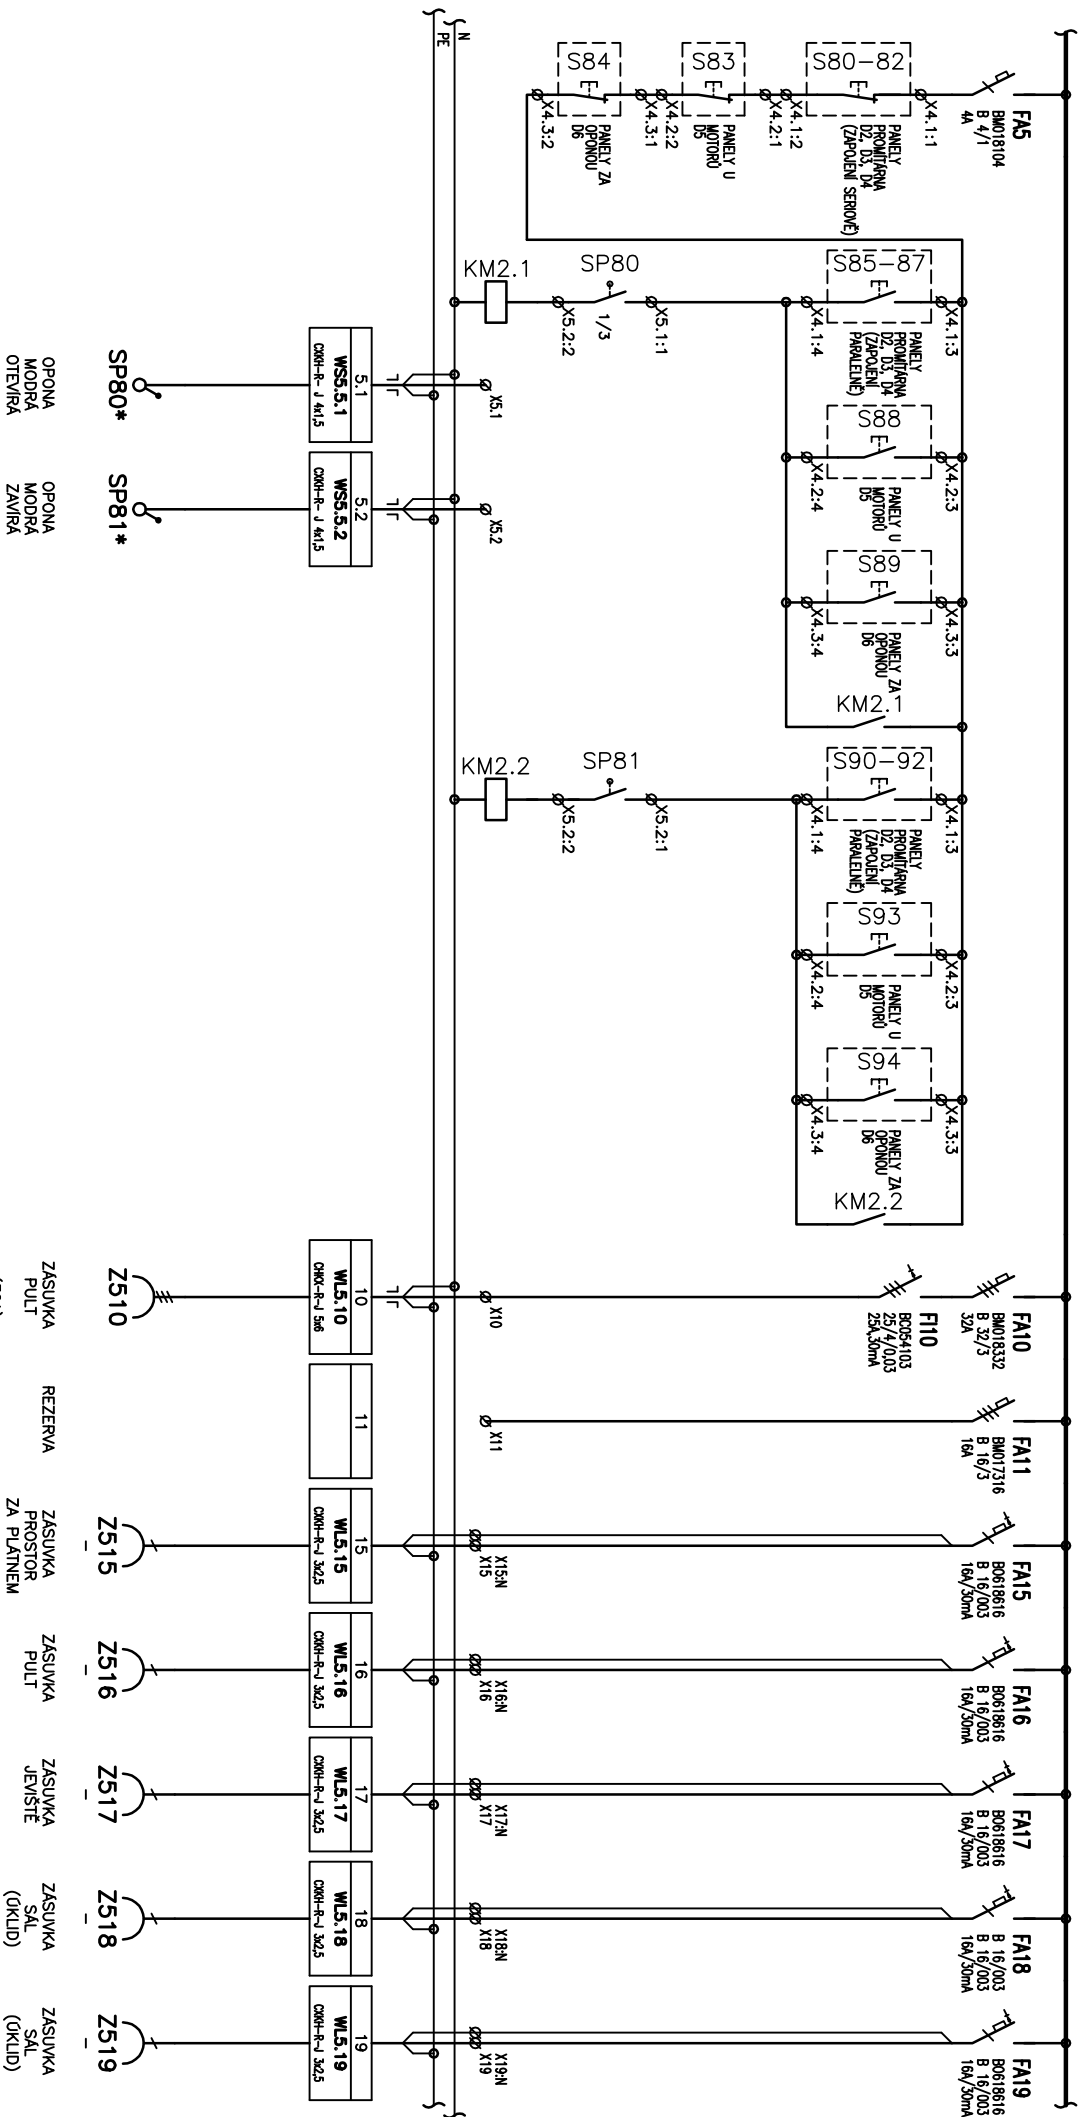

OPONA
MODRÁ
OTEVÍRÁ

OPONA
MODRÁ
ZAVÍRÁ

ZÁSLUŽKA
PULT
(32A)

REZERVA

ZÁSLUŽKA
PROSTOR
ZA PLATNEM


ZÁSLUŽKA
PULT

ZÁSLUŽKA
JEVIŠTĚ

ZÁSLUŽKA
SÁL
(OKLID)

ZÁSLUŽKA
SÁL
(OKLID)

LIST C.: 4		ROZVADĚČ RMS5		ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.1.1.	
LISTU: 3		OBJ.C.,PJ: 16-08-08		REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA	
PROVEDL: ING. VANŽURA		DATUM: 08/2016		INVESTOR: MĚSTO ŽDAR NAD SÁZKOU, ŽELEZNA 227/1, 591 01 ŽDAR NAD SÁZKOU	
				VYKRES ČÍSLO: 112	

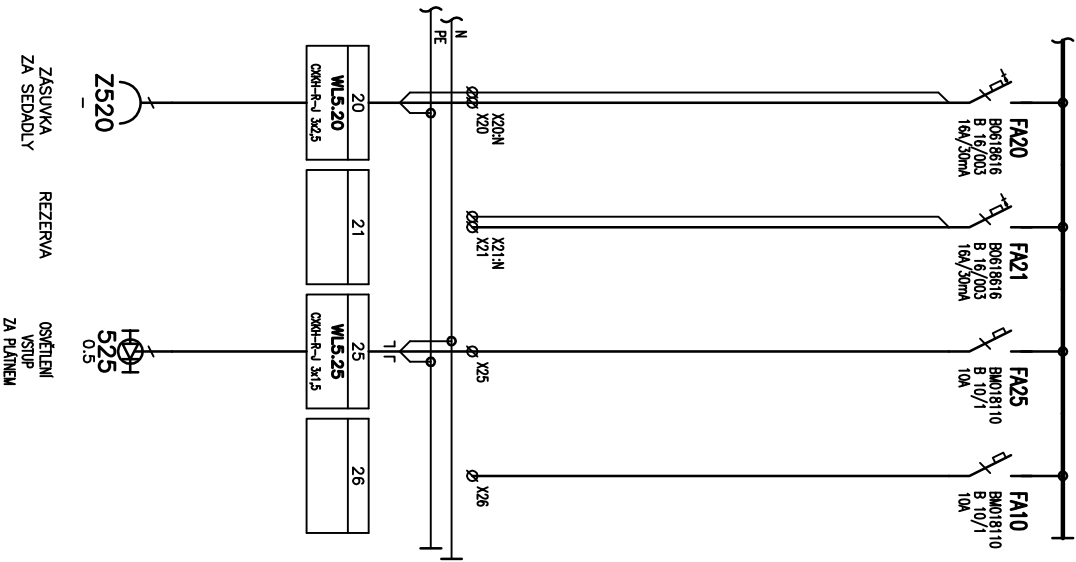

ZÁSILKA
ZA SEDADLY

REZERVA

OSVĚTLENÍ
KSTUP
ZA PLÁNEM

LIST C.: 4		ROZVADĚČ RMS5		ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.1.1.	
LISTU:		OBJ.C.,PJ: SO 01		ZAK.ČÍSLO: 16-08-08	
		PROVEDL: ING. VANZURA		DATUM: 06/2016	
		AKCE: REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA		INVESTOR: MĚSTO ŽDAR NAD SÁZKOU, ŽITKOVA 227/1, 591 01 ŽDAR NAD SÁZKOU	
				VYKRES ČÍSLO: 112	