


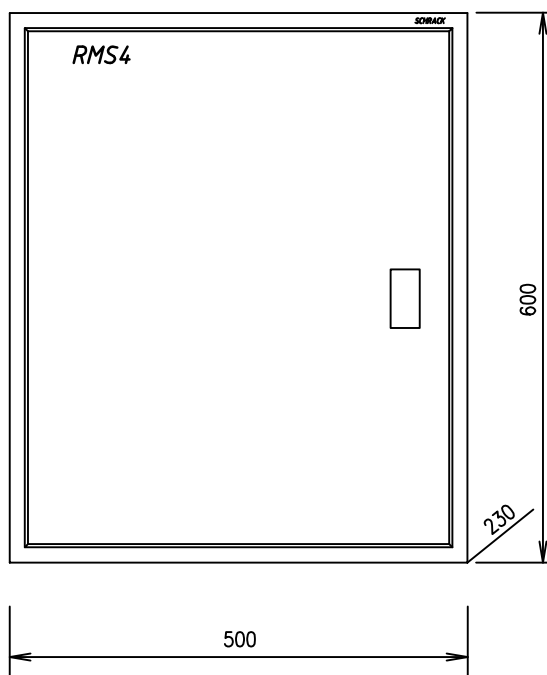

TYP PROVEDENÍ:
KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU:
KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU:
ROZMĚRY:
DĚLENÍ:
NÁTĚR:
OBSLUHA:
PŘÍVOD(Y):
VÝVODY:
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:


NÁSTĚNÁ ROZVODNICE POLYESTER S DVEŘMI IM088865
IP 66
IP 20
500x600x230mm [šxvxhl]
–
TYPOVÝ
PRAC. POUČENÝMI
ZHORA
NAHORU
3NPE~ 50Hz, 400/230V, TN–C–S

OCHRANA:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2



VYPRACOVAL ING.J.VANŽURA	ODP.PROJ.PROFESE ING.J.VANŽURA	HL.INŽ.PROJEKTU ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	ARCHITEKT: ING.ARCH.J.ŠEVČÍK	ING. JAROMÍR VANŽURA <i>Projektování el. zařízení</i> IČO: 658 26 311		
MÍSTO STAVBY: BRODSKÁ 1000/2, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU						
INVESTOR: MĚSTO ŽDĚAR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽDĚAR NAD SÁZAVOU						
AKCE: DOKUMENTACE PRO SPOJENÉ ŘÍZENÍ ÚZEMNÍ – STAVEBNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA, 1.ETAPA				FORMÁT	3 A4	
				DATUM	07.2016	
				STUPEŇ	DUR, DSP, DPS	
				MĚŘÍTKO	–	
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	16–08–08	
OBJEKT: SO 01 REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR				ARCH.Č.	PROFESE E.1.1	Č.VÝKRESU 113
PROFESNÍ DÍL: ELEKTROINSTALACE						
VÝKRES: ROZVADĚČ RMS4						

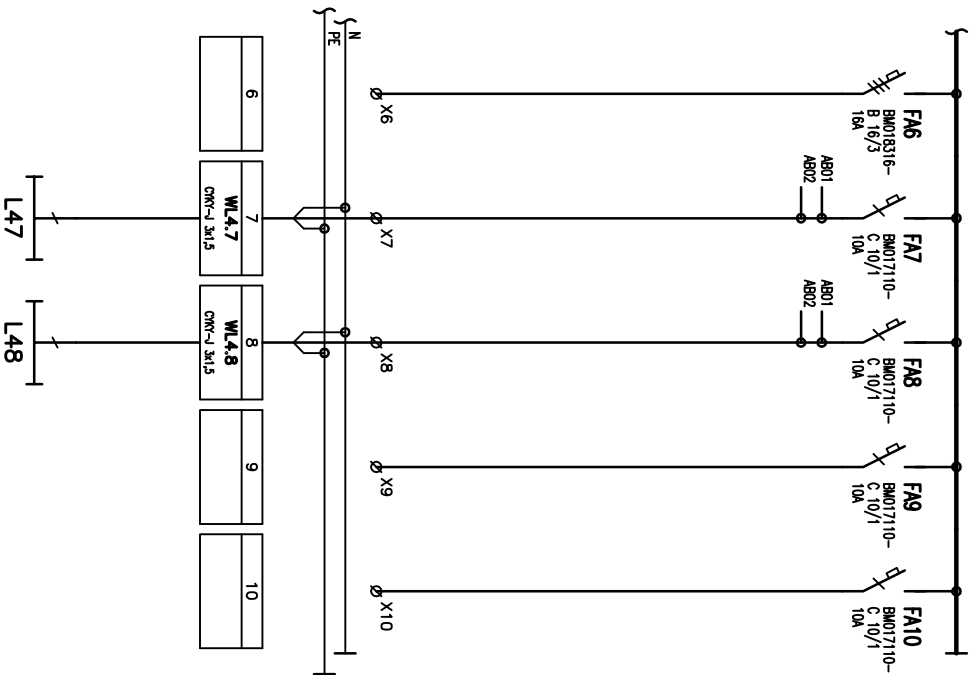

REZERVA OSVĚTLENÍ OSVĚTLENÍ REZERVA REZERVA
SKLADY VZDUCHOTECHNIKA

LIST C.: 3		ROZVADĚČ RMS4				ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.1.1.	
LISTU:		OBJ.C.,PJ:	ZAK.ČÍSLO:	AKCE:		VÝKRES ČÍSLO: 113	
		SO 01	16-08-08	REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA			
		PROVEDL:	DATUM:	INVESTOR:			
		ING. VANZURA	06/2016	MÍSTO ŽÁK NAD SÁZKOU, ŽÁKOVÁ 227/1, 591 01 ŽÁK NAD SÁZKOU			