



ATYPICKY UPRAVENÁ SKŘIŇ RF 4:4

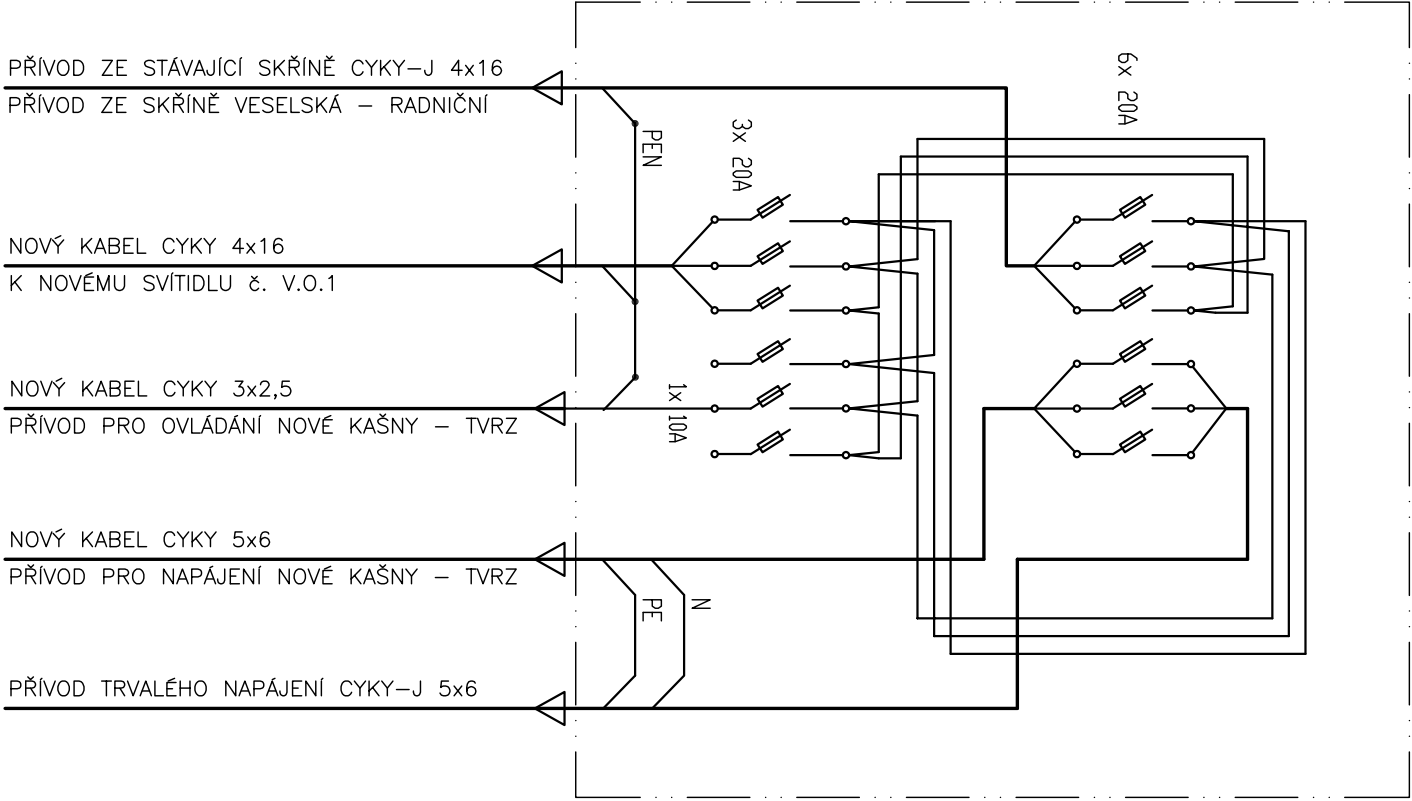

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V / TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACI, KRYTÍM

SKŘIŇ U ULIC VESELSKÁ – RADNIČNÍ (NAPROTI RADNICE)

 Domaldická 12, Brno tel. 541 242 908 http://www.raw.cz dtel@raw.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Doc.Ing.arch. I. RUSN, Doc.Ing.arch. I. WAHLA	NÁZEV ZAKÁZKY:	ŽDĚAR NAD SÁZAVOU	DATUM	10/2019
	OBJEDNATEL:	MĚSTO ŽDĚAR NAD SÁZAVOU	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRASTVÍ V LOKALITĚ TVRZ	MĚŘITKO	—	—
	VYPRACOVAL:	Ing. KAREL RYCHLÝ	DOKUMENT (VÝKRES):	ZAPOJENÍ ROZVADĚČE V.O.	STUPEŇ	DUR+DSP+DPS
	ČÁST – PROFESE:	ČA01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ a ČA02 CHRANIČKA	SKŘIŇ RF 4:4 – SKŘIŇ VESELSKÁ – RADNIČNÍ	Č.V.	ČA01	04